

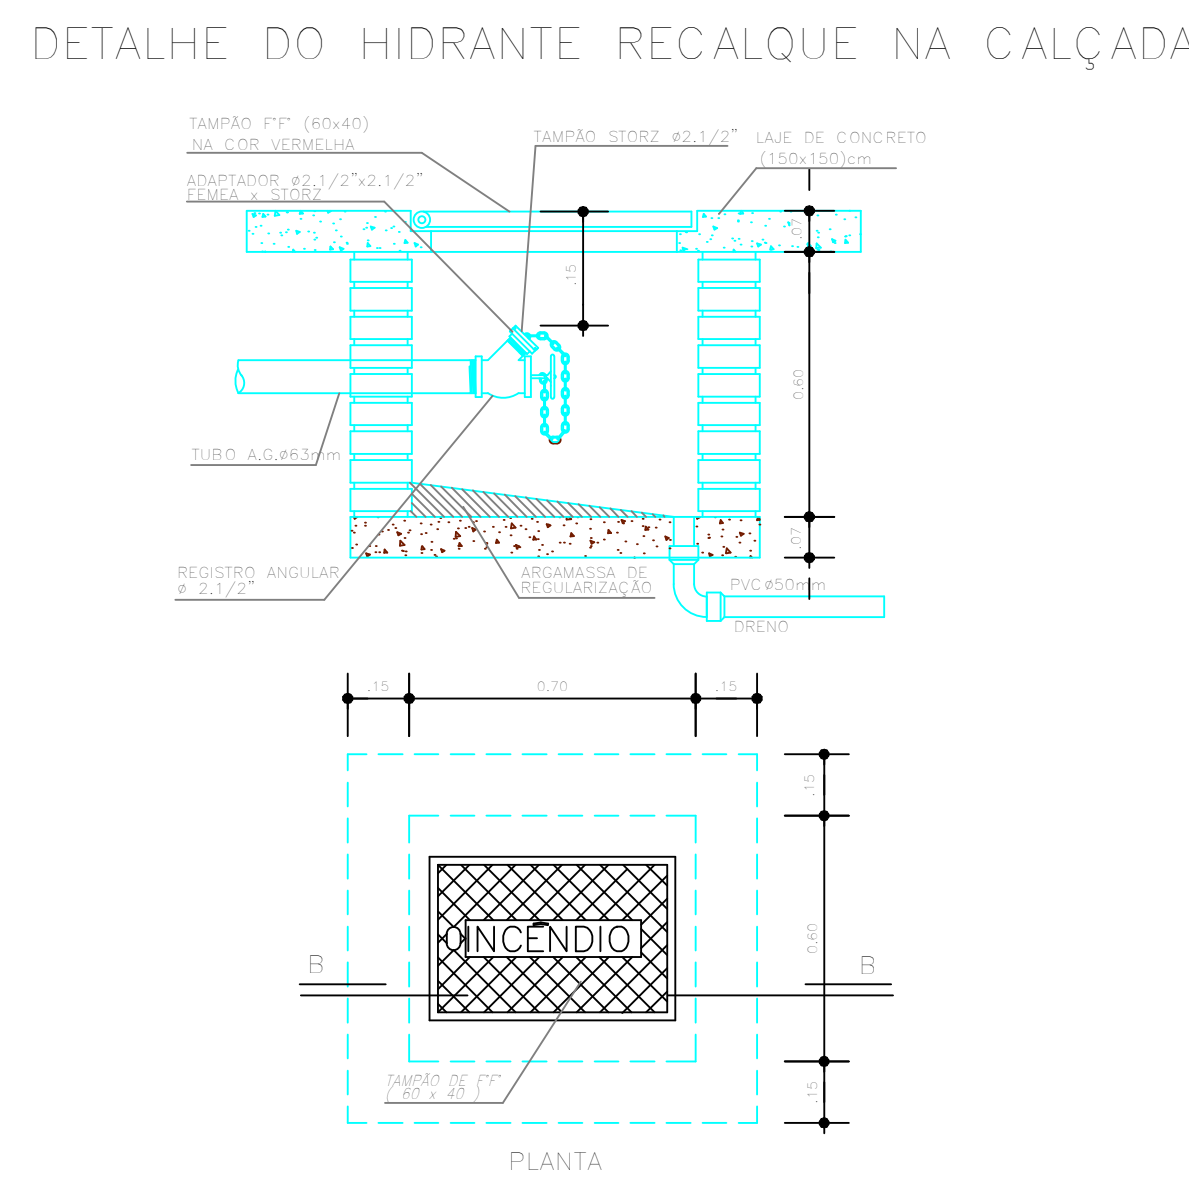


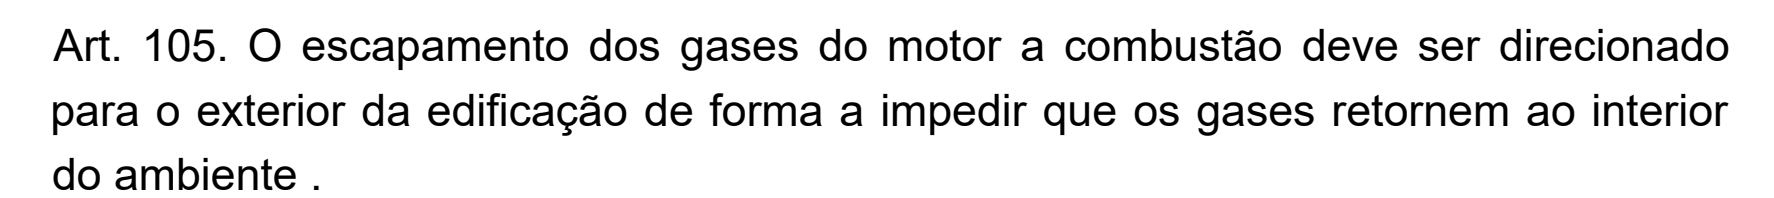

Art. 93. As bombas de incêndio (primária e reserva), com funcionamento à plena carga, devem ter autonomia mínima de:

- I - 2 horas, para carga de incêndio até 1.200 MJ/m²;
- II - 4 horas, para carga de incêndio de 1.200 a 2.400 MJ/m²;
- III - 6 horas, para carga de incêndio maior que 2.400 MJ/m².

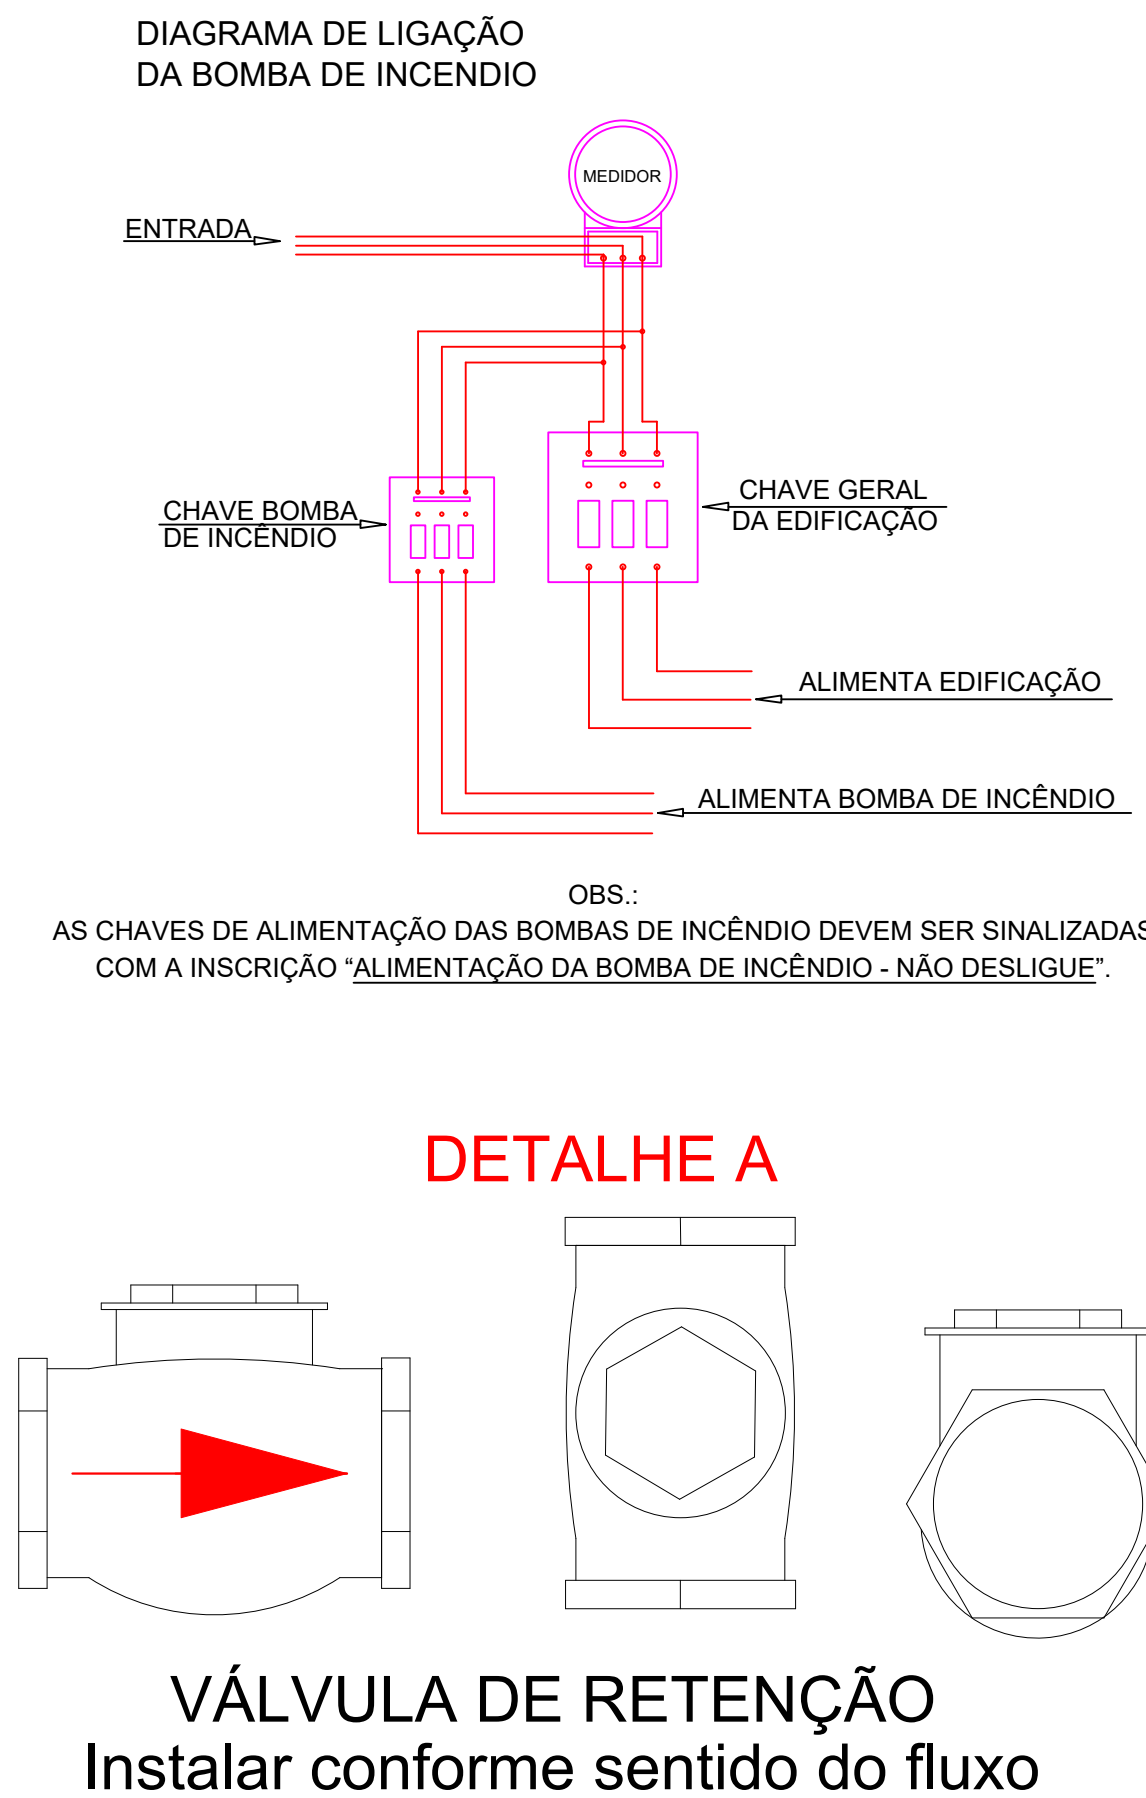

Formato ESP. (1430 x 841m)