



Prefeitura de  
**MARAVILHA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE  
MARAVILHA, SC

## MEMORIAL DESCRITIVO

Mobiliário destinado ao Centro Administrativo do Município de Maravilha, Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças (Anexo 8). Conforme este memorial descritivo e o projeto de mobiliário em anexo, cada móvel deverá ser executado atendendo integralmente o que foi especificado, não podendo haver substituição de materiais e nem alterações de medidas, exceto se acordado entre as partes.

A empresa contratada será responsável com seu pessoal e material pela execução, carga, descarga e instalação do mobiliário, cabendo ao município a fiscalização da entrega dos produtos contratados. A contratada deverá ainda, fazer a conferência de medidas no local em que serão instalados os móveis, sanando todas as suas dúvidas antes da produção. O mobiliário deverá ser entregue totalmente limpo e em pleno funcionamento. Desta forma, estando apto para uso imediato, será considerado o serviço concluído.

### 1. MOBILIÁRIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO

#### 1.1 Proteção Rack/Servidor

##### **Quantidade: 1**

O móvel para proteção do Rack/Servidor (PRS) deverá seguir as dimensões conforme detalhado em projeto anexo (Anexo 13).

Portas articuladas do tipo “camarão” suspensas, com estrutura semioca em pinus e contrachapa externas de MDF com no mínimo 3 mm de espessura. Revestidas em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão no padrão Cinza Puro Arauco (matt) e acabamentos de todas as bordas em fita de poliestireno de 2 mm de espessura, coladas pelo processo *hot melt*, na cor do laminado.

Os puxadores deverão ser do tipo “concha” de embutir de material metálico não ferroso com tratamento anticorrosão, instalados no sentido vertical e centralizado a 1 m da base, apresentando as seguintes dimensões: comprimento de 15 cm e profundidade de 1,3 cm (variação máxima permitida de 5% para mais ou para menos) na cor prata fosca.

Dobradiça central com puxador tipo alça, fabricada em aço inoxidável com no mínimo 1,5 mm de espessura. Demais dobradiças em aço galvanizado ou outro tratamento anticorrosão de igual ou maior qualidade, sendo no mínimo 5 em cada articulação. Travamento da extremidade livre por meio de tranca ferrolho com suporte para cadeado, fabricada em aço inoxidável, no mínimo uma em cada porta.

Estrutura de suporte e travamento do conjunto em peças de pinus Revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão no padrão Cinza Puro Arauco (matt), conforme dimensões detalhadas em projeto anexo. Fixação das peças na alvenaria e laje por meio de suporte ou conectores “L” em aço-carbono SAE 1010/1020 de no mínimo 2,5 mm de espessura e dimensões de 5x5x5 cm com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Sistema de deslocamento por trilho superior em alumínio reforçado com no mínimo 1,5 mm de espessura, na cor prata fosca fixado na estrutura de pinus por parafuso bicromatizado flangeado phillips autoatarraxante, associado a chapa de trava superior, cursor deslizante com mola, roldanas e pivô com mola, sem guia/cantoneira/trilho inferior.

## **1.2 Mobiliário para a Copa**

### **Quantidade: 1**

Os móveis para a copa seguirão as dimensões conforme detalhado em projeto anexo (Anexo 14).

Armários aéreos e balcões inferiores apresentando fechamento das laterais, base e estrutura do tampo em MDF com 1,8 cm de espessura e 0,6 cm para o fechamento traseiro/fundo, fixados entre si por sistema “minifix/girofix/rotofix”. Revestidos em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão no padrão Branco Supremo Arauco (matt). Acabamentos de todas as bordas em fita de poliestireno de 2 mm de espessura, coladas pelo processo *hot melt*, na cor do laminado. A fixação nas laterais terá furos com acabamento de borda em material plástico na mesma tonalidade do laminado e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos do tipo “girofix”. Cantoneiras em aço de 4x4x4cm, chapa com espessura mínima de 0,12 cm nos quatro cantos internos, fixando a parte posterior, lateral, estrutura do tampo e fundo através de parafuso bicromatizado flangeado phillips autoatarraxante. A divisão interna dos armários aéreos e balcões deverá ser composta por uma prateleira fixa em MDF de 1,8 cm de espessura, revestida em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão no padrão Branco Supremo Arauco (matt). Acabamentos de todas as bordas em fita de poliestireno de 0,45 mm de espessura, coladas pelo processo *hot melt*, na cor do laminado. Deverá ser formado 02 vãos de alturas iguais. Suporte dos balcões por meio de “pés reguláveis” quadrados (10 cm de altura x 4 cm de diâmetro), com sapatas reguláveis em forma octogonal (rosca M6) permitindo intervalo de regulagem mínimo de 1,5 cm, instalados nos quatro vértices da base e logo abaixo das peças verticais de divisão/estruturação interna.

Composição em metal não ferroso reforçado com no mínimo 1,5 mm de espessura, tratamento anticorrosão e acabamento fosco.

Revestimento das portas e gavetas em ambas as faces com laminado de baixa pressão, na cor Cinza Puro Arauco (matt). Os puxadores deverão ser em perfil de alumínio fosco do tipo “contínuo facetado” (RM-183 ou similar), instalados na parte superior da gaveta e ponteiras facetadas também em alumínio fosco em ambas extremidades. Fundo das gavetas em MDF com 0,3 cm de espessura mínima.

Gavetas compostas por corrediças de aço galvanizado com deslizamento por meio de esferas de rolamento, sistema de haste telescópica e amortecimento por pistão integrado (sistema *soft-close* ou *slowmotion*). Portas compostas por dobradiças tipo caneco com diâmetro mínimo de 3,5 cm confeccionadas em aço de alta resistência, automática, com micropistão hidráulico e amortecimento integrado (sistema *soft-close* ou similar). Sistema de montagem com calço tipo “click”, evitando o uso de parafusos, sendo no mínimo três em cada porta, fixadas por meio de parafusos para madeira. As portas basculantes com giro inferior/inverso (queda ou *drop-down*) deverão possuir dobradiças tipo caneco com diâmetro mínimo de 3,5 cm confeccionadas em aço de alta resistência simples integradas a articuladores reversíveis de queda (*flap stay*) em metal não ferroso com acabamento anticorrosão, ângulo de abertura máximo de 110°, sistema de amortecimento, montagem tipo “click” e capacidade mínima de 6 kg.

Tampos fabricados em granito Preto São Gabriel (acabamento escovado) de 2 cm de espessura e bordas engrossadas de 4 cm. Espelhos de 2 cm de espessura no mesmo granito dos tampos. Cuba dupla em inox fosco de 70x40x15 cm (variação máxima permitida de 2 cm para mais ou para menos), instalada sobreposta no tampo. O recorte para a instalação da cuba e do *cooktop* de indução deverão ser conferidos no local com o contratante. Dimensões e detalhes dos tampos conforme projeto anexo. Um sifão sanfonado universal em polipropileno, com copo, na cor branca e com no mínimo 2 m de comprimento.

A bancada acessível deverá ter o seu tampo e laterais de apoio em MDF com 2,5 cm de espessura e engrossamento nas bordas de 1,5 cm totalizando espessura de 4 cm. Revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão no padrão Cinza Puro Arauco (matt). Acabamentos de todas as bordas em fita de poliestireno de 2 mm de espessura, coladas pelo processo *hot melt*, na cor do laminado. Fundo em MDF com 0,6 cm de espessura mínima na mesma cor do tampo e laterais. Borda de contato com o usuário arredondada com raio mínimo de 2,5 cm.

estrutura por meio do sistema “minifix/girofix/rotofix” ou similar. Todos os móveis deverão possuir cantoneiras em aço de 4x4x4cm, chapa com espessura mínima de 0,12 cm nas conexões internas de 90° com as demais peças.

### 1.3 **Mobiliário para o Gabinete**

#### **Quantidade: 1**

O móvel para o lavabo do gabinete do Sr. Prefeito deverá seguir as dimensões conforme detalhado em projeto anexo (Anexo 15).

balcão lavatório em MDF com 1,8 cm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão no padrão Cinza Puro Arauco (matt). Acabamentos de todas as bordas em fita de poliestireno de 2 mm de espessura, coladas pelo processo *hot melt*, na cor do laminado. Estrutura fixada por meio do sistema “minifix/girofix/rotofix” ou similar. Fundo em MDF com 0,6 cm de espessura mínima na mesma cor da estrutura. Instalação das dobradiças e travamento vertical do móvel por montantes/batentes em MDF com 1,8 cm de espessura mínima na mesma cor da estrutura. Será fixado na parede por meio de suporte regulável em aço com tratamento anticorrosivo, de encaixe interligado do tipo “deslizante”, adequado ao tamanho e peso da peça.

Revestimento das portas em ambas as faces com laminado de baixa pressão, na cor Cinza Puro Arauco (matt). Os puxadores deverão ser do tipo “alça” quadrada (IL 950) de material metálico não ferroso, instalados no sentido horizontal, na parte superior/frontal das portas, centralizado a 5 cm da parte superior das portas, apresentando as seguintes dimensões: comprimento de 15 cm e profundidade de 3 cm (variação máxima permitida de 5% para mais ou para menos) na cor prata fosca. As dobradiças deverão ser do tipo caneco com diâmetro mínimo de 3,5 cm confeccionadas em aço de alta resistência, automática, com micropistão hidráulico e amortecimento integrado (sistema *soft-close* ou similar). Sistema de montagem com calço tipo “click”, evitando o uso de parafusos, sendo no mínimo três em cada porta, fixadas por meio de parafusos para madeira.

Tampo fabricado em granito Preto São Gabriel (acabamento escovado) com 2 cm de espessura e bordas engrossadas de 4 cm. Espelhos de 2 cm de espessura no mesmo granito dos tampos. Cuba cerâmica retangular de embutir com ralo oculto, na cor preta (acabamento fosco/acetinado), com medidas mínimas de 35x48x17 cm (larg./alt./prof.). O recorte para a instalação da cuba conforme recomendações do fabricante. Dimensões e detalhes do tampo conforme projeto anexo. Um sifão

sanfonado universal em polipropileno, com copo, na cor branca e com no mínimo 2 m de comprimento. Um engate/mangueira flexível 1/2" do tipo "macho e fêmea" em malha trançada de aço inox 304 com 1,2 m de comprimento. Torneira de sobrepor em aço inox com acabamento preto fosco/acetinado e altura mínima de 16 cm e máxima de 18 cm.

Armário alto lateral em MDF com 1,8 cm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão no padrão Cinza Puro Arauco (matt). Acabamentos de todas as bordas em fita de poliestireno de 0,2 cm de espessura, coladas pelo processo *hot melt*, na cor do laminado. Estrutura fixada por meio do sistema "minifix/girofix/rotofix" ou similar. Fundo em MDF com 0,6 cm de espessura mínima na mesma cor da estrutura. Instalação das dobradiças e travamento vertical do móvel por montantes/batentes em MDF com 1,8 cm de espessura mínima na mesma cor da estrutura.

Porta basculante com giro inferior/inverso (queda ou *drop-down*) contendo dobradiças tipo caneco com diâmetro mínimo de 3,5 cm confeccionadas em aço de alta resistência simples integradas a articuladores reversíveis de queda (*flap stay*) em metal não ferroso com acabamento anticorrosão, ângulo de abertura máximo de 110°, sistema de amortecimento, montagem tipo "click" e capacidade mínima de 6 kg. Puxador tipo "alça" quadrada (IL 950) de material metálico não ferroso, instalados no sentido horizontal, na parte superior/frontal da porta, centralizado a 5 cm da parte superior das portas, apresentando as seguintes dimensões: comprimento de 15 cm e profundidade de 3 cm (variação máxima permitida de 5% para mais ou para menos) na cor prata fosca.

Nicho em MDF com 2,5 cm de espessura e engrossamento de 1,5 cm totalizando espessura de 4 cm. Revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão no padrão Cinza Puro Arauco (matt). Acabamentos de todas as bordas em fita de poliestireno de 0,2 cm de espessura, coladas pelo processo *hot melt*, na cor do laminado. Fixado à estrutura por meio do sistema "minifix/girofix/rotofix" ou similar. Fundo em MDF com 0,3 cm de espessura mínima na mesma cor do móvel.

Armário com uma porta de abrir, giro mínimo de 110°, confeccionada em MDF de 1,8 cm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, cor Cinza Puro Arauco (matt). O puxador deverá ser do tipo "alça" quadrada (IL 950) de material metálico não ferroso, instalado no sentido vertical e na parte central da porta, apresentando as seguintes dimensões: comprimento de 15 cm e profundidade de 3 cm (variação máxima permitida de 5% para mais ou para

menos) na cor prata fosca.

As dobradiças deverão ser do tipo caneco com diâmetro mínimo de 3,5 cm confeccionadas em aço de alta resistência, automática, com micropistão hidráulico e amortecimento integrado (sistema *soft-close* ou similar). Sistema de montagem com calço tipo “click”, evitando o uso de parafusos, sendo no mínimo três, fixadas por meio de parafusos para madeira. Deverá ser instalado tubo cabideiro oval em metal não ferroso com tratamento anticorrosivo apoiado sobre suporte metálicos, conforme projeto anexo.

Rodapé em granito Preto São Gabriel (acabamento escovado) com 2 cm de espessura, conforme projeto anexo. Espelho redondo com no mínimo 0,4 cm de espessura e 1,20 m de diâmetro, colado sobre base de MDF com 1,5 cm de espessura e tratamento/revestimento impermeabilizante (hidrorresistente), fixado na parede por meio de suporte regulável em aço com tratamento anticorrosivo, de encaixe interligado do tipo “deslizante”, adequado ao tamanho e peso da peça.

## 2. QUANTITATIVO

| Anexo | Código              | Item                         | Quantidade |
|-------|---------------------|------------------------------|------------|
| 1     | Proteção Servidor   | Fechamento articulado        | 1          |
| 2     | Mobiliário Copa     | Balcões, armários e bancada  | 1          |
| 3     | Mobiliário Gabinete | Balcão lavatório de banheiro | 1          |

## 3. RECOMENDAÇÕES

Possíveis dúvidas na execução deverão ser sanadas com o profissional responsável pela elaboração do projeto e fiscalização da obra.

## 4. OBRIGATORIEDADE




Obrigatoriamente, antes de iniciar a execução do mobiliário, deverão ser conferidas as medidas no local para que estes sejam entregues totalmente adequados a cada ambiente que atenderão.

Maravilha, SC, 18 de junho de 2026.





---

Edgar de Souza  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A134963-5


ANEXO 1 – Proteção Rack/Servidor

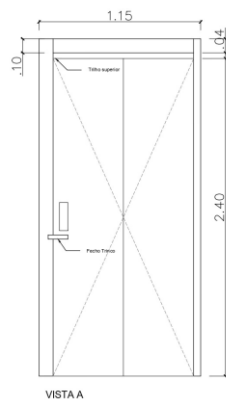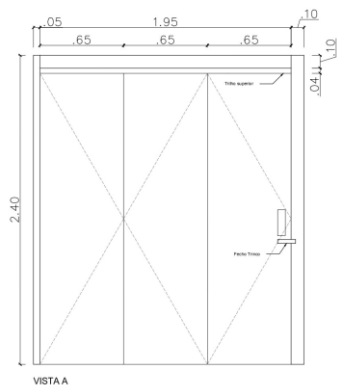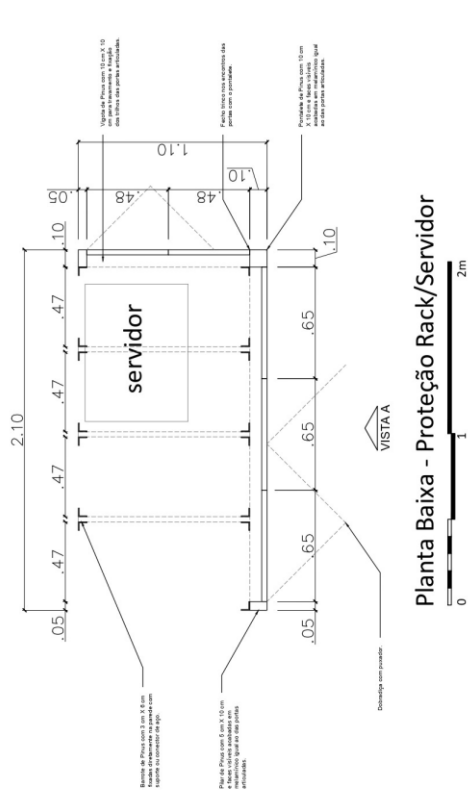



ANEXO 2 – Copa

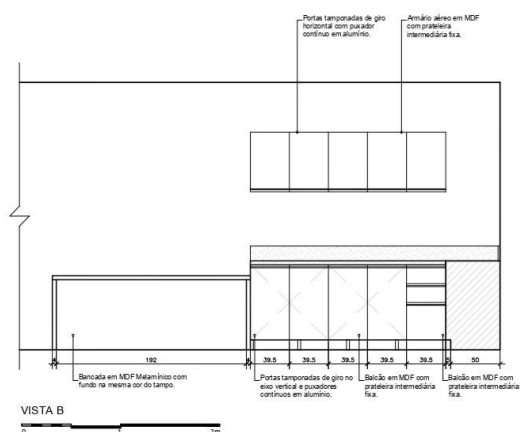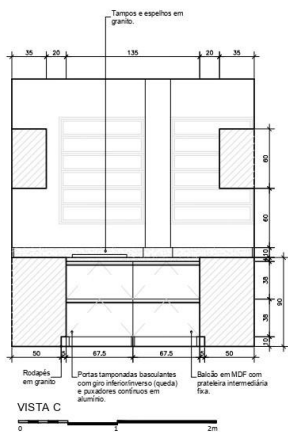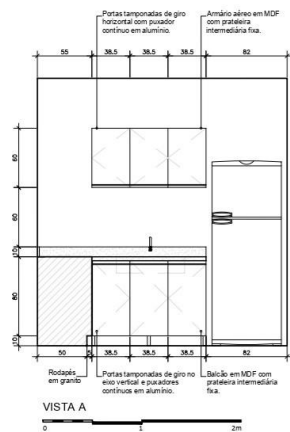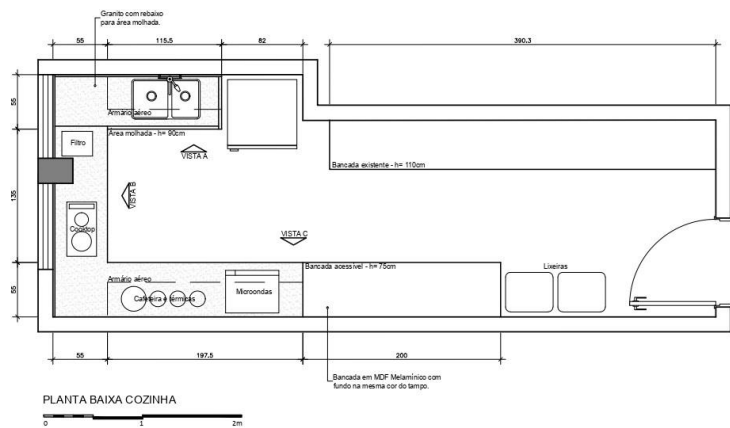

### ANEXO 3 – Mobiliário para o Gabinete

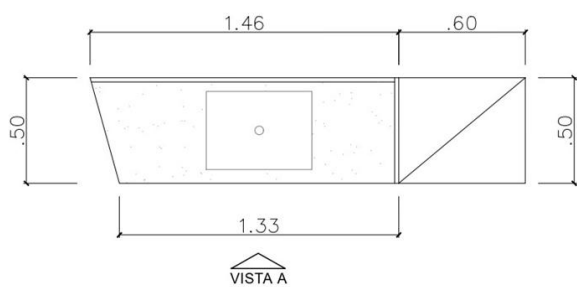


Planta Baixa - Balcão Lavabo Gabinete

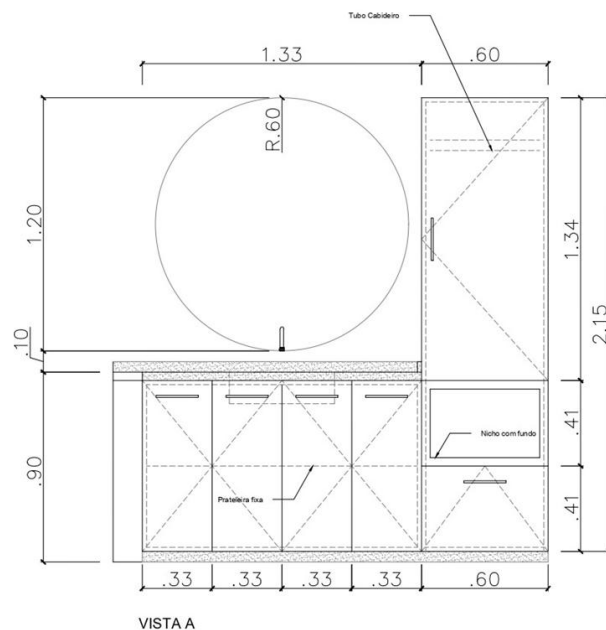



VISTA A

### ANEXO 4 – LAYOUT DOS AMBIENTES DO GABINETE

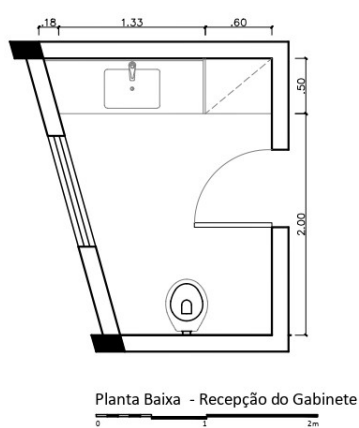

Planta Baixa - Recepção do Gabinete

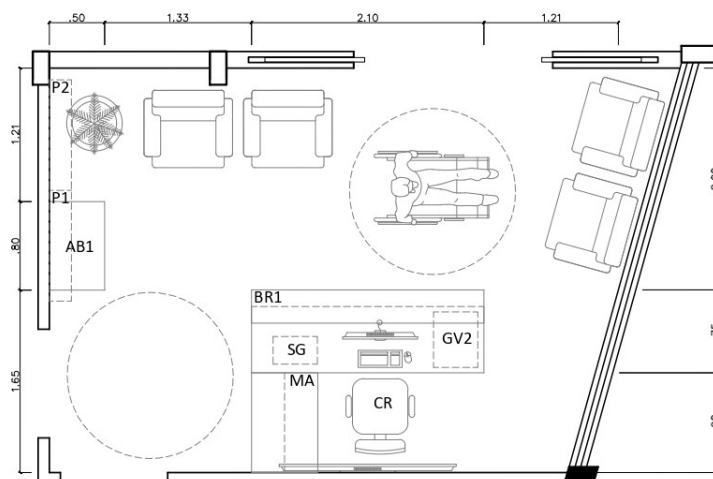

Planta Baixa - Recepção do Gabinete

