



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

1. IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária Vertical

Local: Rua Santilho Antônio Ignácio, Bairro Pedra Branca, Palhoça/SC

2. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

2.1. No caso de **solos inservíveis e provenientes de escavações** na execução de redes de drenagem, rebaixamento de pista, corte de taludes, dentre outros, foi adotado o DMT fixo de **10km**, sendo responsabilidade da empresa executora o destino final destes solos até a distância máxima prevista no orçamento. A Prefeitura Municipal de Palhoça não possui bota-fora público. Tal risco (distância) consta alocado à Contratada.

DMT = 10,00 KM

2.2. No caso de **materiais provenientes de pedreiras**, incluindo pedra detonada, rachão, macadame, brita graduada, pó de pedra e brita, foi adotado o DMT real entre localização da obra e a pedreira **mais próxima**: Cedro Engenharia Comércio e Mineração.

DMT = 11,50KM



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

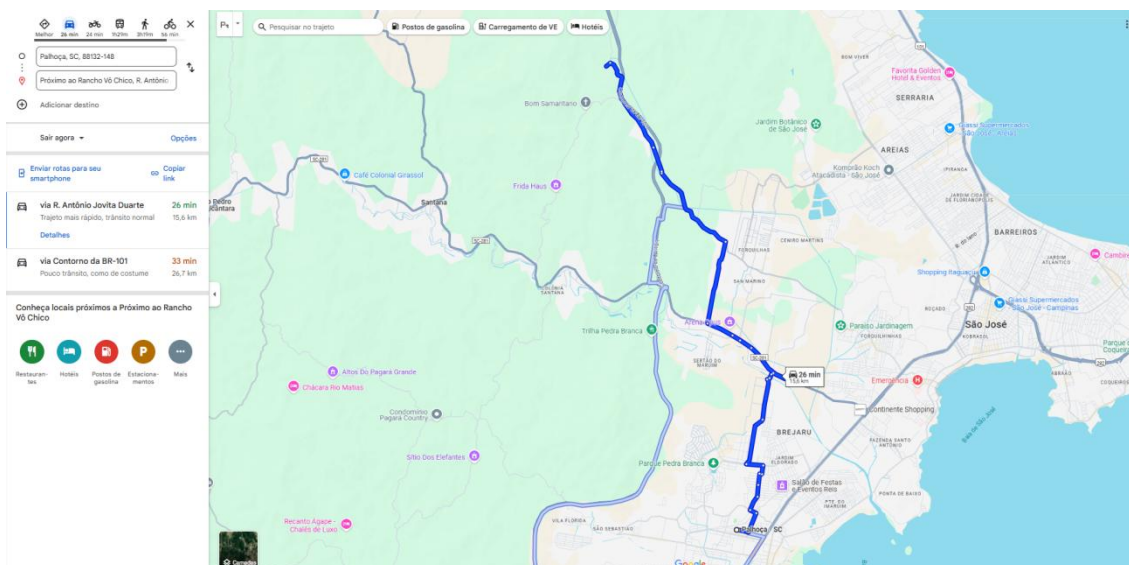


Imagem 01 – Distância entre obra e destino 01 (Cedro Engenharia, Comércio e Mineração)

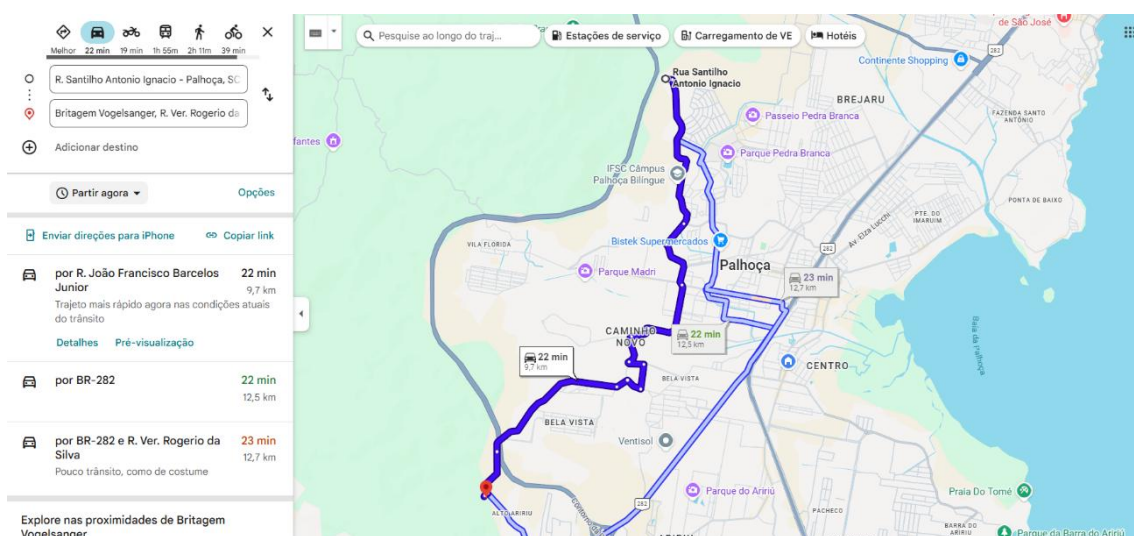


Imagem 02 – Distância entre obra e destino 02 (Britagem Vogelsanger)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

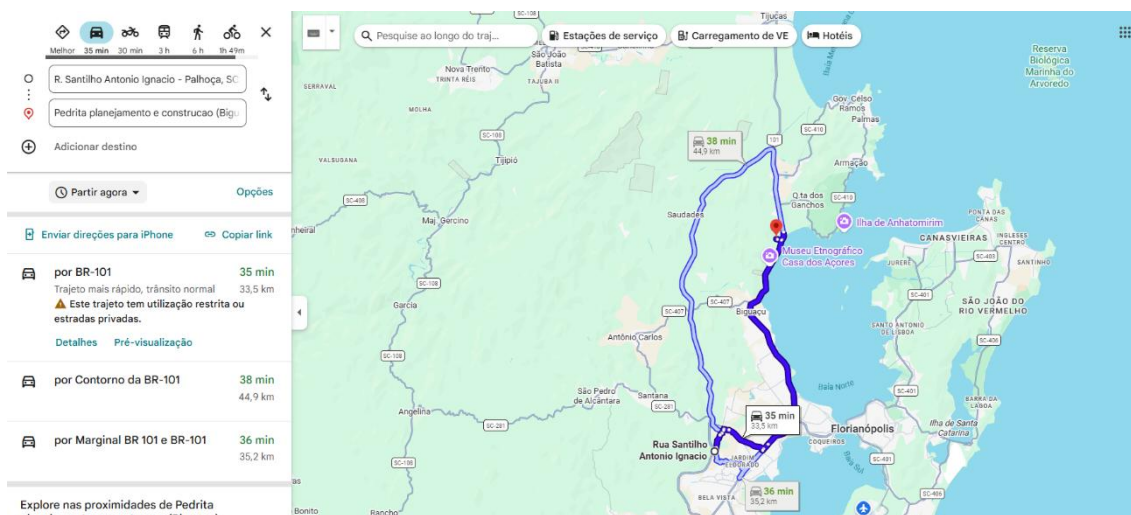


Imagem 03 – Distância entre obra e destino 03 (Pedrita Planejamento e Construção)

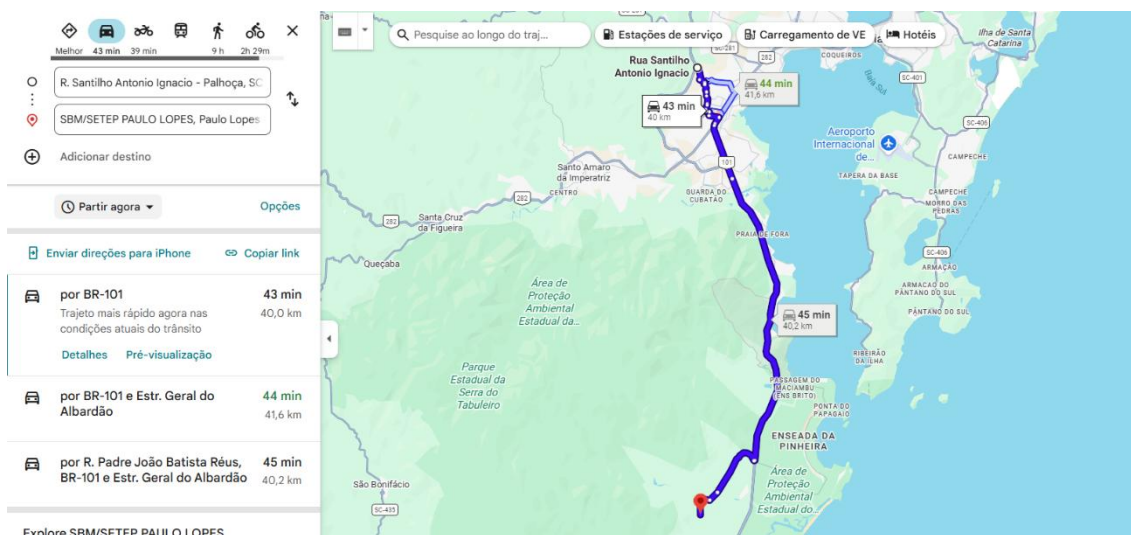


Imagem 04 – Distância entre obra e destino 04 (SBM Mineração)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

2.3. No caso de **solos provenientes de jazidas de areia**, incluindo solos arenosos para assentamento de pavimentos e possíveis aterros, foi adotado o DMT real entre localização da obra e a jazida **mais próxima**: Guarda do Cubatão.

DMT = 13,0KM

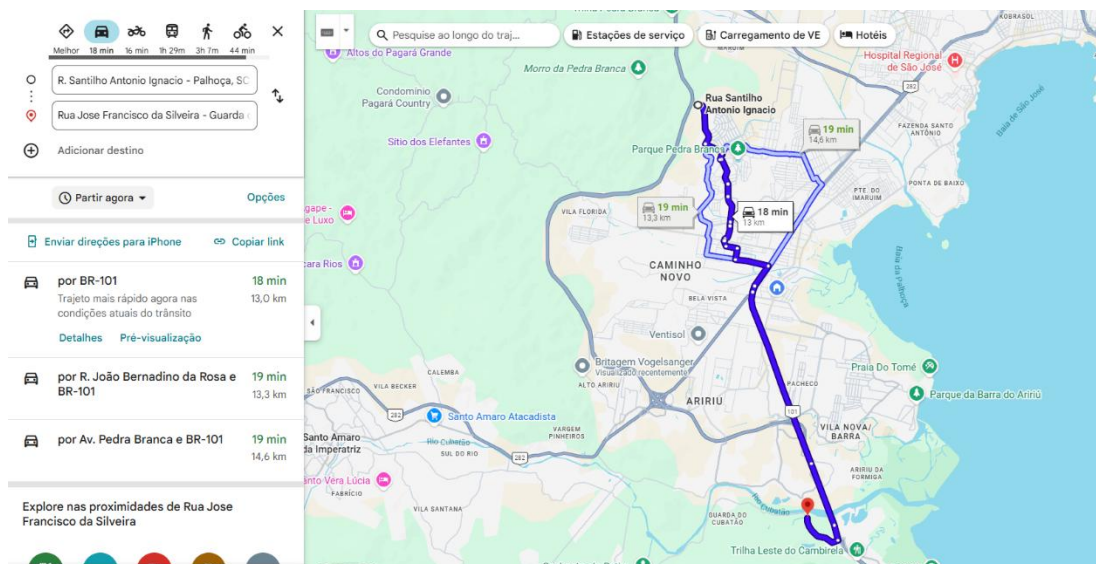


Imagem 05 – Distância entre obra e destino 01 (Guarda do Cubatão)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

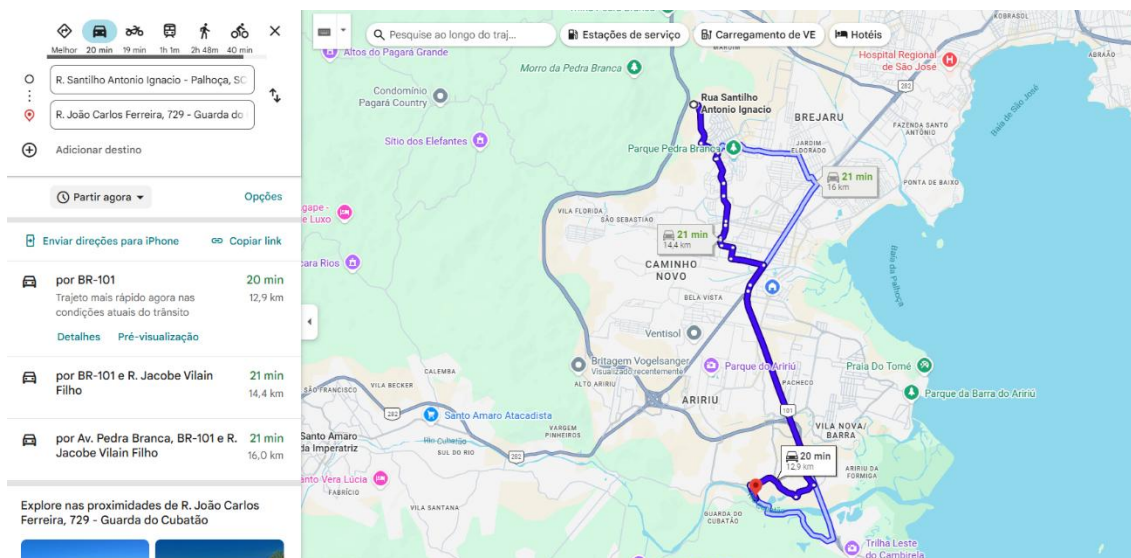


Imagem 06 – Distância entre obra e destino 02 (Guarda do Cubatão)

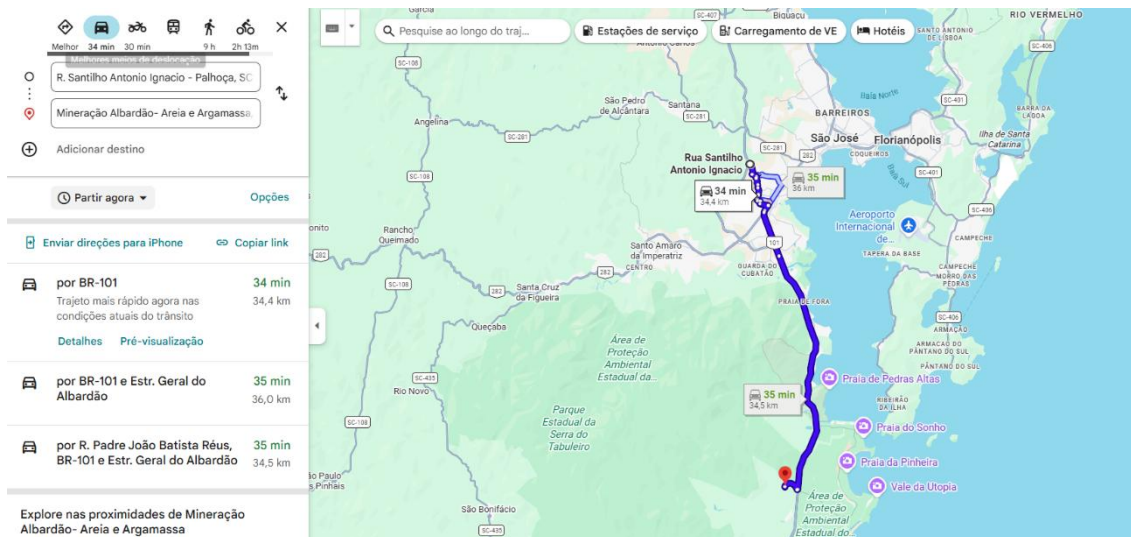


Imagem 07 – Distância entre obra e destino 03 (Mineração Albardão)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

Larissa Gruber

Matrícula nº 37690612

Engenheira Civil

CREA 149.567-8