



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

1. IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Execução de gramado sintético e reforma dos alambrados em quadra existente

Local: Rua Angelino Francisco da Silva, Bairro Pachecos, Palhoça/SC

2. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

2.1. No caso de **entulhos provenientes da limpeza e demolições**, incluindo camada vegetal, estruturas de concreto, meio-fio e pavimentos inservíveis, alvenarias, revestimentos, dentre outros, foi adotado o DMT real entre localização da obra e a empresa especializada no gerenciamento de resíduos/entulhos **mais próxima**: PRS Entulhos.

DMT = 3,50KM

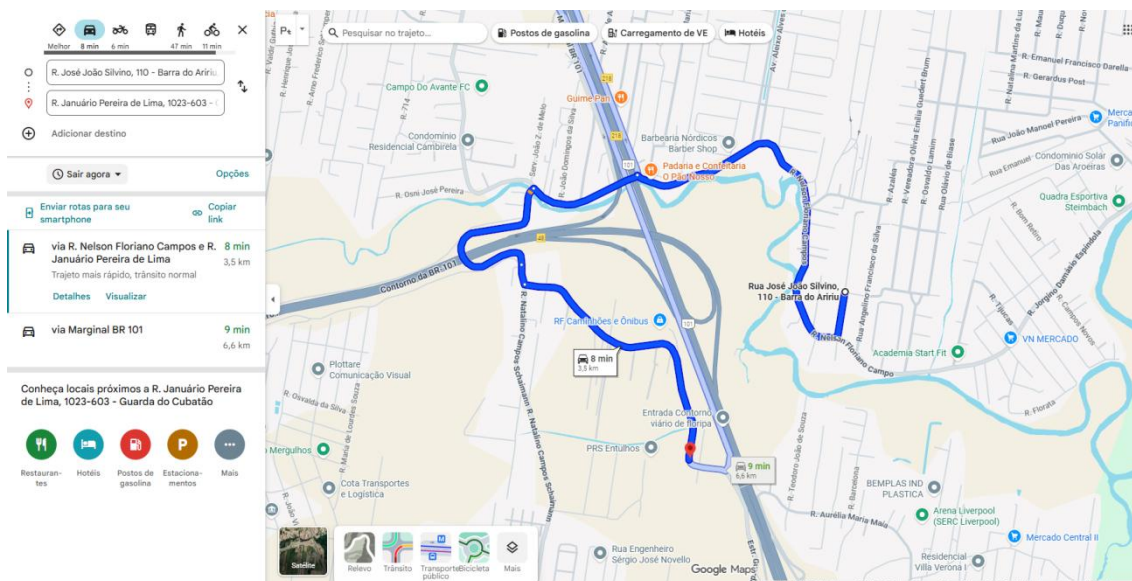


Imagem 01 – Distância entre obra e destino 01 (PRS Entulhos)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

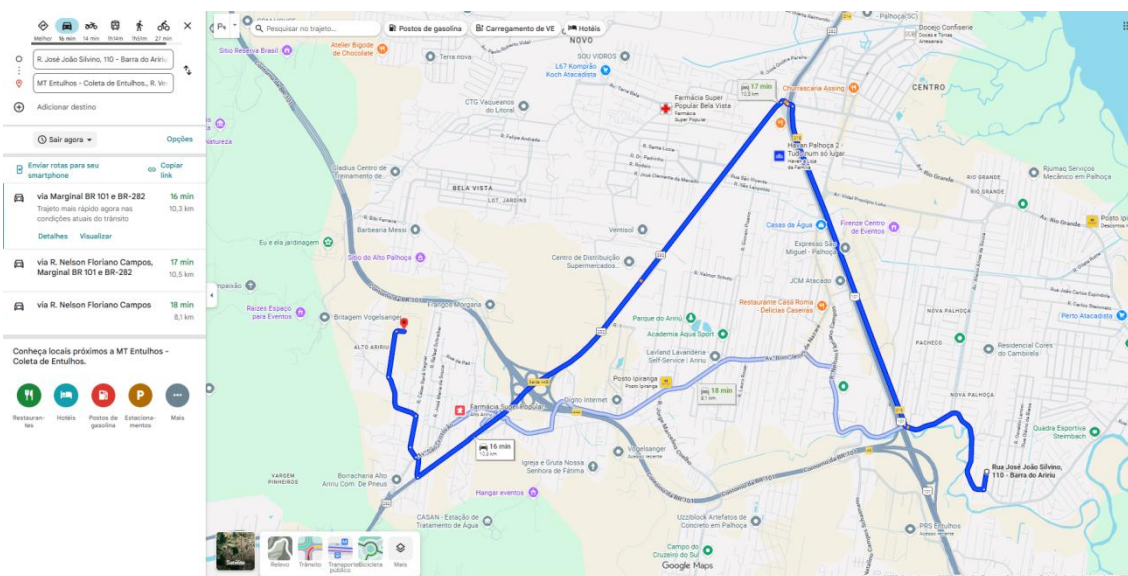


Imagem 02 – Distância entre obra e destino 02 (MT Entulhos)

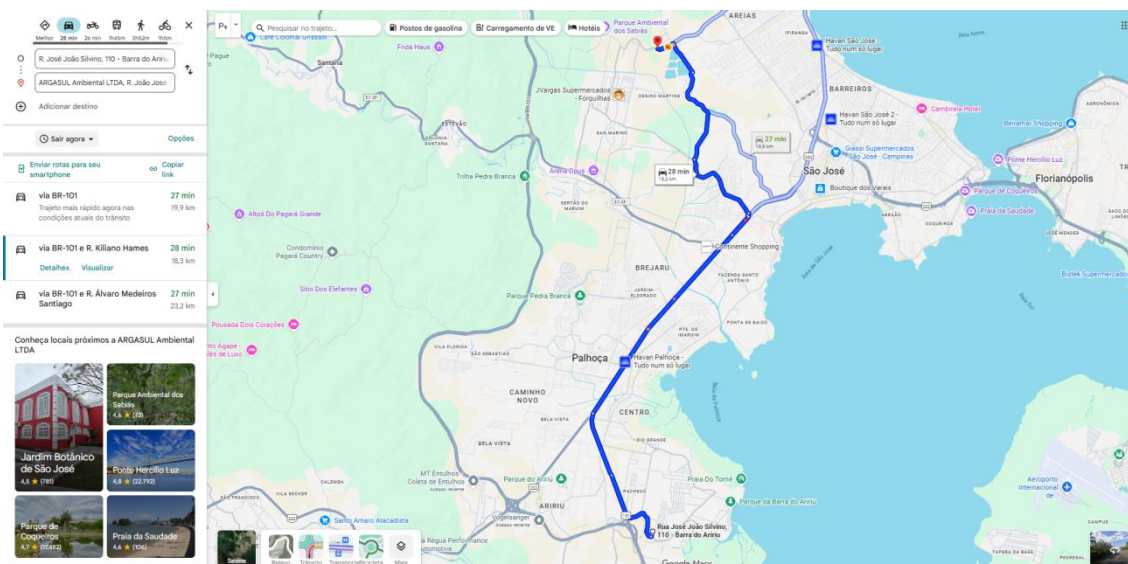


Imagem 03 – Distância entre obra e destino 03 (Argasul Ambiental)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

2.2. No caso de **materiais provenientes de pedreiras**, incluindo pedra detonada, rachão, macadame, brita graduada, pó de pedra e brita, foi adotado o DMT real entre localização da obra e a pedreira **mais próxima**: Britagem Vogelsanger.

2.3.

DMT = 6,20KM

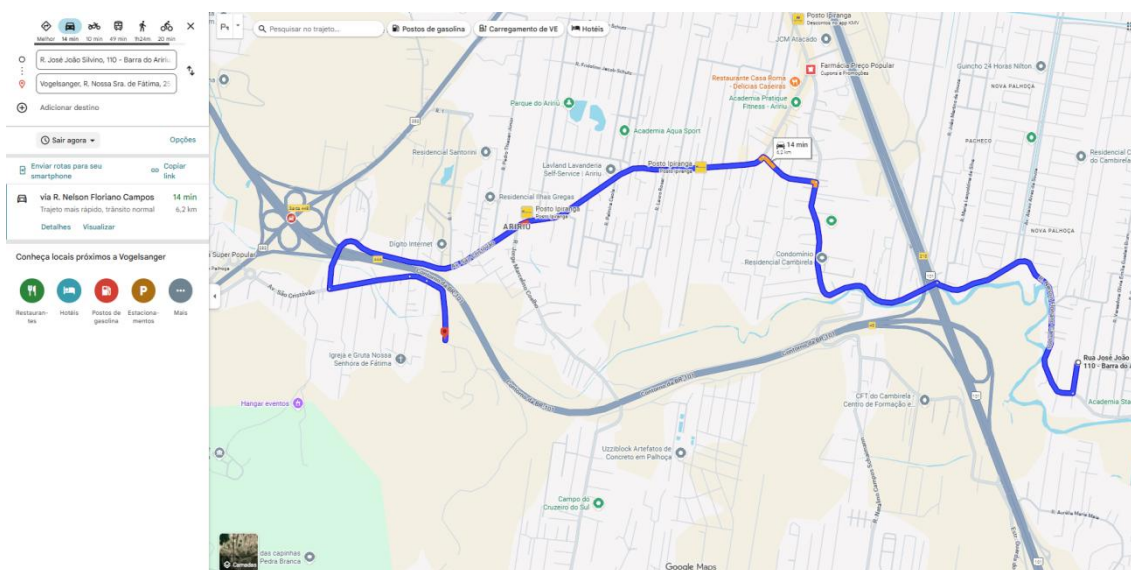


Imagem 04 – Distância entre obra e destino 01 (Britagem Vogelsanger)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

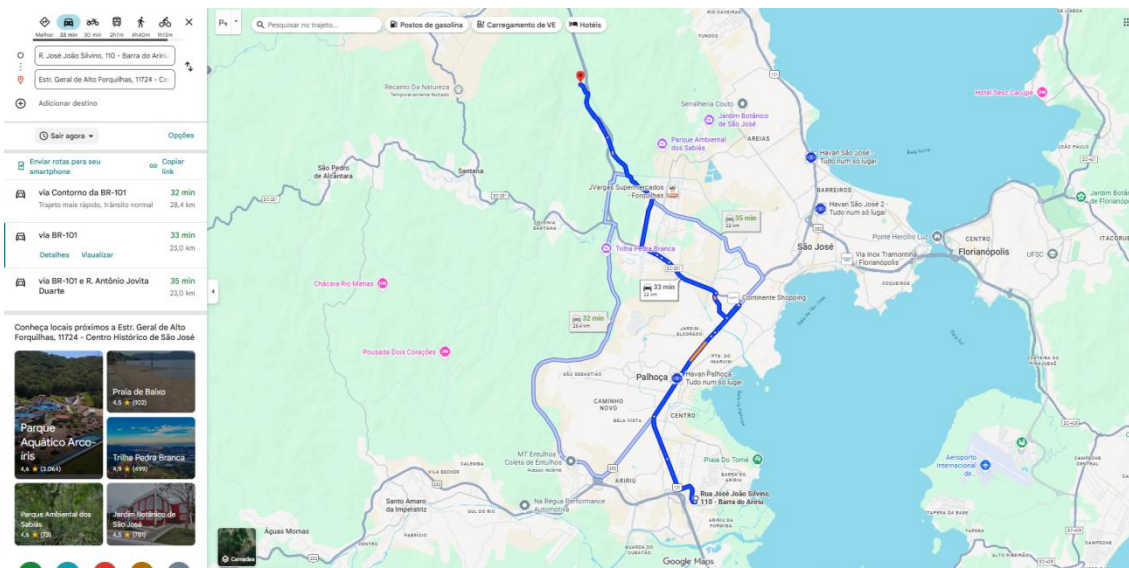


Imagem 05 – Distância entre obra e destino 02 (Cedro Engenharia, Comércio e Mineração)

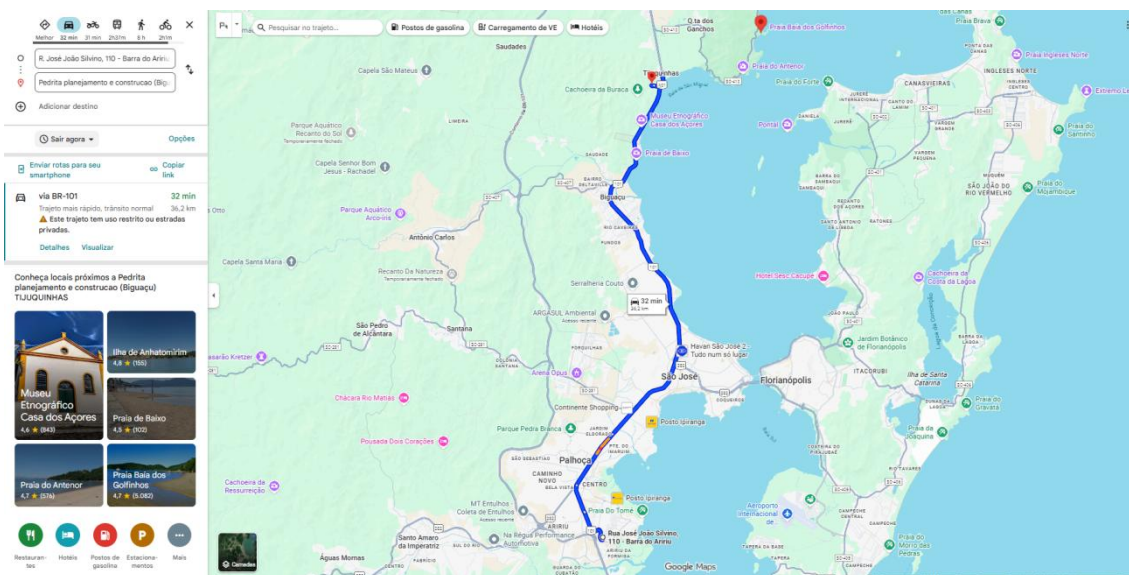


Imagem 06 – Distância entre obra e destino 03 (Pedrita Planejamento e Construção)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

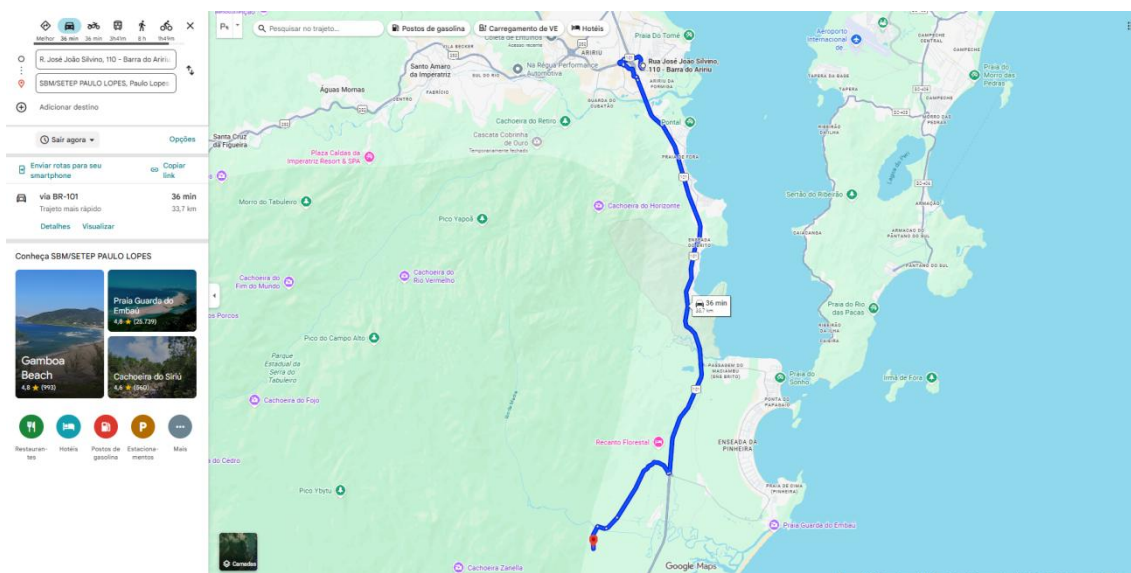


Imagem 07 – Distância entre obra e destino 04 (SBM Mineração)

2.4. No caso de **solos provenientes de jazidas de areia**, incluindo solos arenosos para assentamento de pavimentos e possíveis aterros, foi adotado o DMT real entre localização da obra e a jazida **mais próxima**: Guarda do Cubatão.

DMT = 4,70KM



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

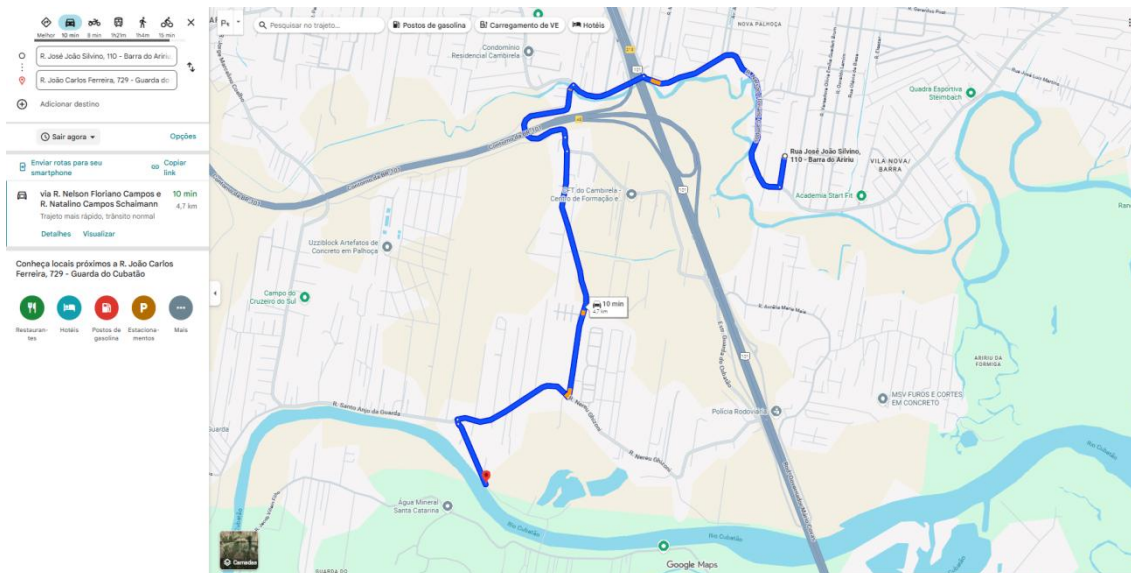


Imagem 8 – Distância entre obra e destino 01 (Guarda do Cubatão)

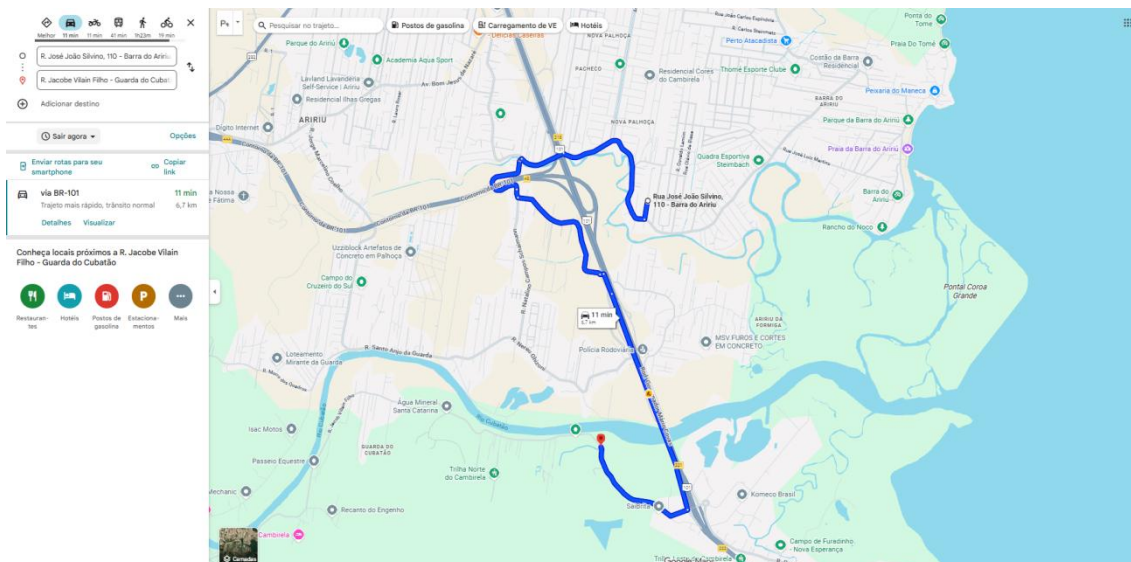


Imagem 9 – Distância entre obra e destino 02 (Guarda do Cubatão)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

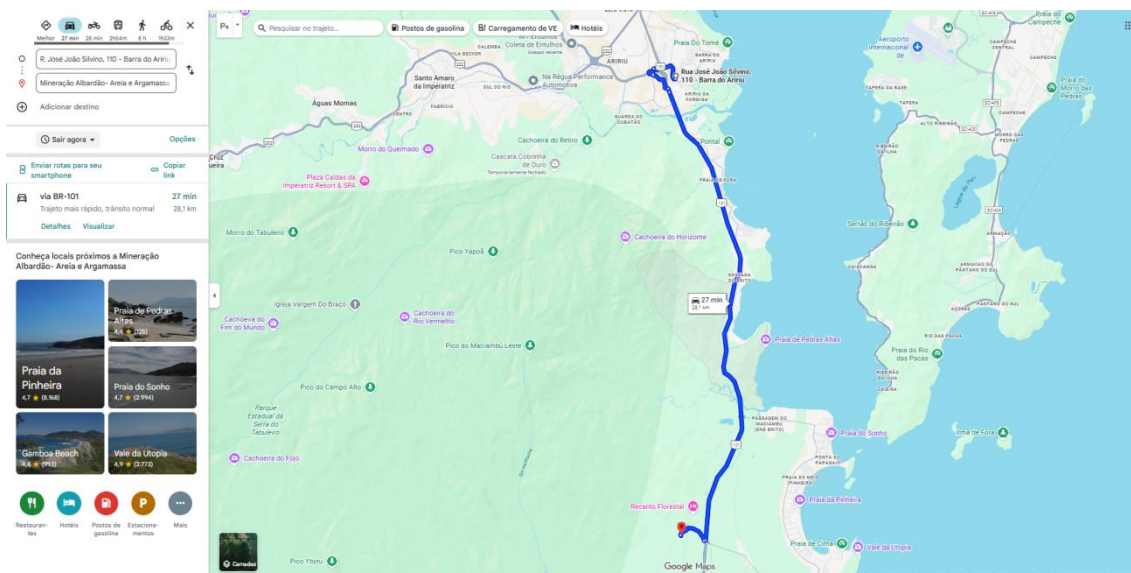


Imagem 10 – Distância entre obra e destino 03 (Mineração Albardão)

2.5. No caso de **solos provenientes de jazidas de argila**, incluindo argila ou barro para aterros, foi adotado o DMT fixo de **10km**, tendo em vista que o respectivo material é fornecido por diversas empresas de terraplenagem no município, as quais detêm licença e autorização para extração de material em diferentes áreas. A extração de argila é bastante variável, não existem jazidas fixas e permanentes, dificultando a definição de um DMT real entre localização da obra e jazida.

DMT = 10,00 KM



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

Vinícius Cardoso Corrêa

Matrícula nº 3761050

Arquiteto e Urbanista

CAU A71498-4