


DESVIO VERTICAL ÂNGULO MÁXIMO DE 45°

ANEXO 20


SEM ESCALA

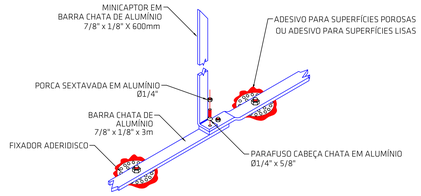

MINICAPTOR EM BARRA CHATA FIXADO EM
SUPERFÍCIE DE TELHA FIBROCIMENTO

ANEXO 01


SEM ESCALA



Detalhe De Conexão E Solda
Da Haste De Aterramento

ANEXO 02

SEM ESCALA

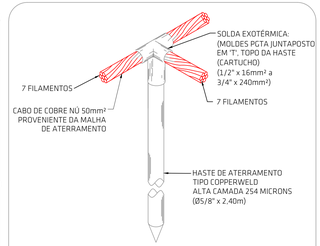


DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA

DA HASTE DE ATERRAMENTO 'T'

ANEXO 03

SEM ESCALA

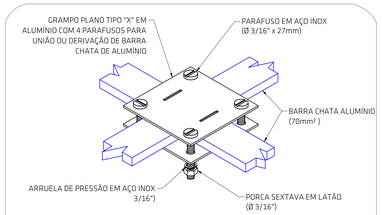

DETALHE DE CONEXÃO EM "X"

ENTRE BARRAS CHATA (70 mm² x 6m)

ANEXO 04

SEM ESCALA



CABOS: A=50mm² / B=50mm²

MOLDE: XA 50.50C

ALICATE: MON-852

SOLDA EXOTÉRMICA EM "X"

ANEXO 21

SEM ESCALA




PLACA ADVERTÊNCIA PVC
AMARELO 9X13cm

PLACA DE ADVERTÊNCIA

ANEXO 17

SEM ESCALA

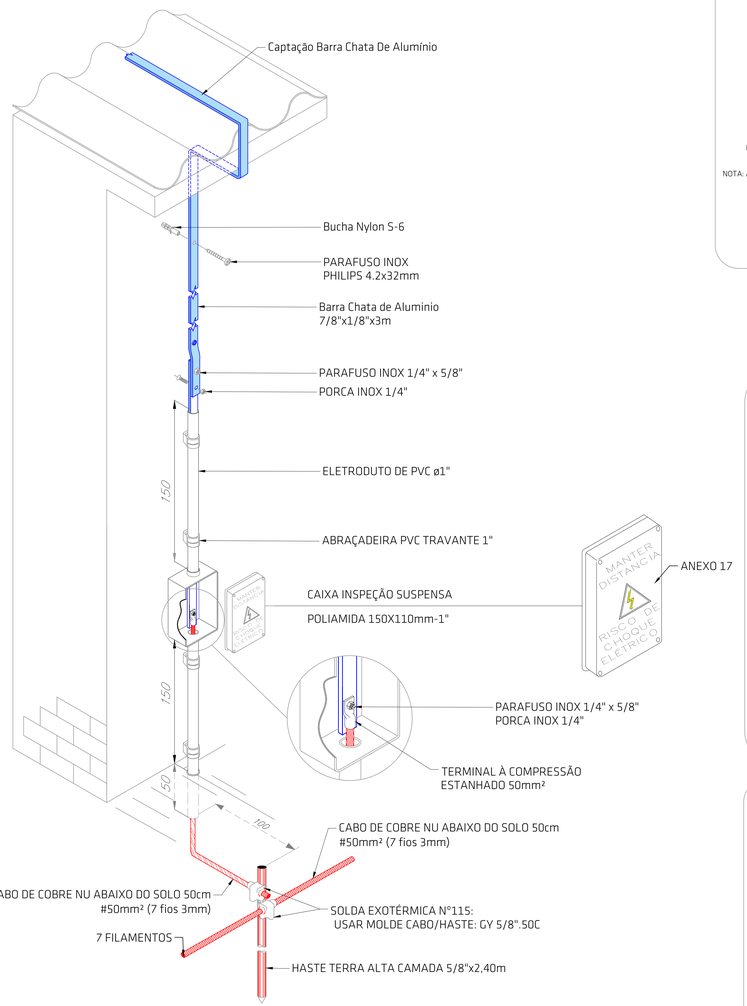


DESCIDA APARENTE COM BARRA CHATA DE ALUMINIO E

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA INTERLIGANDO

ANEXO 14

SEM ESCALA



ATERRAMENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS

ANEXO 24

SEM ESCALA



CABOS: A=50mm² / B=50mm² (7 FILAMENTOS)

MOLDE: TA 50.50C


ALICATE: MON-852

CARTUCHO: MON-806

SOLDA EXOTÉRMICA EM "T"

ANEXO 16

SEM ESCALA

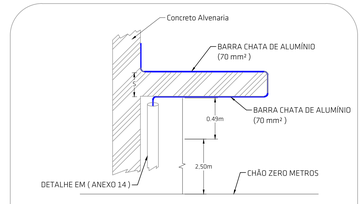


NOTA: A DISTANCIA DE SEGURANÇA FOI AVALIADO EM TODAS AS DESCIDAS QUE CONTEM DESVIO

JANELAS METALICAS COM DISTANCIA

INFERIOR A 50cm DEVE SER EQUIPOTENCIALIZADA

ANEXO 06

SEM ESCALA




DETALHE DE SOLDA

EXOTÉRMICA ENTRE CABO

ANEXO 07


SEM ESCALA

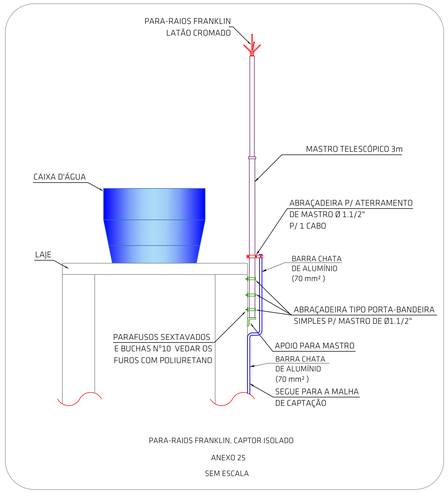

PARA-RAIOS FRANKLIN, CAPTOR ISOLADO

ANEXO 25

SEM ESCALA

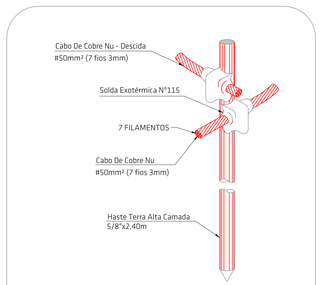


HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CONEXÃO

EXOTÉRMICA CABO PASSANTE E DERIVAÇÃO

ANEXO 15

SEM ESCALA




DETALHE DA VALA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

ANEXO 08


SEM ESCALA

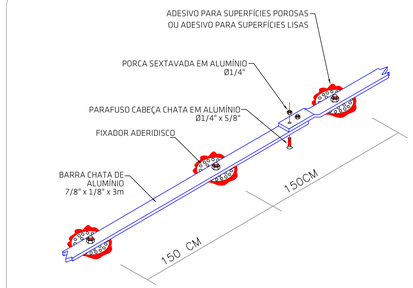

BARRA DE ALUMÍNIO FIXADO EM TELHA DE FIBROCIMENTO

ANEXO 25

SEM ESCALA

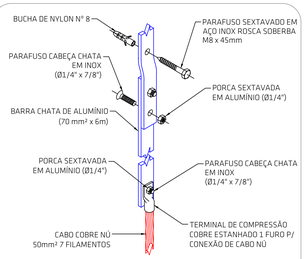


DETALHE DA DESCIDA COM BARRA CHATA DE

ALUMÍNIO E DERIVAÇÃO PARA O CABO NÚ

ANEXO 12


SEM ESCALA

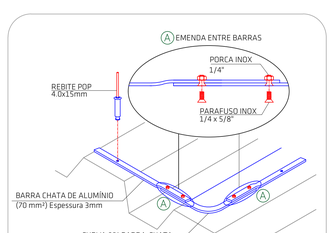

FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO EM TELHA ZINCADA

ANEXO 26

SEM ESCALA

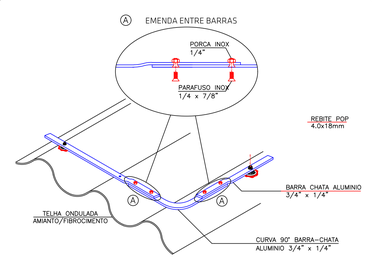

BARRA DE ALUMÍNIO FIXADO EM TELHA DE FIBROCIMENTO

ANEXO 25

SEM ESCALA

TISCOSKI

ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO SPDA

EERM PIETRO MACCARI
AV. ANTÔNIO DE COSTA, 440, BAIRRO
DE COSTA, MORRO DA FUMAÇA/SC

CONTEÚDO:
-DETALHE E ANEXOS

PRANCHA:
03/03

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GIUSEPPE MILANEZ MARCELLO:08210435957 Assinado de forma digital por GIUSEPPE MILANEZ MARCELLO:08210435957

HJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CREA-SC 187117-2

ESCALA: INDICADA | DESENHO: DIEGO | AREA TOTAL: 1.377,95m² | DATA: SETEMBRO/2025