

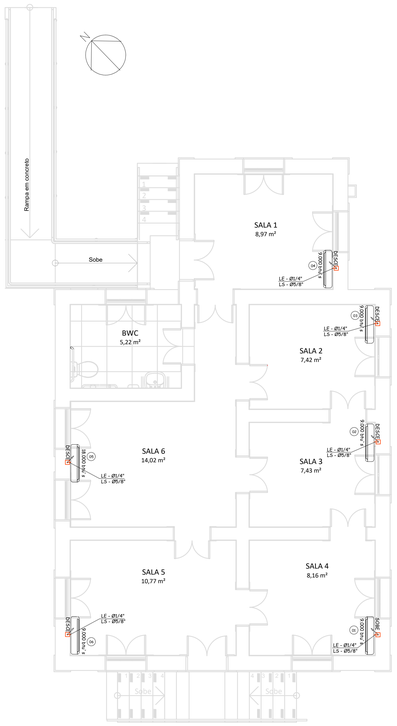


PLANTA BAIXA - CLIMATIZAÇÃO (EVAPORADORAS)
ESC: 1/50

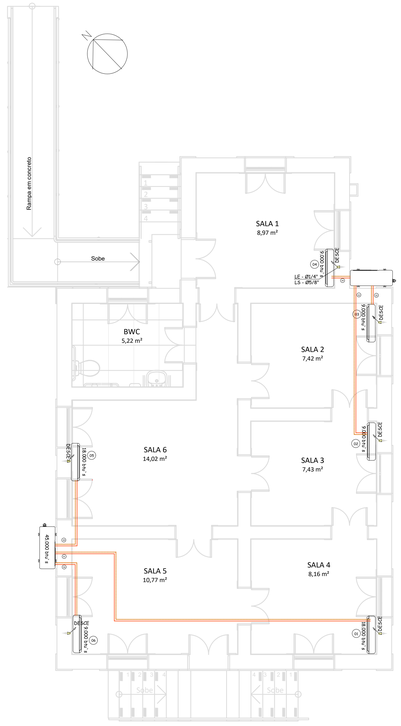


PLANTA BAIXA - CLIMATIZAÇÃO (PISO)
ESC: 1/50

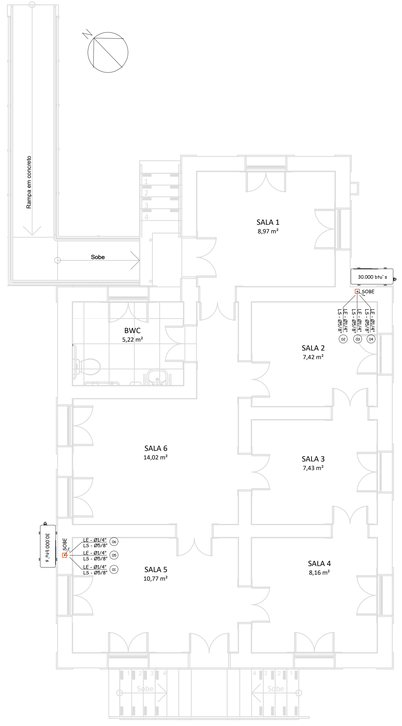


PLANTA BAIXA - CLIMATIZAÇÃO (CONDENSADORAS)
ESC: 1/50

LEGENDA	
	Tubo de drenagem, PVC Ø25mm, embutido em piso
	Unidade Evaporadora
	Indicação tubulação descendo
	Indicação tubulação subindo
LS - ØXX LE - ØXX	Linha de sucção da linha frigorífica Linha de expansão da linha frigorífica
	Linha Frigorífica (expansão e sucção)


RESUMO DO SISTEMA
* Sistema Multi-Split com 06 (seis) unidades internas piso-teto (console). * 02 (duas) condensadoras Multi-Split, uma com capacidade nominal mínima de 30.000 btu/h e uma com capacidade nominal mínima de 45.000 btu/h. * As tubulações frigoríficas, dreno e alimentação elétrica serão conduzidas por baixo da edificação, sem interferência nas fachadas históricas.

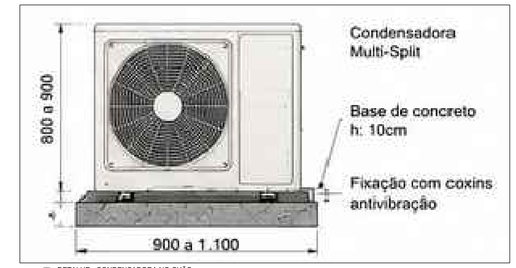


DETALHE - CONDENSADORA NO CHÃO
SEM ESC.

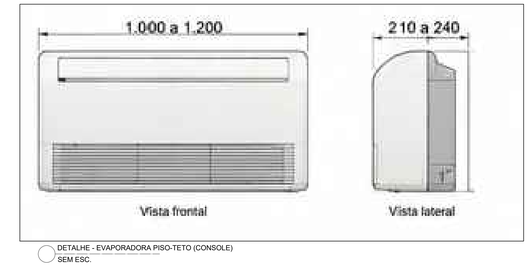


DETALHE - EVAPORADORA PISO-TETO (CONSOLE)
SEM ESC.

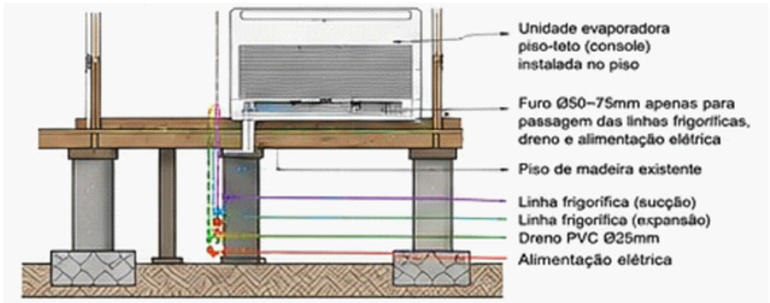


CORTE ESQUEMÁTICO - PASSAGEM SOB O PISO
SEM ESC.

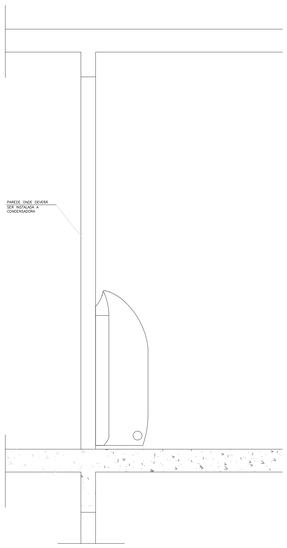


INSTALAÇÃO EM ÁREA TECNICA
S/ESCALA




CORTE GENÉRICO INSTALAÇÃO
S/ESCALA

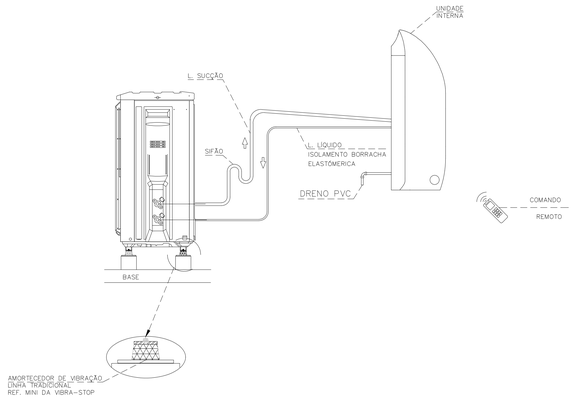

INTERLIGAÇÃO: EVAPORADORA E CONDENSADORA
S/ESCALA



LINHAS FRIGORÍGENAS E DRENO
S/ESCALA



LINHAS FRIGORÍGENAS E DRENO
S/ESCALA

NOTAS GERAIS
1. As unidades condensadoras serão instaladas sobre base de concreto, diretamente no solo, em área de reduzido impacto visual, conforme orientação do IPHAN. 2. As linhas frigoríficas, drenos e alimentação elétrica serão conduzidos por baixo da edificação, evitando intervenções nas fachadas e elementos arquitetônicos históricos. 3. As unidades internas serão do tipo PISO-TETO (console), instaladas apoiadas sobre o piso e junto as paredes. 4. As perfurações para passagem das linhas frigoríficas, serão executadas apenas nos pontos estritamente necessários, preservando integralmente os elementos construtivos de valor histórico.

TISCOSKI
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

CASA DO AGENTE FERROVIÁRIO Rua Celeste Recco, Centro, Morro da Fumaça/SC	CONTEÚDO -PLANTA BAIXA -DETALHAMENTO	PRANCHA: 01/01

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA CNPJ 83.000.323/0001-02	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Documento assinado digitalmente gov.br JULIANA DA SILVA TISCOSKI Data: 28/07/2026 14:41:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br HJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CREA-SC 187117-2

ESCALA	DESENHO	ÁREA TOTAL	DATA
INDICADA	AMANDA	84,80m²	SETEMBRO/2025