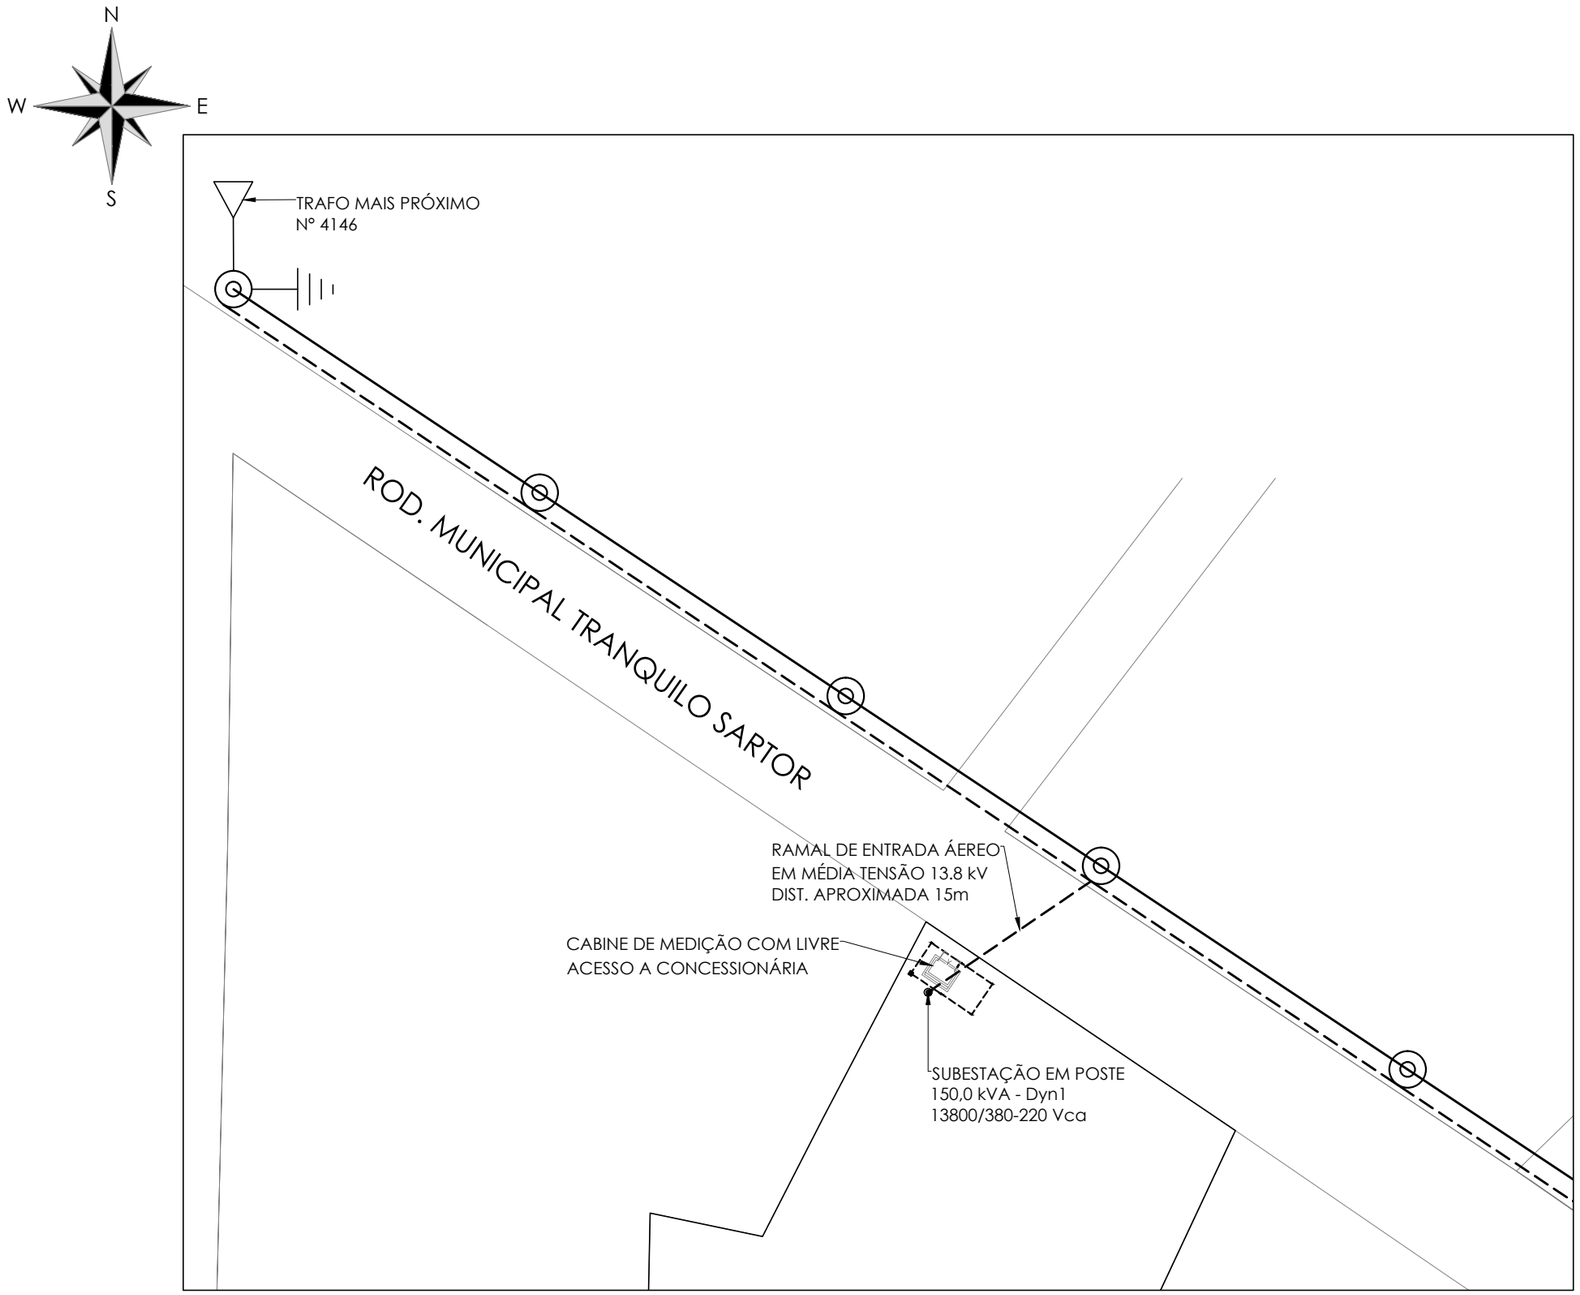

1 CROQUI LOCALIZAÇÃO
ESCALA: 1/500

NOTAS GERAIS

1 - MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PRÓPRIO;
2 - O LOCAL DE MEDIÇÃO É LIVRE DE QUAISQUER OBSTÁCULOS;
3 - MEDIÇÃO EM CABINE DE MEDIÇÃO, COM DERIVAÇÃO EM MÉDIA TENSÃO E TRANSFORMADOR PRÓPRIO.

YURI RIBEIRO CACIATORI:11186257903
Assinado de forma digital por YURI RIBEIRO CACIATORI:11186257903
Dados: 2024.10.09 11:55:33 -03'00'

Legenda	
———	380 V
– – – – –	13,8 kV

NOTAS	Nº	DATA	REVISÃO
	00	17/05/24	EMISSÃO ORIGINAL
	01	__/__/__	-
	02	__/__/__	-
	03	__/__/__	-
	04	__/__/__	-
	05	__/__/__	-

c·egeo unesc centro de engenharia e geoprocessamento

RESP.TEC.: YURI CACIATORI | CFT: 11186257903
DES.: PEDRO GHISLANDI NUERNBERG
APROV.: PMC | CREA:

AREA PROJETADA: 3056,35 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA
REFORMA OLÍVIO RECCO
ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO
CROQUI LOCALIZAÇÃO
-
-

FOLHA: 01 DE 05
CONTRATO: 132/PMF/23
ESCALA: INDICADA
CODIGO PRANCHA: 039-PEX-PROJ-132-23-PE-PMF-DE-031-002-004-001