


Transposição de
Sarjeta de 6 metros






SEÇÃO TIPO SEM ESCALA

Detalhe do bloco:


- 15a
- 20 cm
- 25 a 30 cm
- 40 cm
- 12 a
- 15 cm

Detalhe do cordão lateral **Detalhe da pavimentação**

Logradouro	Extensão	Pista	Plataforma	Inclinação	Área
EMCX 120	1.090,00 m	6,00 m	10,00 m	3% a 4%	6.540,00 m²

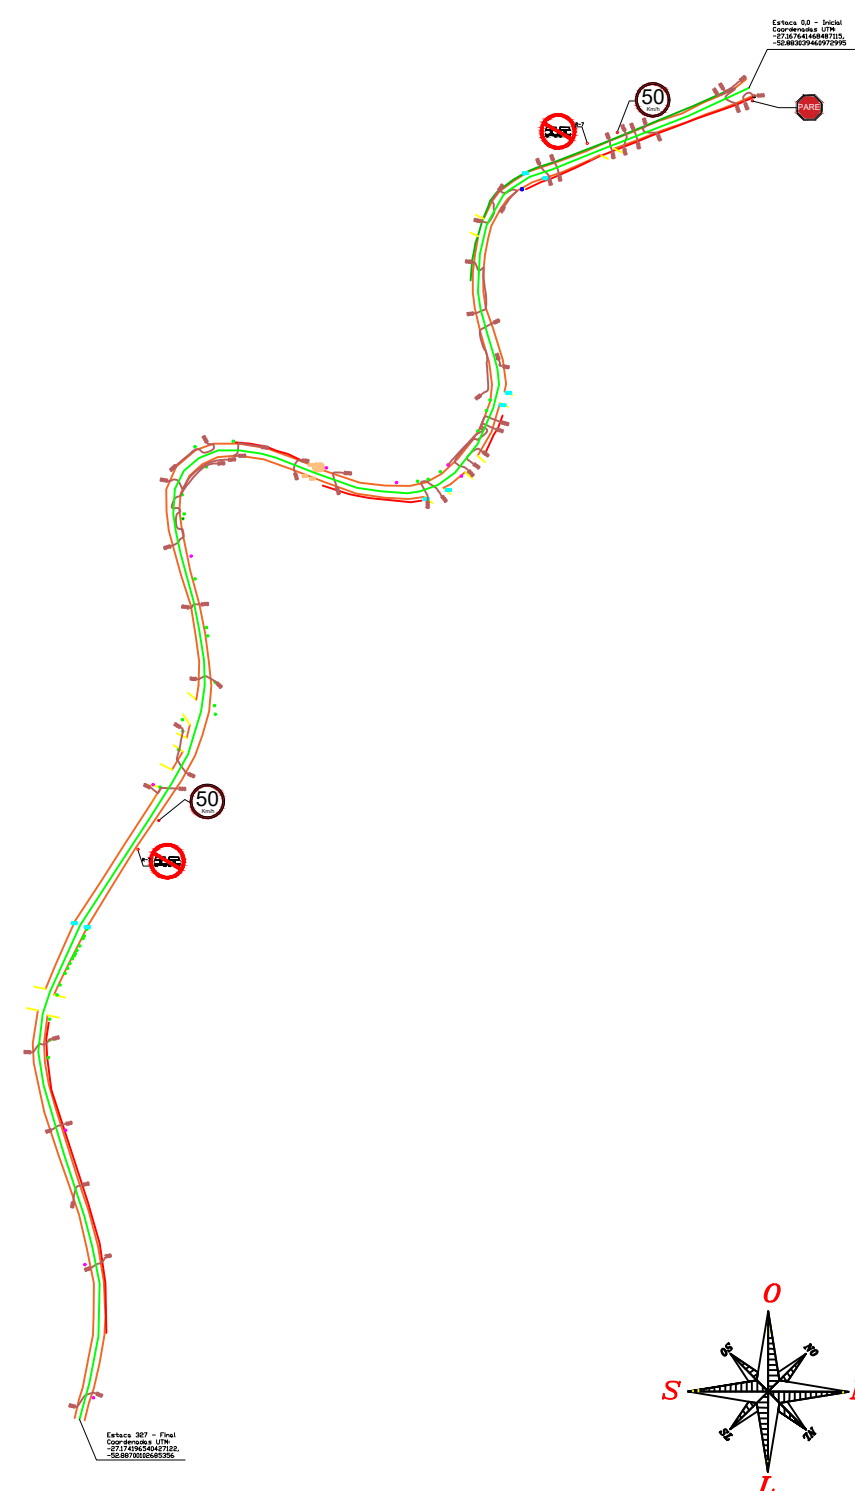

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO
- STC 80-15

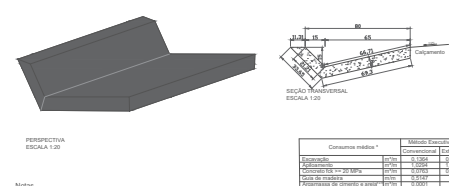

Notas

1 - Dimensões em centímetros [cm]

2 - As sacras devem atender aos requisitos da norma DIN EN 608-65;

3 - Os cunhos internos indicados correspondem aos quantitativos efetivos segundo a geometria dos dispositivos, considerando a seção A-A.

4 - As sacras de concreto podem ser substituídas à base pelo modelo convencional ou por extrusões (formas deslizantes).

5 - No elemento 1 a sala apresentando as seguintes forças para a execução das sacras tangenciais em corte e ao eixo:

6 - Exercício junta de dilatação em intervalos de 12 m, preenchidos com argamassa de cimento e areia, tipo 1, espessura de 1 cm.

Fonte: DNT – IPR 196 Emergentes 2 - Repetição - 5ª Edição 2016.

Consumos máximos ¹	Unidad: Euro/m ²	
	Convencional	Edificio
Calentamiento	40/20	3,7/2,0
Aire acondicionado	40/20	1,0/0,0
Calentamiento S.A. = 20 °C	40/20	0,0/0,0
Frío de refrigeración	30/15	0,0/0,0
Calentamiento S.A. = 20 °C	30/15	0,0/0,0

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL

DESCRIÇÃO		ESCALA	
Pavimentação com pedras irregulares		INDICADA	
EMPRESA/OUTRA OBRA		DATA	
Estrada EMCX-120 - Linha Humaitá		Ago/2026	
CONTEÚDO	PRONALFA	ÁREA	
Pavimentação	01		
ASSINATURAS		FECHAMENTO	
Prop.: Município de Caxambu do Sul CNPJ: 83.021.816/0011-29		Eng. Civil Thiago V. Peiter Resp. Técnico - CREA/SC nº. 179/54-1	
		ARQUIVO	
		Thiago	