ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 13:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa606d5ea6d584d

11-300
N1m-N3m
S4

AVENIDA CONSTANTINO CRESTANI

6K
73090
VDA07

VIA PÚBLICA
PASSEIO PÚBLICO

LIMITES DO TERRENO

6K

3x1x2AWG(2AWG)

#50mm²

#50mm²

#50mm²

#50mm²

Haste cobreada
5/8" 2.400mm

Haste cobreada
5/8" 2.400mm

18,0m

0,5 m

3,0 m

2,4m

Cabine de medição

MESA RETRÁTIL

MSR

MS

TC DG

Subestação externa
225,0kVA
Livre acesso a partir da
calçada (via pública)

QGBT


95 2#95

ø4"

Dem=208,45kW
QGBT

PADRÃO DE ENTRADA
ANTIGO
UC 25657462
Será retirado após ligação
da nova subestação

GINASIO DE ESPORTES
MEDALHAO
73090
3-150
VDA07

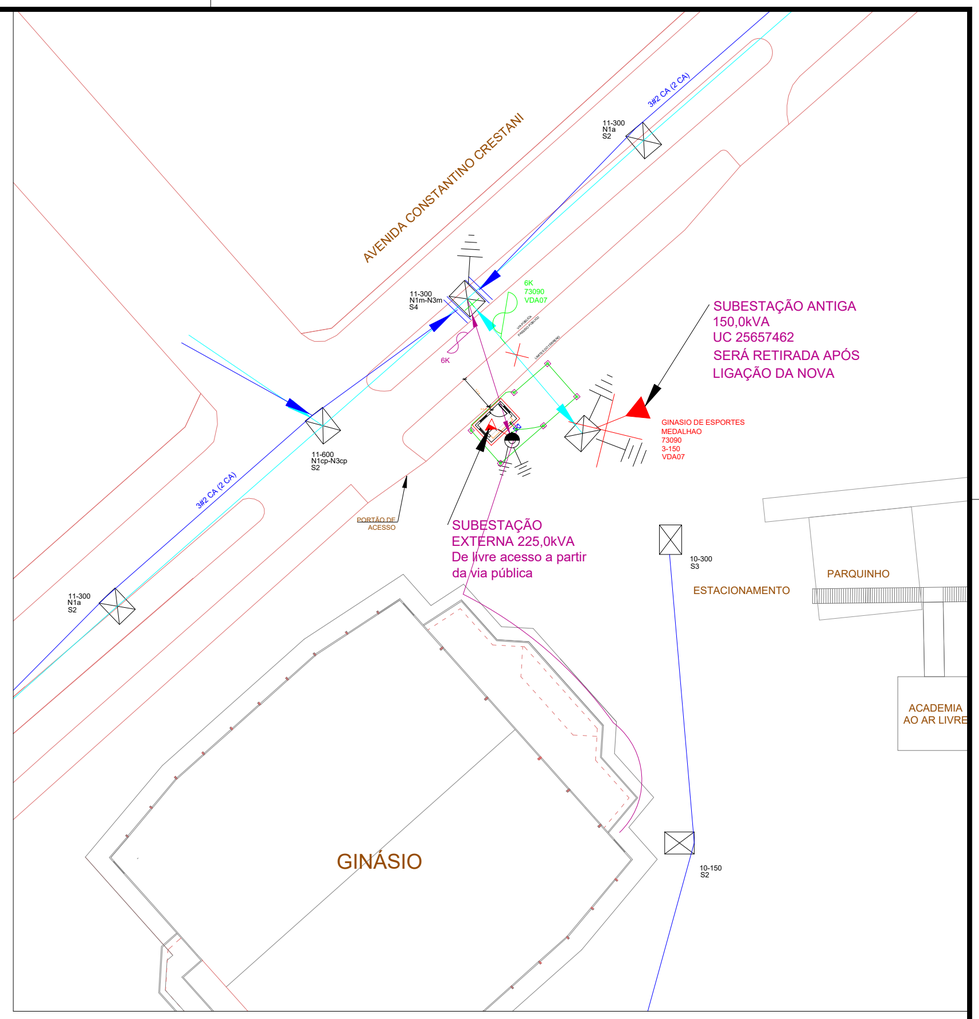

Assinado Eletronicamente por:
VINICIUS DE BEM
BECKER:09342387900
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Planejamento
20/10/2026 13:29:47 -03:00

VIDEIRA
PREFEITURA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
AV. MANOEL ROQUE, 199 - ALVORADA
FONE: (49) 3090-2721/3090-2700

NATUREZA DA OBRA

PRANCHA 1 - PLANTA DE SITUAÇÃO - COMPLEXO MARAFON
AVENIDA CONSTANTINO CRESTANI - CIDADE ALTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
VINICIUS DE BEM BECKER:09342387900
Assinado digitalmente por VINICIUS DE BEM BECKER:09342387900
Data: 2026.07.20 11:36:03-03'00'
VINÍCIUS DE BEM BECKER
CREA/SC 156.809-1

REFERÊNCIA
Subestação 225kVA
Malha de aterramento

PRANCHA
01
01-06

GRAFICAÇÃO
Vinícius

ESCALA
INDICADA

EXTENSÃO
-

DATA
Maio/2026