



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 13:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p0e8168aa62535

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM 900x700

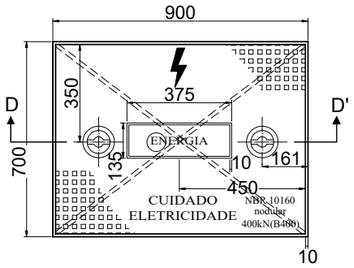





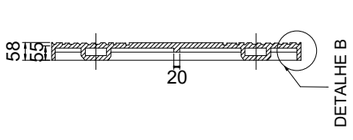




ARO PARA A TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

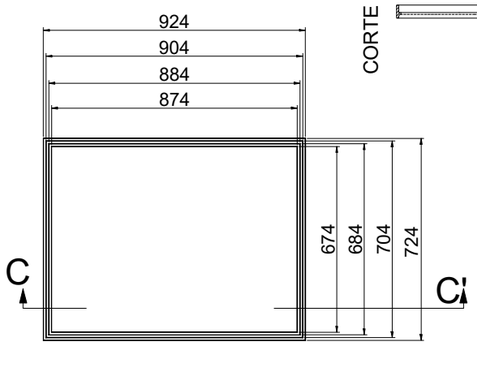





CAIXA DE PASSAGEM (TAMPA DE FERRO FUNDIDO)

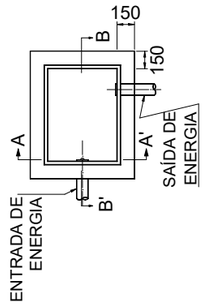


PLANTA




CORTE B-B'




CORTE A-A'

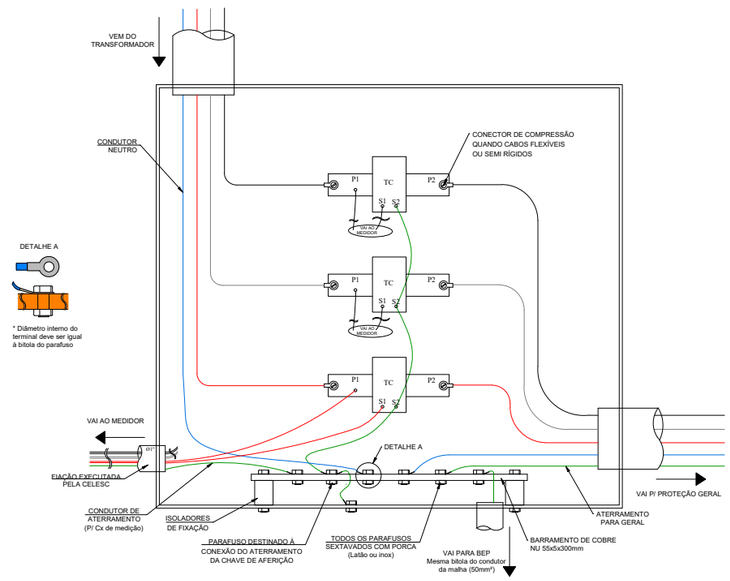


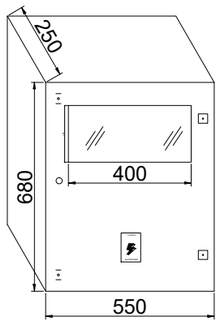


CAIXA PARA MEDIDORES DE DEMANDA

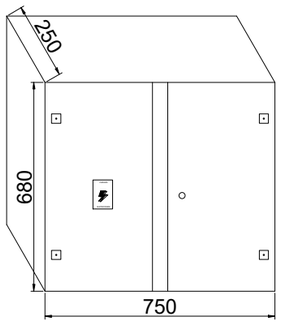

CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO TC2

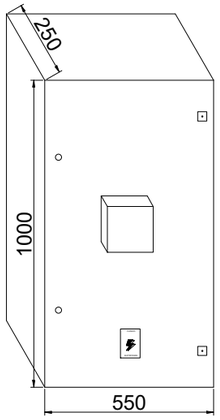

CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL



CAIXA PARA BEP

Assinado Eletronicamente por
VINICIUS DE BEM BECKER:09342387900
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Planejamento
20/10/2026 13:28:41 -03:00

VIDEIRA
PREFEITURA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
AV. MANOEL ROQUE,188 - ALVORADA
FONE: (49) 3090-2721/3090-2700

NATUREZA DA OBRA

PRANCHA 5 - CAIXA DE PASSAGEM - COMPLEXO MARAFON
AVENIDA CONSTANTINO CRESTANI - CIDADE ALTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
VINICIUS DE BEM BECKER:09342387900
Assinado digitalmente por VINICIUS DE BEM BECKER:09342387900
Data: 2026.07.20 11:35:12-03'00'
VINÍCIUS DE BEM BECKER
CREA/SC 156.809-1

REFERÊNCIA
Subestação 225kVA

PRANCHA
05
05-06

GRAFICAÇÃO
Vinícius

ESCALA
INDICADA

EXTENSÃO
-

DATA
Maio/2026