


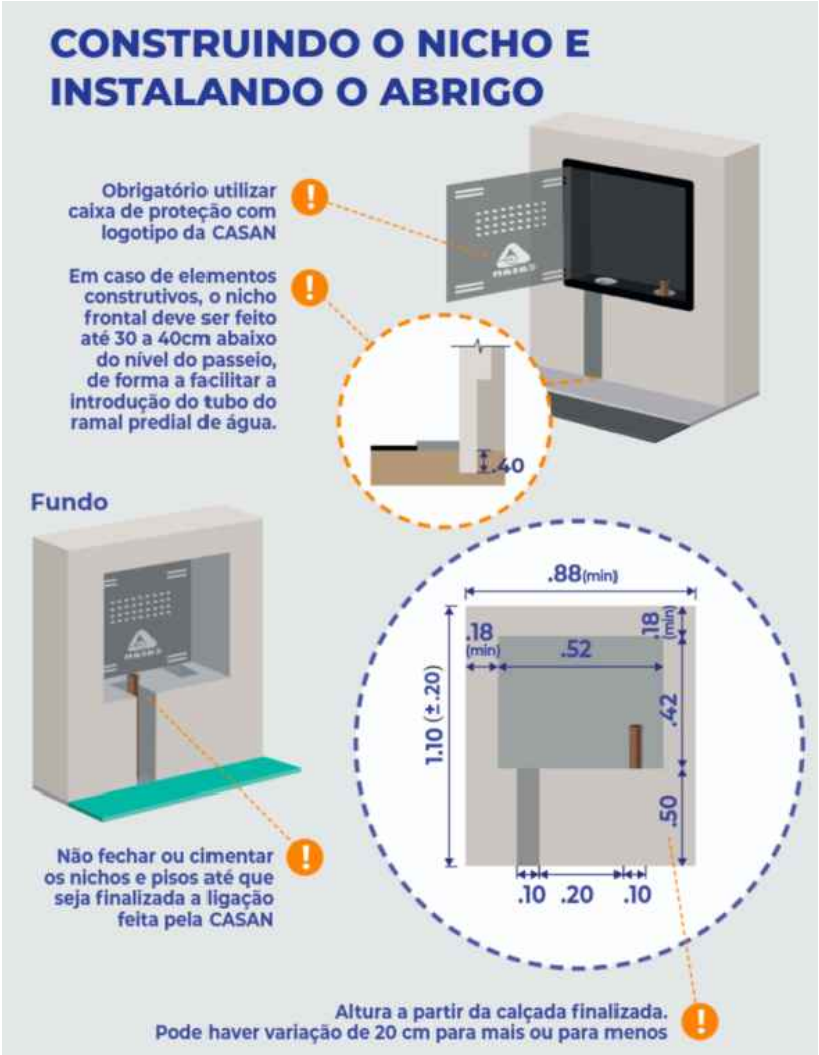

Exigências para o Abrigo (Nicho)


O abrigo deve ser construído na fachada do imóvel (muro frontal ou lateral) de forma que o visor fique voltado para a rua.

• Acesso: Deve permitir o livre acesso da equipe da CASAN para leitura e manutenção.

• Medidas padrão: A caixa de proteção deve ter cerca de 47 cm na horizontal e entre 45 cm e 80 cm de altura (do chão até a borda).


• Alimentador: O usuário deve instalar o alimentador predial em PVC com um registro de esfera, deixando uma margem de segurança de até 30 afastada do abrigo.

• Visor: O nicho deve possuir abertura com visor para o leitorista.

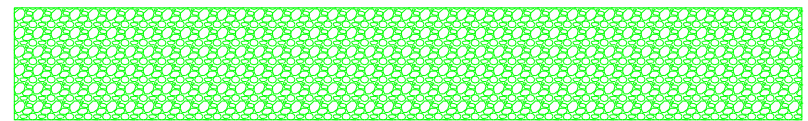

- TUBULAÇÃO PVC DN 50 MM

465,00 M

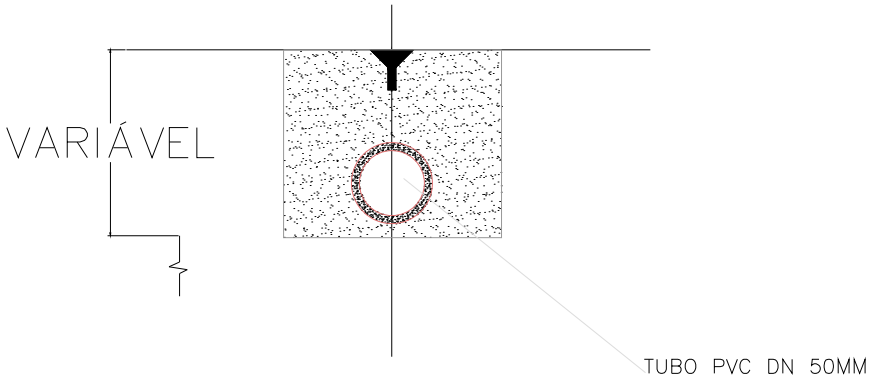

Obs.: A distribuição de água sera executada no passeio.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LEGENDA

	CURVA DE NÍVEL		PERFIL DO TERRENO		CERCA		RM RESIDÊNCIA EM MADEIRA
	CURSO D'ÁGUA		BORDO DE TERRAPLANAGEM		MURO		RA RESIDÊNCIA EM ALVENARIA
	BUEIRO EXISTENTE		OFFSET DE ATERRO		BOCA DE LOBO		CR CONSTRUÇÃO RURAL
	EIXO PROJETADO		OFFSET DE CORTE		BUEIRO PROJETADO		POSTE
	BORDO PROJETADO		TALUDE DE CORTE		SARJETA EM CONCRETO		VEGETAÇÃO 1
	ACOSTAMENTO PROJETADO		TALUDE DE ATERRO		BOCA DE BUEIRO		VEGETAÇÃO RASTEIRA
	GRADE PROJETADO		PISTA PAVIMENTADA		DRENO PROFUNDO		LAVOURA

TÍTULO:	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
REFERÊNCIA:	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO GEOMÉTRICO
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	HELINTON FANTIN - ASSESSOR DE ENGENHARIA	
ESCALA:	SEM ESCALA	DATA: JUNHO/2026