


A diagram of a staircase. On the left, a green stick figure is shown in a walking posture, moving upwards. To the right of the figure, a black arrow points downwards, indicating the direction of travel.


Deverão ter uma autonomia mínima de uma hora.

Modelo 01
DETALHES DO BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
2 FARÓIS DE 24 LEDs, 1.200 LUMENS

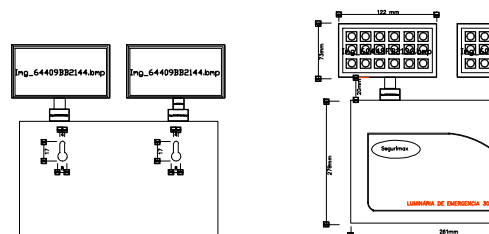

Alimentação: bívolt automático 110/220V / 60Hz
Autonomia: 3 horas
Fluxo Luminoso: 1.200 lúmens
Bateria: Gel selada 6V/4Ah Fabricado em plástico
Dimensões: 261/279/94mm
Acendimento Individual por farol, possui botão de teste 2 faróis com 24 leds cada um

Modelo 02
DETALHES DO BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

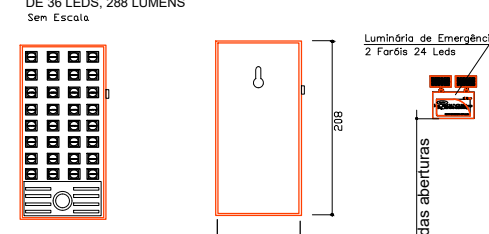

1. **DO SISTEMA:**

- 1.1 - Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- 1.2 - Tempo mínimo de operação = 15 minutos
- 1.3 - Tensão de alimentação = 120 Volts e 30 VA
- 1.4 - Ativação do funcionamento = por chave manual e por sensor de movimento e 50 metros por locais com desníveis, como rampas e escadarias

2. **DO CENÁRIO DE ALCANCE ADIÇÃO (BATHING):**

- 2.1 - Perfil individual do usuário
- 2.2 - Número de bombas = 10 por local
- 2.3 - Instalação das bombas e conectores
- 2.4 - Potência total do sistema = 100 Watts

3. **DAS LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO:**

- 3.1 - Temperatura = máxima de 50 graus fahrenheit
- 3.2 - Autonomia mínima = 1 hora

4. **DAS LUMINARIAS:**


- 4.1 - Tipo = Floodlights / Floodlights / LED
- 4.2 - Potência = 2 x 55 W / 2 x 8 x 8 W

5. **DOS CONDIÇÕES DE ENTORNO:**

- 5.1 - As condições a serem analisadas deverão, ser o tipo no propagante de chuva e sempre serem instaladas em estaladas ripadas.
- 5.2 - Os materiais deverão, ser impermeáveis e a proteção no caso mesmo não serem para usá-los para substituí-los, deverá ser um circuito independente das condições de instalação.
- 5.3 - Os materiais deverão, ser impermeáveis e a proteção no caso mesmo não serem para usá-los para substituí-los, deverá ser um circuito independente das condições de instalação.
- 5.4 - Cada tipo deverá ter uma tomada exclusiva.
- 5.5 - Os materiais deverão, ser impermeáveis e a proteção ser 300 VA

The technical drawings show the fire alarm pull station from two perspectives:

- Vista Lateral (Side View):** Shows the side profile of the device. It is a rectangular unit with a height of 1.60 m. A pull station handle is visible on the side, with a height of 0.80 m from the base. The device is mounted on a wall.
- Vista Frontal (Front View):** Shows the front of the device. It is a rectangular unit with a height of 1.00 m. A red circular pull station handle is visible on the front, with a diameter of 0.20 m. The device is mounted on a wall.

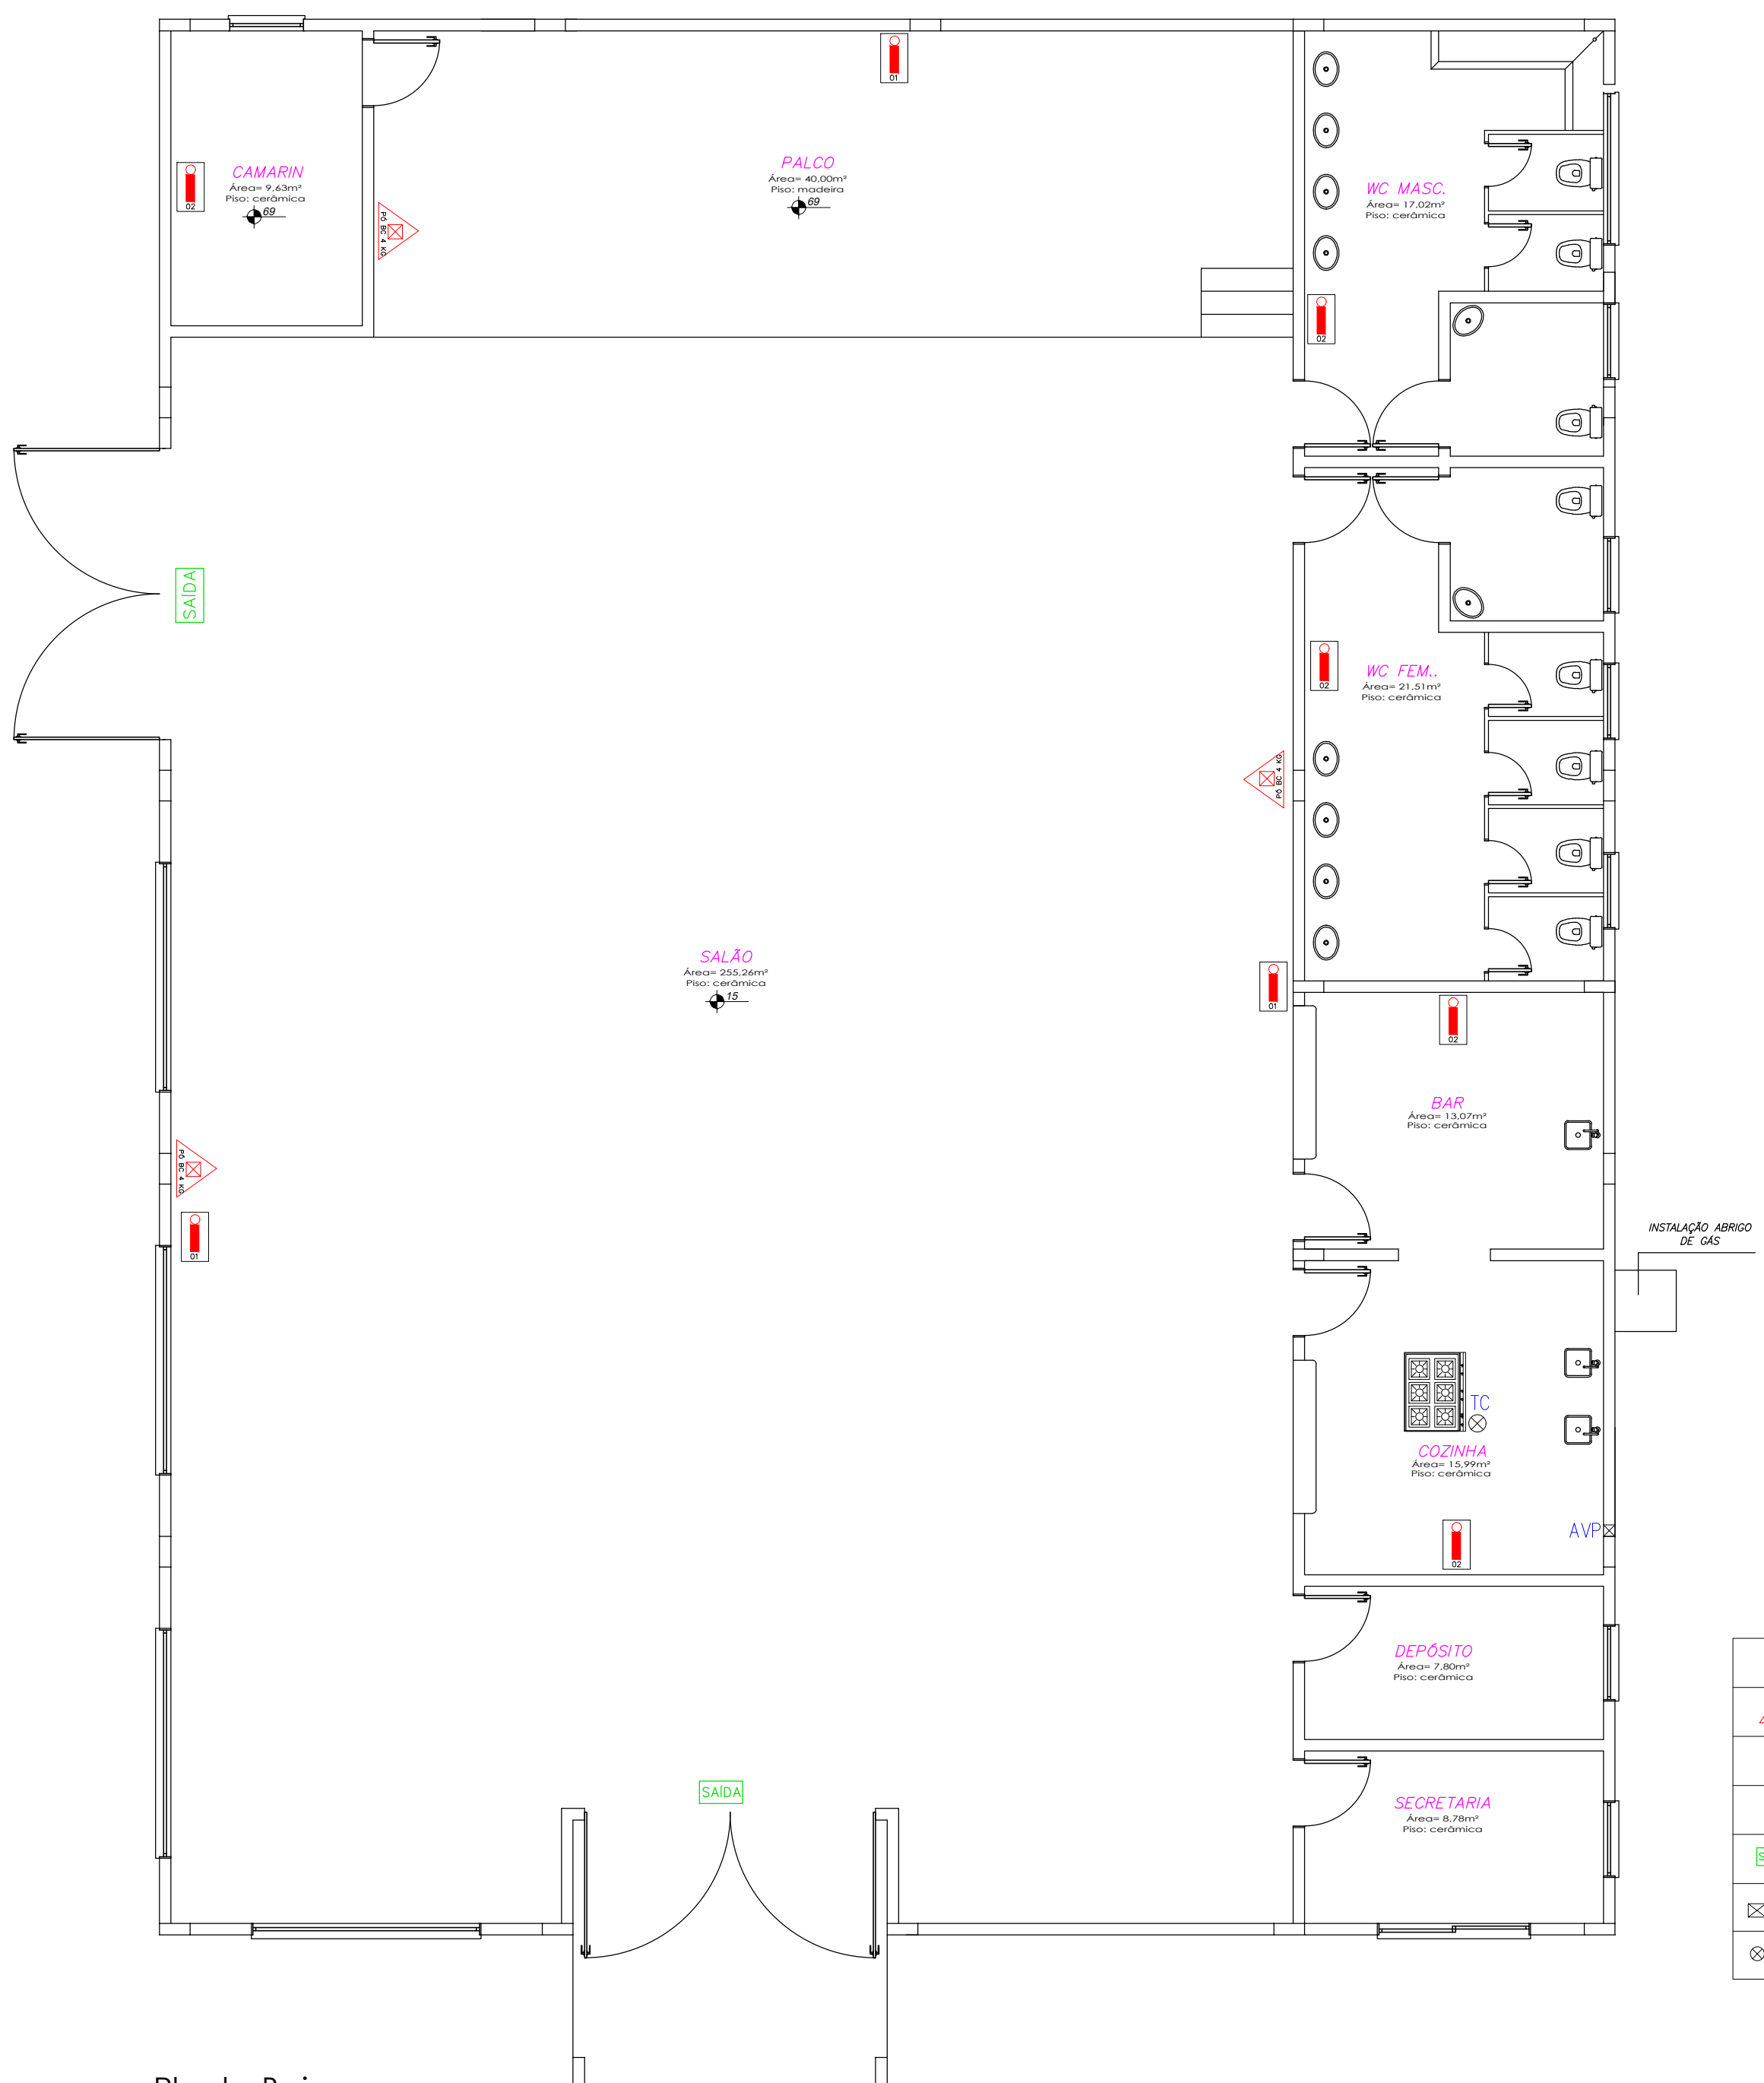

Escala: 1/75

	EXTINTOR DE TIPO DE 20 BC 4 V/L, CONF. DETALHES EM FRANCHA PPO-02 CAPACIDADE EXTINTORA (CE): A 20-B-C
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, MODELO 01, CONF. DETALHES FRANCHA PPO-02 TIPO FÓSSILS Q/L ED
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, MODELO 02, CONF. DETALHES FRANCHA PPO-02 TIPO LED
	PLACA A SER INSTALADA DIRETO NOS PONTOS DE SAÍDA, CONFORME DETALHES EM FRANCHA PPO-02 PLACA FOTOLUMINISCENTE
	ABERTURA DE VENTILAÇÃO FIANTE DAS COZINHAS, CONFORME DETALHE EM FRANCHA
	TOAADA DE COZINHA JANTO AOS FÓSSILS, CONFORME DETALHE EM FRANCHA

DATA:	ÁREA	DESENHO:	ESCALAS
Dezembro/2025	489,35m²	Tarcisio	Indicadas