




PLANTA ELÉTRICO
ESC 1:50

LEGENDA	
	TOMADA ALTA SIMPLES
	INTERRUPTOR SIMPLES
	LÂMPADA COMPACTA
	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5 mm²
	FASE - TERRA - NEUTRO - RETORNO

QUADRO DE CARGAS																
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ESQUEMA	MÉTODO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (V)	ILUMINAÇÃO		TOMADAS				POTÊNCIA TOTAL (VA)	POTÊNCIA TOTAL (W)	FATOR DE POTÊNCIA	SEÇÃO (mm²)	Proteção	
					15	35	100	600	1830	3000					Tipo	Corrente Nominal
1	ILUMINAÇÃO	F+T+N	B1	220 V	2						30	30	1,00	1,50	DDR	1x10A
2	CHUVEIRO	F+T+N	B1	220 V						1	3000	3000	1,00	6,00	DDR	1x40A
3	CHUVEIRO	F+T+N	B1	220 V						1	3000	3000	1,00	6,00	DDR	1x40A
TOTAL					2					2	6030	6030				

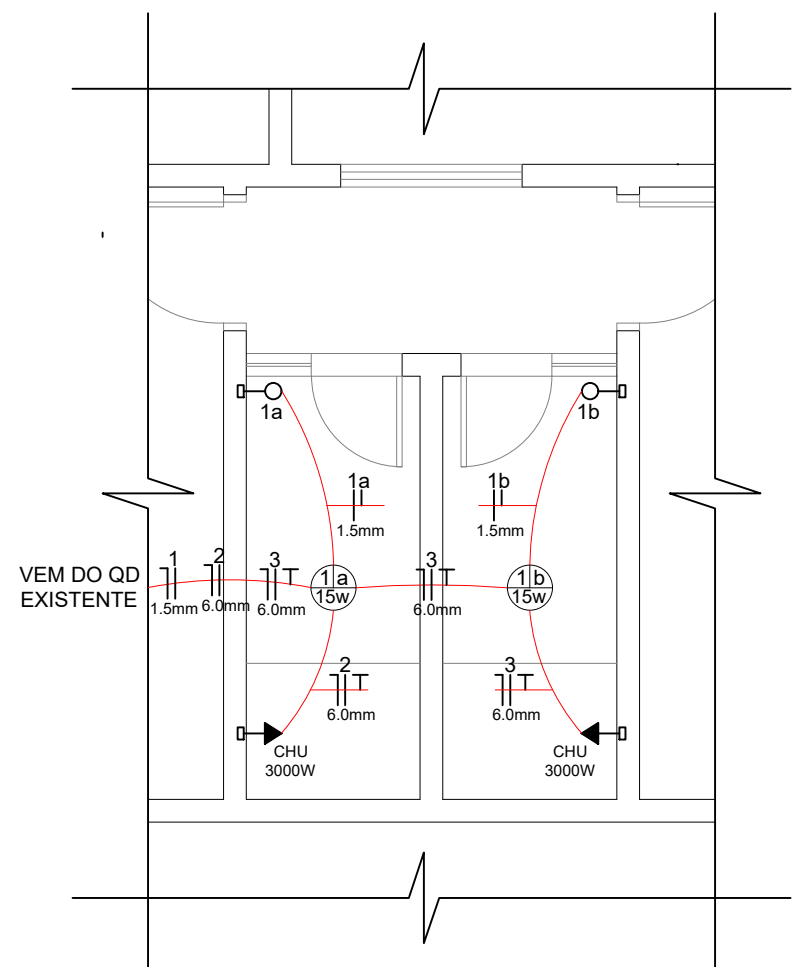

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - RS

Título: REFORMA EMEI MUNDO ENCANTADO - Banheiros Plantas: Planta Elétrico		
PABLO BACKES ROQUE ENG. CIVIL CREA RS240476 RESPONSÁVEL TÉCNICO		JOÃO EDÉCIO GRAEF PREFEITO MUNICIPAL
Endereço: RUA SANTA ROSA DE LIMA, Nº 307, INDEPENDÊNCIA/RS	Data: MAIO/2024 ESC: 1:50	Prancha: 11/11