



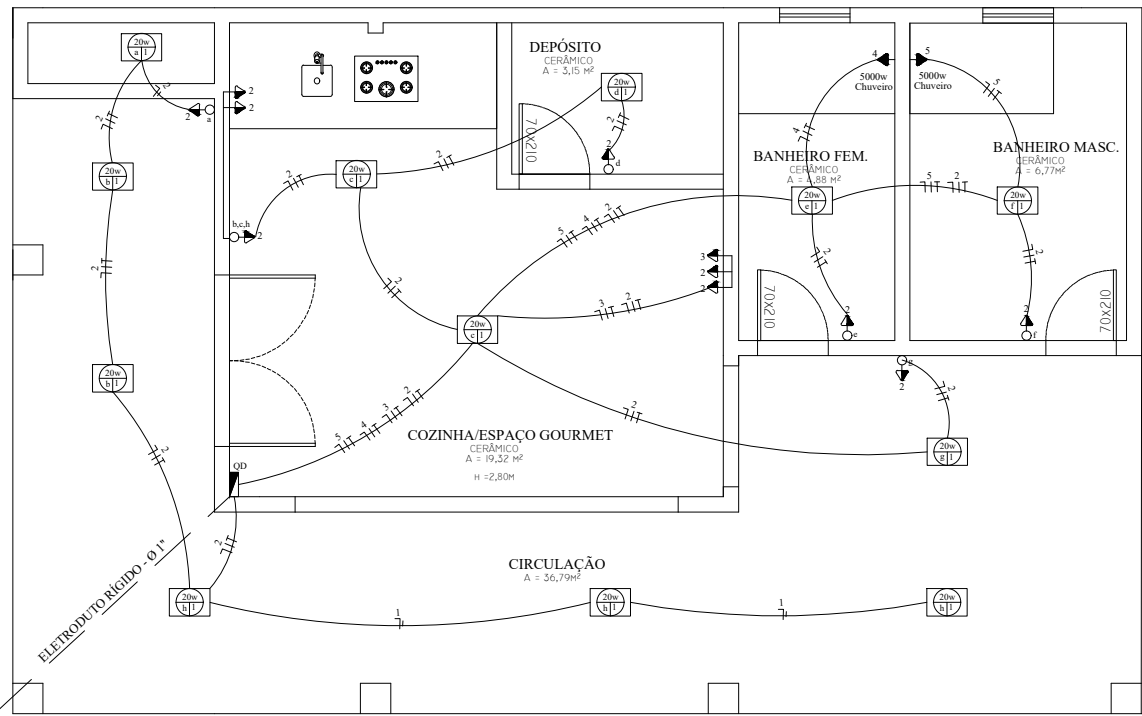

PROJETO ELÉTRICO
ESC. 1:75

- Ponto de luz no teto 100 w - caixa 100mm, fundo móvel p/ lâmpada fluorescente
- Ponto de luz no teto 100 w - caixa 100mm, fundo móvel
- Ponto de luz na parede 100 w ou com potência indicada, a 1,80 m do piso, caixa 50 X 75 mm.
- Poste de jardim, com 2 lâmpadas 160 w mistas.
- Tomada de uso geral 100 w, a 0,3m do piso.
- Tomada de uso geral, a 1,20 m do piso
- Tomada de uso geral, a 2,10 m do piso
- Tomada de uso específico com potência de acordo com aparelho elétrico (altura e tensão indicadas)
- Tomada de uso específico com potência de acordo com aparelho elétrico embutida no piso (tensão indicada)
- Espera para interruptor simples, caixa 50 x 100 mm, h = 1,20 m do piso com tomada simples 100 w, caixa 50 x 100 mm, a 1,20m do piso.
- Espera para interruptor simples, caixa 50 x 100 mm, h = 1,20m do piso com tomada simples 100 w, caixa 50 x 100 mm, a 0,3m do piso.
- Espera para antena de TV, caixa de 50 x 100 mm, h= 0,30 m do piso.
- Espera para telefone, caixa de 100 x 100 mm, h= 0,30 m do piso.
- Espera para interruptor simples, caixa de 50 x 100 mm, h= 1,20 m do piso.
- Espera para interruptor duplo, caixa de 50 x 100 mm, h= 1,20 m do piso.
- Espera para interruptor triplo, caixa de 50 x 100 mm, h= 1,20 m do piso.
- Espera para interruptor intermediário, caixa de 50 x 100 mm, h= 1,20 m do piso.
- Espera para interruptor hotel, caixa de 50 x 100 mm, h= 1,20 m do piso.
- Espera para interruptor campainha, caixa de 50 x 100 mm, h= 1,20 m do piso.
- Caixa de passagem no teto de 100 x 100 mm.100 mm, h= 1,20 m do piso.
- Espera para chuveiro, caixa 50 x 100 mm, h= 2,40 m do piso.00 x 100 mm.100 mm, h= 2,20 m do piso.
- Eletroduto pelo teto ou parede.
- Eletroduto pelo piso.
- Duto de PVC: Ø 20 mm, pelo piso, para telefone.
- Condutores: retorno, fase, terra e neutro
- Sensor de presença

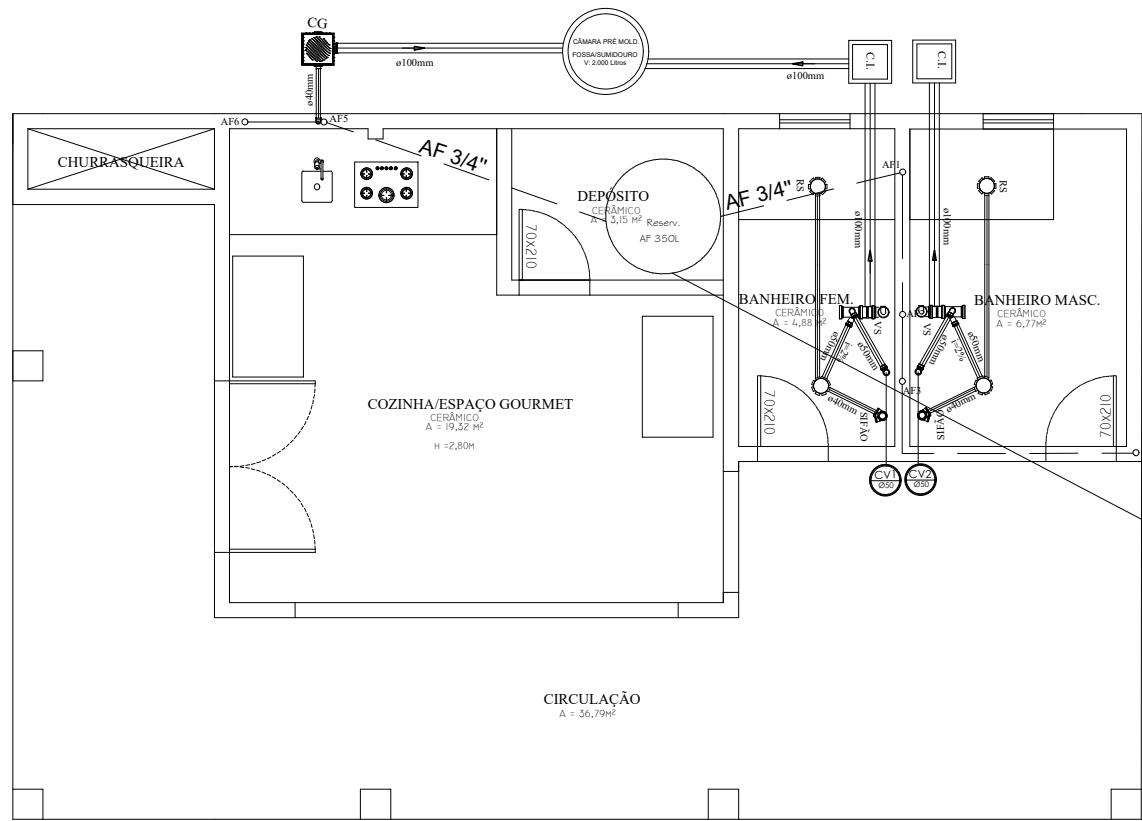

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESC. 1:75

Legenda

- Tubulação água quente na parede
- Tubulação água quente sobre a laje
- Tubulação água fria na parede
- Tubulação água fria sobre a laje
- Tubulação água fria enterrada
- RS 150 - Ralo Sifonado
- Caixa de Gordura
- Coluna de Água Fria
- Coluna de Água Quente
- Tubo de Queda Pluvial
- Coluna de Ventilação
- Tubo de Queda Esgoto
- Registro de gaveta
- Válvula de espera passagem reduzida
- Caixa Inspeção Águas Imundas 50x50cm
- Caixa Inspeção Águas Servidas 50x50cm
- Caixa Inspeção Águas Pluvias Grade metálica 50x50cm

CARIMBOS:

Desenho	Nº	Descrição	Verif.	Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE
HORIZONTINA-RS
RUA BALDUINO SCHNEIDER,375
989200-000 TEL:
(55)3537-7526 CAIXA POSTAL 001

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DE PROJETOS

CONSTRUÇÃO DE SEDE E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO
ESPORTIVO EM VILA CASCATA

PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO

PREFEITO MUNICIPAL
JONES JEHN DA CUNHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FÁBIO RICARDO DA ROSA
RS209001

DATA
ABRIL / 2026

REVISÃO

ÁREA
DESENHO

ARQUIVO
CAMPO CASCATA SEGUNDA ETAPA.dwg

ESC. 1:75

PRANCHA 03/05

Todos os direitos reservados ao Departamento de Engenharia e Arquitetura. O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas. Manter as medidas originais deste selo.

