DETALHE 1:

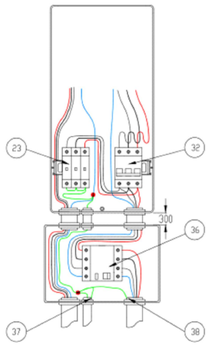

23. DPS (conforme Padrão Técnico CPFL 13);
32. Disjuntor (conforme item 5.13 e tabela 1 do Padrão Técnico CPFL 13);
36. Interruptor Diferencial Residual (IDR), capacidade de corrente
igual ao disjuntor e capacidade de interrupção de 6 kA no mínimo.
37. Ponto de aterramento do eletroduto de aterramento, utilizar bucha
com terminal do item 8.8.
38. Quando saída subterrânea aterrar o eletroduto de saída, utilizar
bucha com terminal do item 8.8.

DETALHE 2:

Caixa com lente instalado a 4 m do solo

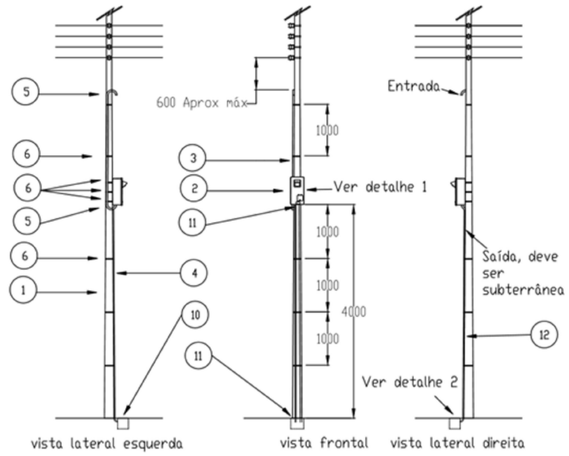

1. Poste
2. Caixa de medição;
3. Eletroduto de entrada;
4. Eletroduto do aterramento em aço galvanizado (deve ser aterrado, ver item 8.8);
5. Curva (com luva) do eletroduto de entrada;
6. Cinta inox de 0,5 mm x 13 mm com fecho;
10. Caixa para inspeção do aterramento e passagem do circuito alimentador;
11. Curva para eletroduto do aterramento e circuito alimentador em aço galvanizado.
12. Eletroduto do circuito alimentador deve ser de aço galvanizado

MEDIÇÃO 2 - POSTE DA DISTRIBUIDORA COM CAIXA COM LENTE - GED 18334

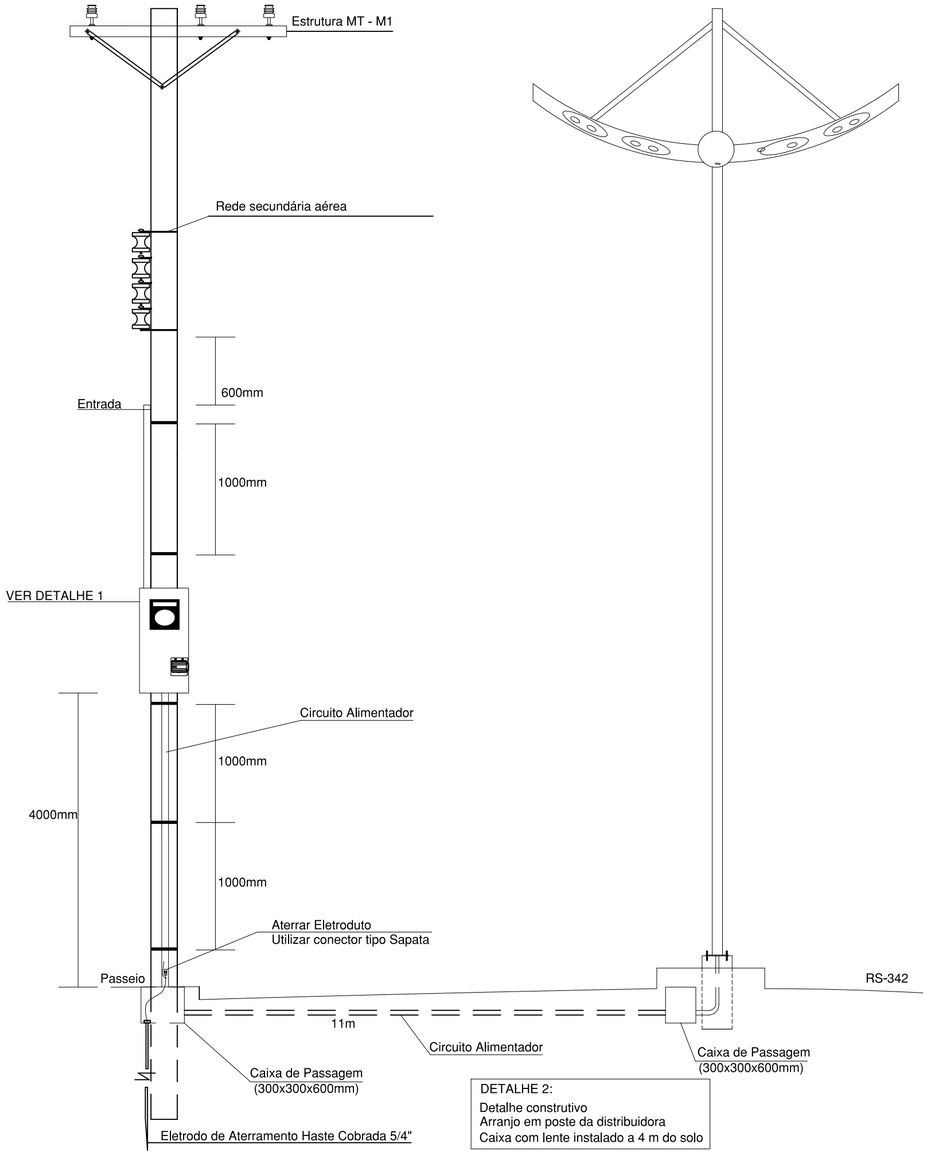

DETALHE 2:
Detalhe construtivo
Arranjo em poste da distribuidora
Caixa com lente instalado a 4 m do solo

MEDIÇÃO 1 - POSTE PADRÃO COM LENTE - GED 19322

H. Poste padrão com caixa com lente

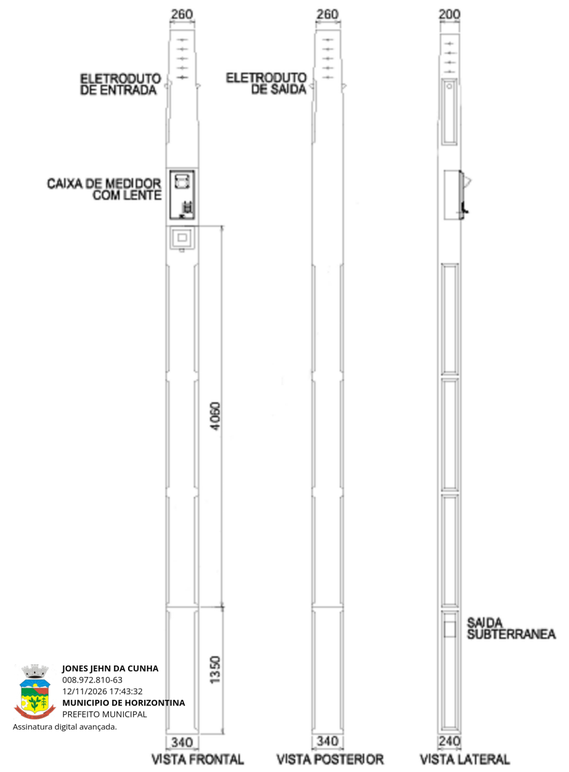

JONES JEHN DA CUNHA
008.972.810-63
12/11/2026 17:43:32
MUNICIPIO DE HORIZONTINA
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura digital avançada.

M&B Soluções Elétricas
CNPJ 36.525.725/0001-40
Avenida Avaí nº 1045, bairro Figueira
Três de Maio / RS

Obra
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Local ERS-342, Km 12+800 ao Km 13+700 - Horizontina / RS

Proprietário
Municipio de Horizontina
CNPJ 87.612.834/0001-36

Responsável Técnico
Documento assinado digitalmente
gov.br ANGELICA BRITES MIRESKI
Data: 15/09/2026 14:20:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Angélica Brites Mireski
CREA RS 239035

Projeto
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Medições de energia

Prancha 3

Data	Escala	Desenho	Prancha	Pran.Tot.
09/09/2026	Sem escala	Angélica Mireski	A2	3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/11/2026 17:43 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6a9abb2b82f4