


DETALHES DE LOCALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO
SEM ESCALA

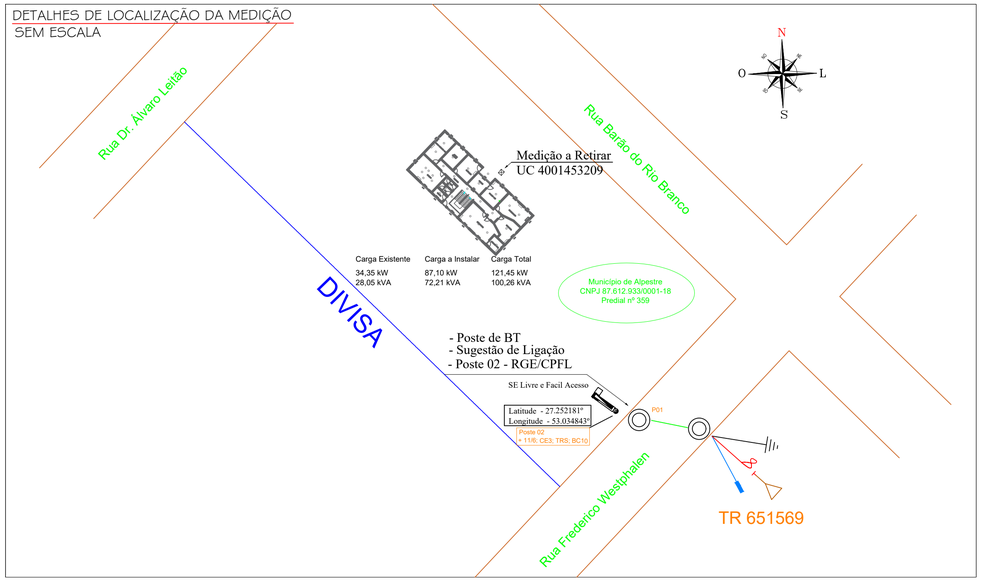

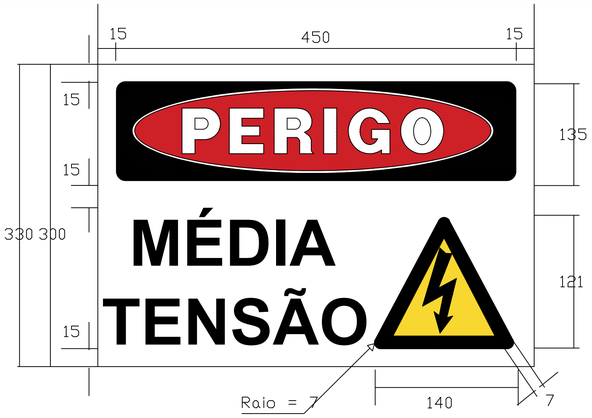

NOTAS:
1) Desenho sem escala, Unidade: mm;
2) Material: chapa de aço galvanizada, Espessura: 1mm;
3) Fundo: pintura branca padrão Munsell N9.5;
4) Textos: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Fonte "Univers / Univers Bold", Tamanho
mínimo de 30mm, Cor: preto Munsell N1.
5) Pictograma: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Cor: fundo - amarelo Munsell 5Y-8/12,
caracteres/ margem -preto Munsell N1.
6) Perigo: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Fonte "Univers / Univers Bold", Tamanho
mínimo de 30mm, Cor: fundo -vermelho Munsell 5R 4/14, margem -preto Munsell N1,
texto branco padrão Munsell N9.5.

DETALHE DE PERFIL
Sem Escala

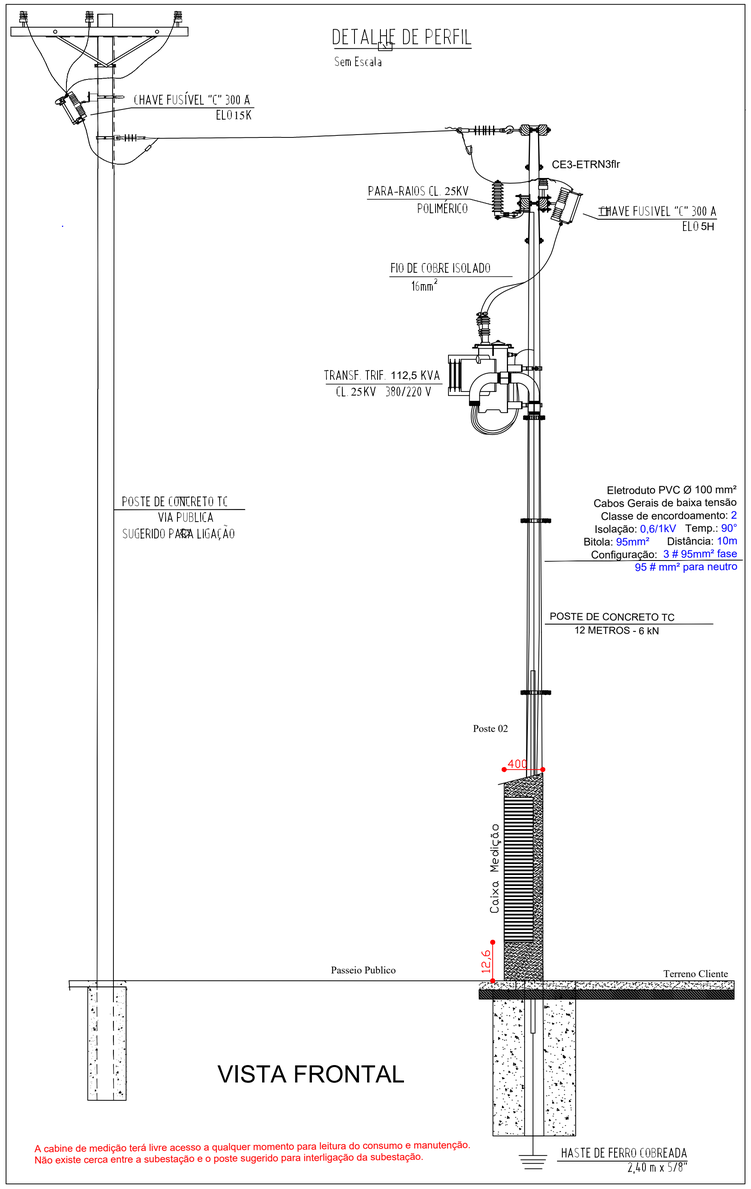

A cabine de medição terá livre acesso a qualquer momento para leitura do consumo e manutenção.
Não existe cerca entre a subestação e o poste sugerido para interligação da subestação.

DETALHES DO POSTO PRIMÁRIO (Detalhe GED)


Notas:

Nota 1

Distância mínima de 1,5m (em instalações de classe 15 kV) ou 1,7m (em instalações de classe 25kV ou 34,5kV), na horizontal, a ser observada entre as partes energizadas e outras redes, paredes, janelas, sacadas, telhados e/ou outros pontos de eventual acesso de pessoas e limites de propriedades.

Nota 2

Distância mínima exigida de 1,5m e máxima de 3m.

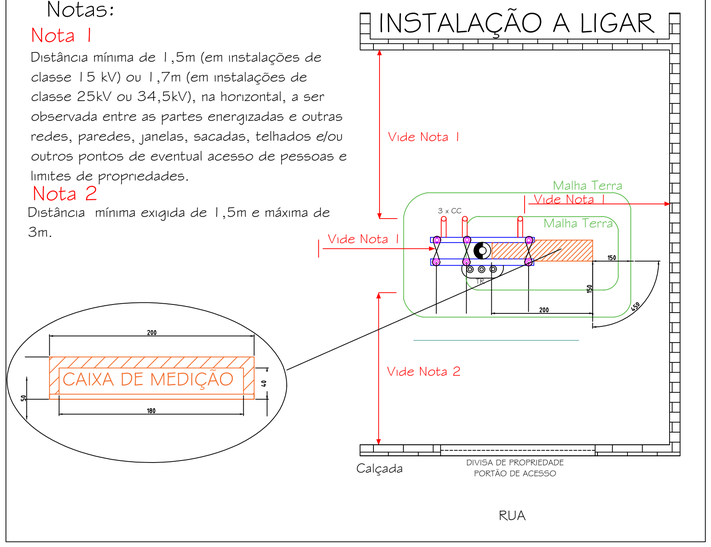

VISSOTTO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA
CREA-RS 238257

Rua Pres. Kennedy, 977- Sala 802 - centro - Frederico Westphalen - RS - CEP 98400-000 - Fone 55 2010 2110

Requerente: Município de Alpestre
Projeto: Aumento de Carga UC 4001453209
Localidade: Rua Frederico Westphalen, nº 359, Centro
Município: Alpestre - RS

Esc.: indicadas	Desenho: João Paulo	Data: 04/08/2026	Prancha: A1	Projeto nº: 142/26

Responsabilidade Técnica:

Resp. Técnico: _____
Engº Eletr. João Paulo Vissotto
CREA-RS 238257

Requerente: _____
Município de Alpestre
CNPJ 87.612.933/0001-18