



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

MEMO N° 687/2024

Três Passos/RS, 22 de julho de 2024

DA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
A: DIVISÃO DE COMPRAS

ASSUNTO: Resposta ao memorando n° 79/2024 da Divisão de Compras.

Senhor Diretor(a),

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS - RS	
PROTOCOLO N.º	2001
DATA:	22.07.24
PROTOCOLISTA	


Em resposta ao questionamento referente a licitação n° 121/2024, informamos que a altura deve ser de aproximadamente 40mm de acordo com a tabela do SINAPI em anexo.

Atenciosamente,

Glaciela Scherer
Glaciela Scherer
Secretário Municipal de Obras e Viação.
Portaria n.º 2465/23.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	7243
Descrição Básica:	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 7008-1:2021, NBR 7008-3:2021, NM 97:1996.
Imagem:	

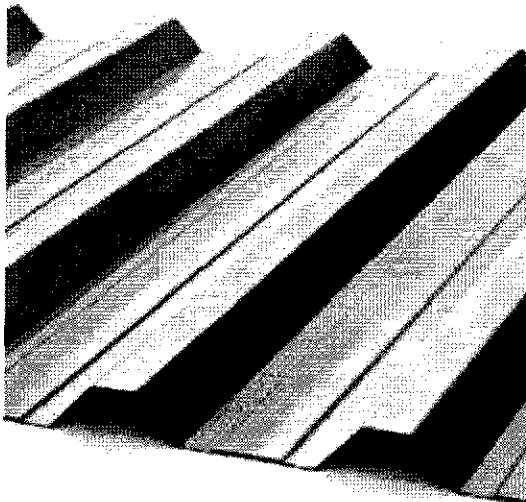

Informações Gerais:	O aço se destaca por sua capacidade de vencer grandes vãos e o baixo peso do material permite a redução de carga nas estruturas e fundações da edificação. O processo de zincagem por imersão à quente confere resistência à corrosão, e a produção através de perfiladeiras automáticas garante a precisão nas seções transversais. Apresenta-se como a solução mais prática e econômica para a execução de coberturas planas com vãos maiores, não suportados pelas telhas onduladas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 06 06 06 10 00 00: Telha de metal; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono; - 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.
Atualizado em:	2015-01-15 00:00:00