

RUA MAL FLORIANO

IDREJA

SALÃO PAROQUIAL

acesso / portão

QGBT
exist.

INSTALAR

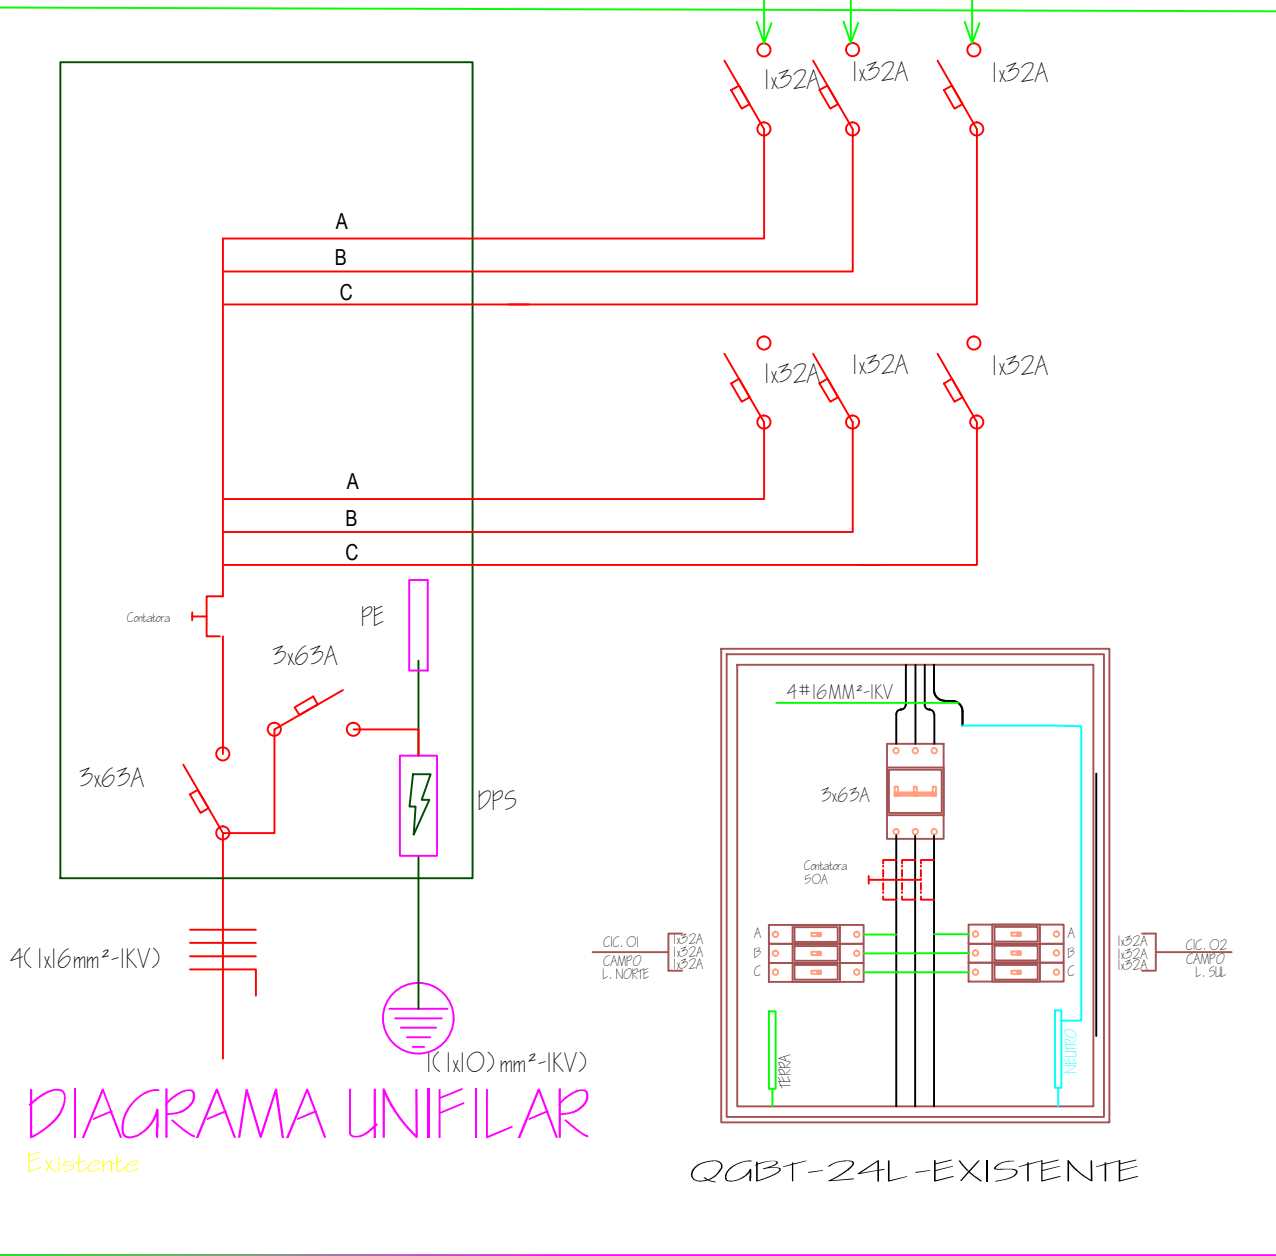


DIAGRAMA UNIFILAR

Existente

PERNAS
VERMELHO-02
AMARELO-03
VERDE-05
CIAN-04
AZUL-06
MAGENTA-05
BRANCO-05
COR 12-02
COR 13-01
COR 21-005
ESC. 1 / 25

QGBT-24L-EXISTENTE

entrada telhado

Cabo Multiplex Al.-4#16 mm²
colorido - Instalar - 10m

entrada telhado
Cabo Multiplex Al.- 4#16mm²
colorido - Instalar - 10m

Cabo Multiplex Al.-4#16mm²
colorido - instalar

Cabo Multiplex Al.- 4# 16mm²
colorido - instalar

Cabo Multiplex Al.- 4#16mm²
colorido Instalar

P1
FASE:A,B

P2
FASE:A,C

P3
FASE:B,C

Cabo Multiplex Alum.- 4#16mm²
colorido- Instalar-20m

Cabo Multiplex Alum.- 4#16mm²
colorido- Instalar-45m

FASE:A,B
P4

FASE:A,C
P5

FASE:B,C
P6

Cabo Multiplex Al.- 16mm²
colorido- Instalar

Cabo Multiplex Alum.- 4#16mm²
colorido- Instalar

Cabo Multiplex Alum.- 4#16mm²
colorido- Instalar

Fase:A

Fase:B

2 Cabo Cobre PP.- 2# 4,0mm²
instalar em mangueira corrugada-3/4.

Cabo quadriplex Al.- 4#16mm²

POSTE 13(6)

6,0m

LEGENDA

POSTE CONCRETO 13M 600dAN- EXISTENTE
POSTE CONCRETO 9M 400dAN- A INSTALAR

FERRI & GASPERIN PROJETO E EXECUÇÃO	
Departamento: Serra	Município: FLORES DA CUNHA
ILUMINAÇÃO CAMPO BAIRRO UNIÃO	
Endereço: RUA ANTONIO CURRAIMAL FLORIANO- FLORES DA CUNHA CAMPO DE FUTEBOL UNIÃO	Escala: s/esc
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA	Arquivo: 07221
Responsável Técnico: Engº Elet. NADIR FERRI-50726-D Rua Pinheiro Machado, 20 s. 21 - Fátima/RIS - 54.99528600/596041064	Desenho: Ferri
	Data: 29/11/21
	Folha: 2/2