
2.2. Tabeiras

Devem ser utilizadas tabeiras de madeira de lei de primeira qualidade, não apresentado nós, rachaduras, cascas ou empenamentos. As tabeiras deverão ser compostas de uma tabua aplainada de 2,5x30cm ou por duas tabuas aplainadas de 2,5x20cm (espelho e sobreespelho). As tabeiras devem ser fixadas a estrutura do telhado, garantindo-se a integridade estrutural do sistema, as tabeiras devem possuir encaixe para forro PVC.

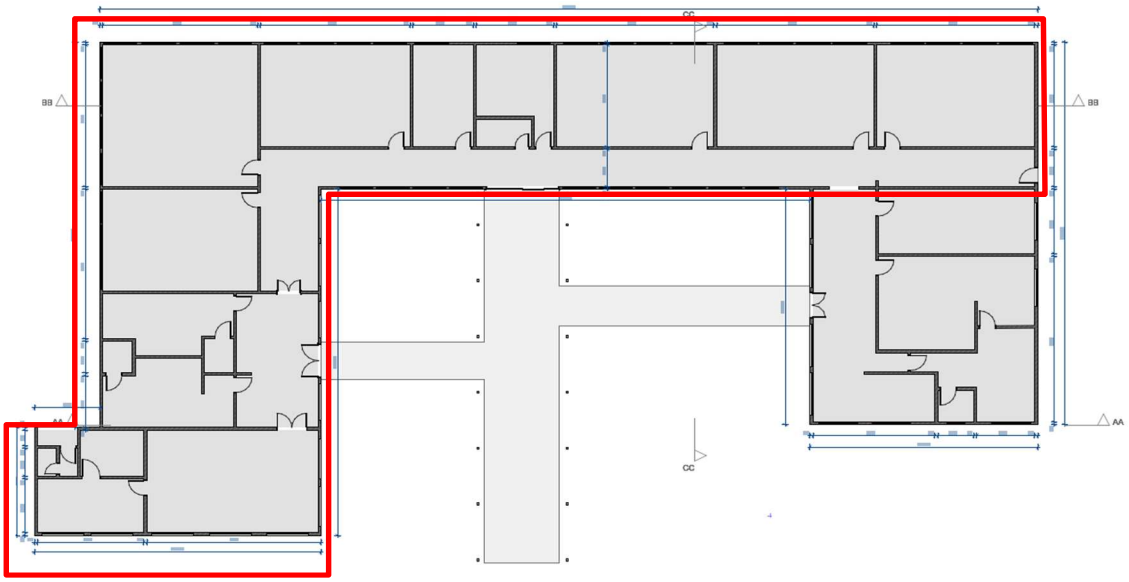


2.3. Tratamento imunizante para madeira

Deverá ser aplicado em todas as peças de madeira da cobertura de toda a escola (estrutura do telhado e tabeiras) tratamento imunizante para madeira (anticupim) a base de impregnante especifico para tal finalidade.

2.2. Tabeiras

Devem ser utilizadas tabeiras de madeira de lei de primeira qualidade, não apresentado nós, rachaduras, cascas ou empenamentos. As tabeiras deverão ser compostas de uma tabua aplainada de 2,5x30cm ou por duas tabuas aplainadas de 2,5x20cm (espelho e sobreespelho). As tabeiras devem ser fixadas a estrutura do telhado, garantindo-se a integridade estrutural do sistema, as tabeiras devem possuir encaixe para forro PVC.

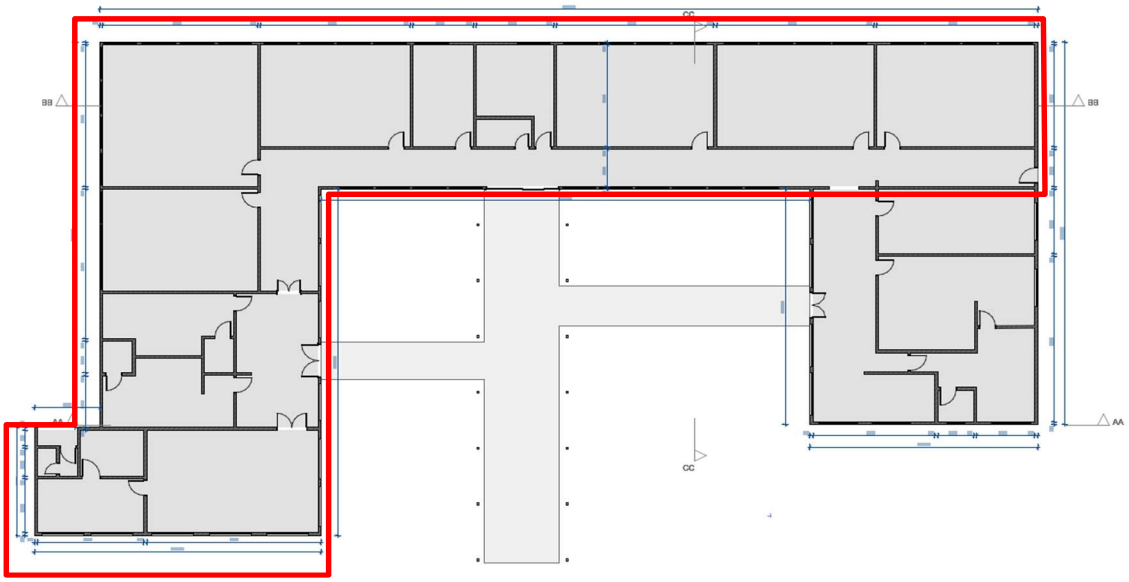

2.3. Tratamento imunizante para madeira

Deverá ser aplicado em todas as peças de madeira da cobertura de toda a escola (estrutura do telhado e tabeiras) tratamento imunizante para madeira (anticupim) a base de impregnante especifico para tal finalidade.