


PRANCHA DE INCORPORAÇÃO

Rede De Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública

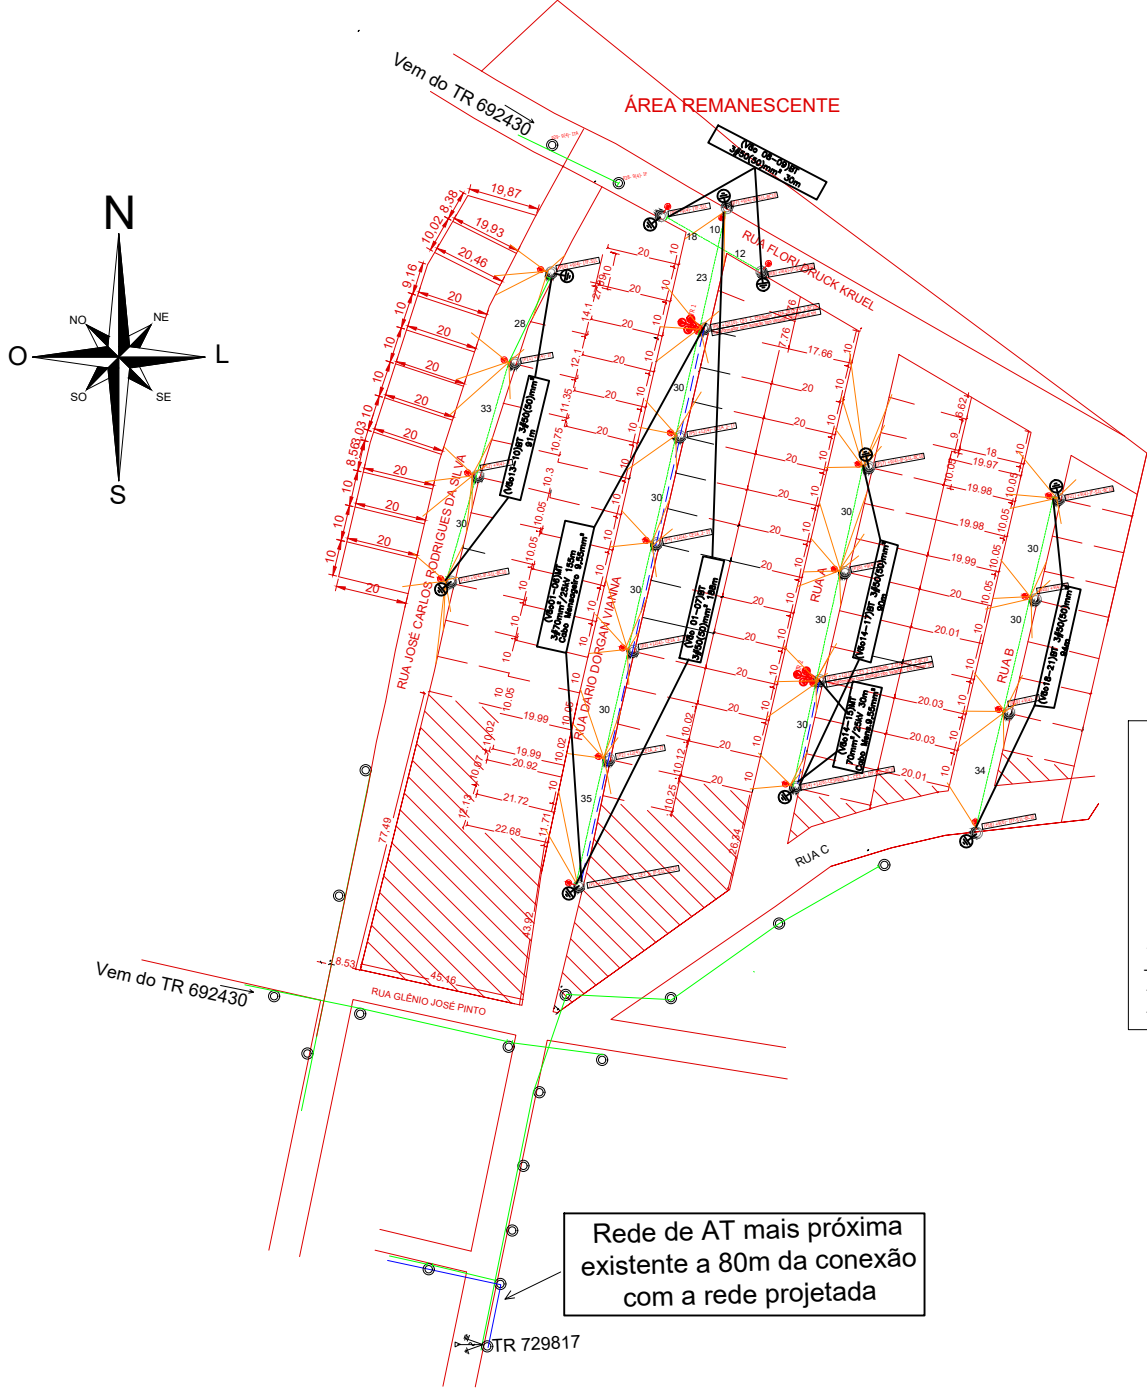

LEGENDA

- Luminária Projetada
- Poste Circular projetado
- Transformador projetado
- Rede de baixa tensão projetada
- Rede de média tensão projetada
- Rede de baixa tensão existente
- Rede de média tensão existente
- Aterramento de rede de baixa tensão projetado

NOTAS TÉCNICAS

- Classe de tensão no local do projeto: 25kV
- Demandas aplicadas por lote: 280kW/h
- O cabo mensageiro utilizado na obra deverá ser de aço, tipo MR com Ø 9,53mm;
- Prever aterramento do cabo mensageiro em todos os pontos onde ocorrer aterramento do neutro da BT e junto a equipamentos;
- Em todas as estruturas de baixa tensão projetadas deverão ser instalados conjunto derivação quatro saídas , para efetuar a ligação das luminárias da iluminação pública e dos ramais de ligação dos futuros consumidores.
- Ponto de conexão da rede de MT e BT P01, Rua Dario Dorgan Vianna , será atendido pelo circuito do TR1
- Ponto de conexão da rede de BT P09, Rua Flori Druck Krueel, será atendido pelo circuito do TR1
- Ponto de conexão da rede de BT P10, Rua José Carlos Rodrigues Da Silva, será atendido pelo circuito do TR1
- Ponto de conexão da rede de MT e BT P14, Rua A, será atendido pelo circuito do TR2
- Ponto de conexão da rede de BT P18, Rua C, será atendido pelo circuito do TR2

Razão Social:		
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		
Endereço:		Data:
Loteamento Anna do Nascimento Terra		26/09/2025
Assunto:		TRT Nº:
PRANCHA DE INCORPORAÇÃO - Loteamento Anna do Nascimento Terra		CFT2403497570
Resp. Técnico Projeto:		Folha:
		A3
Solicitante:		Prancha 1 de 1
TEC. ANACLETO HINDERSMANN CFT/CRT RS :0092504302-8		DESENHISTA: ANACLETO HINDERSMANN
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA CNPJ: 88.227.764/0001-65		