



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENCANTADO

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNPJ: 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Local: junto a Av.Integração – Bairro Palmas, Município de Encantado/RS

A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condições gerais e o método construtivo que deverão reger a execução da calçada de passeio ao longo da Av.Integração, neste Município.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO

No local a ser executada a calçada, após a execução do recapeamento, deverá a empresa regularizar a base composta de material de aterro, executando-se o nivelamento e compactação nas cotas previstas e necessárias. Regularização é a operação destinada a conformar o leito, quando necessário, transversal e longitudinalmente. A compactação deverá ser no mínimo com soquete.

Caso necessário material de aterro, o mesmo será fornecido pela municipalidade.

MAO DE OBRA PARA LASTRO COM BRITA COMPACTADA

Após a compactação do sub-leito, deverá ser feita a colocação de brita nº 1, – em torno de 5cm(fornecida pela municipalidade), executando-se o nivelamento e compactação, com placa vibratória para a finalidade.

EXECUÇÃO DOS PASSEIOS

Este item corresponde à execução da calçada de passeio, em concreto usinado, de 6 cm de espessura. O mesmo será fornecido pela municipalidade.

Deverão ser executadas formas laterais em madeira sarrafeada em todo o trecho onde será construído o passeio e posteriormente a implantação de sarrafos de madeira no sentido transversal com a finalidade de funcionar como juntas de dilatação. As formas laterais constam de sarrafos de madeira, que irão funcionar como cordões. Deverá ser previsto cortes ao longo da calçadas, funcionando como juntas de contração, a cada 2 m, até o concreto do meio fio.

Onde houver necessidade de cordões, está prevista a mão de obra de colocação, sendo que os mesmos serão fornecidos pela municipalidade.

Nas entradas de veículos, se for necessário, será utilizada tela de aço soldada nervurada, CA 60, 10x10, diâmetro de 5mm, sendo esta fornecida pelo proprietário do lote.

Com as formas instaladas no local e devidamente inspecionadas e liberadas, deve-se proceder ao lançamento do concreto no passeio. O concreto utilizado deve apresentar resistência de 20 Mpa e uma espessura de 6 cm, com acabamento desempenado. O mesmo deverá ter acabamento junto ao pavimento da rua(capeamento), especialmente onde não for relocado cordões.



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENCANTADO

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNPJ: 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

Após a conclusão dos serviços, sendo este parcial ou total, procede-se o umedecimento da área já concluída, com a finalidade de proporcionar uma perfeita cura do concreto utilizado, bem como junta de dilatação e contração.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO


PISO PODOTATIL DE CONCRETO DIRECIONAL DE ALERTA

Piso diferenciado tátil de alerta direcional, pré-moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente.

Recomenda-se a utilização do tipo pré-moldado em concreto, neste caso, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

Dimensões: placas de 300 x 300mm, espessura de 250mm (pré-moldado).

Dimensões em milímetros

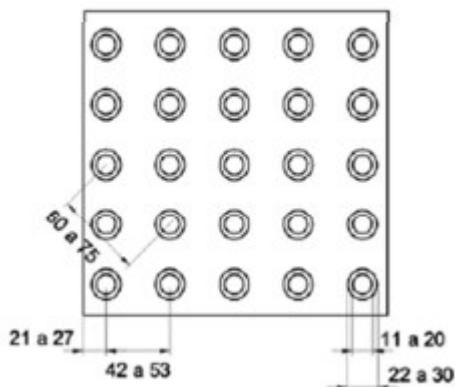

Metodologia executiva:

- material: argamassa com cimento e areia e corantes
- tipo: placa
- modelo: alerta direcional
- dimensões: 30,0 x 30,0 cm
- espessura: 2,5 cm
- textura e desenho: conjunto de relevos tronco-cônicos ordenados em linhas e colunas paralelo as laterais da placa, altura do relevo com 0,5cm.
- base de assentamento: contrapiso de correção
- juntas: disposição alinhada, espessura conforme recomendações do fabricante
- rejuntamento: iniciar o rejuntamento após 12 horas do termino do assentamento

A medição deste serviço será por metro quadrado executado no local.

PISO PODOTATIL DE CONCRETO DIRECIONAL LONGITUDINAL

Piso diferenciado tátil de alerta direcional longitudinal, pré-moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente.

Recomenda-se a utilização do tipo pré-moldado em concreto, neste caso, não




ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENCANTADO Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNPJ: 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

Dimensões: placas de 300 x 300 mm, espessura de 250 mm (pré-moldado).

Dimensões em milímetros

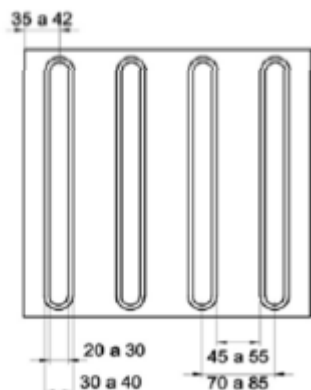

Metodologia executiva:

- material: argamassa com cimento e areia e corantes
- tipo: placa
- modelo: alerta direcional longitudinal
- cor: amarelo
- dimensões: 30,0 x 30,0 cm
- espessura: 2,5 cm
- textura e desenho: conjunto de relevos tronco-cônicos ordenados em linhas e colunas paralelo as laterais da placa, altura do relevo com 0,5cm.
- base de assentamento: contrapiso de correção
- juntas: disposição alinhada, espessura conforme recomendações do fabricante
- rejuntamento: iniciar o rejuntamento após 12 horas do termino do assentamento

A medição deste serviço será por metro quadrado executado no local.

SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão das calçadas, o local deverá ser deixado limpo e transitável.

Encantado, março de 2.024

**ANA DELSA TRONCO CIVARDI
ENG.CIVIL – CREA 37.522/RS**