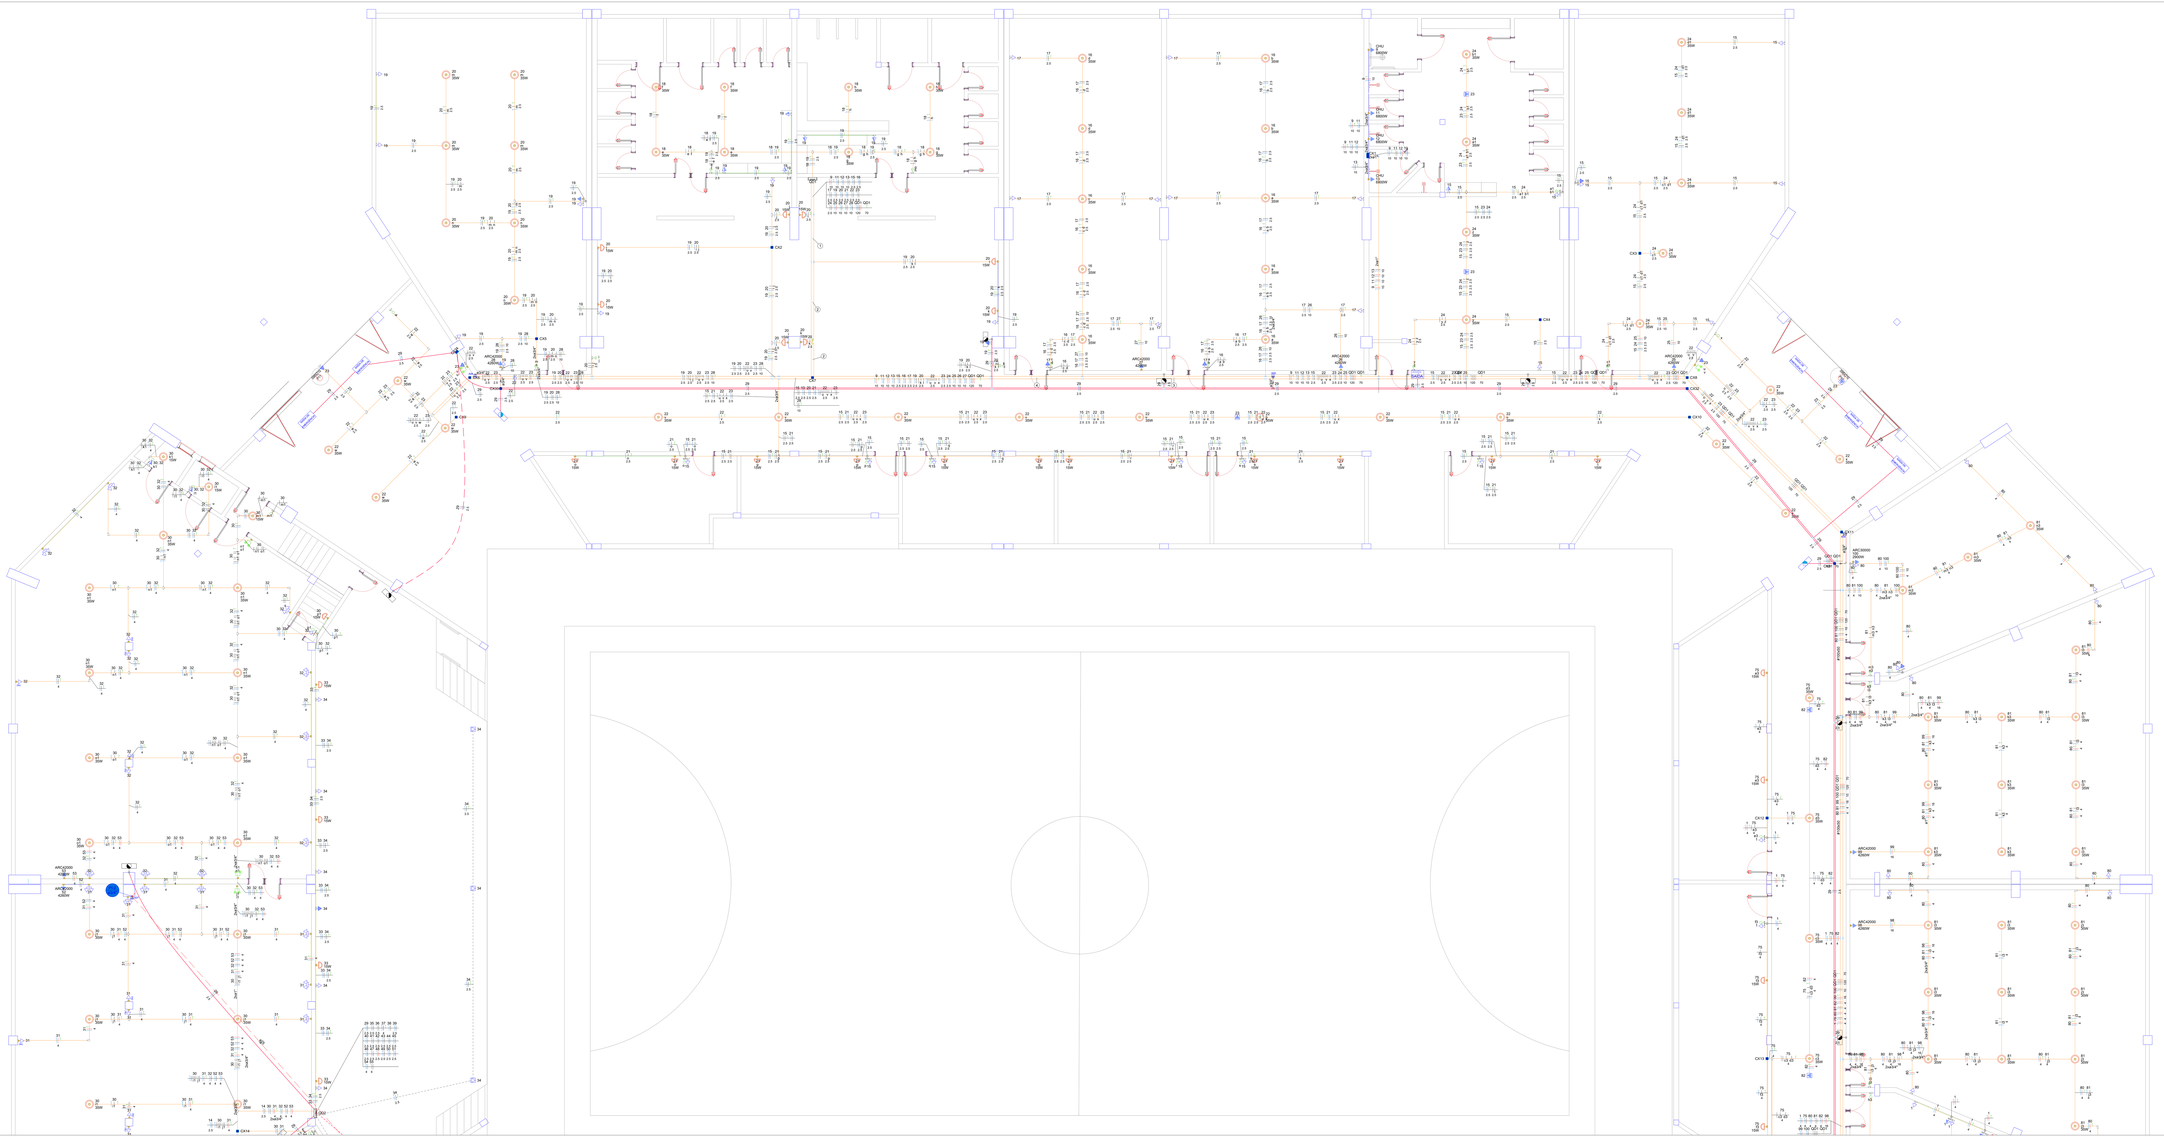

NOTAS GERAIS PROJETO ELÉTRICO

1. Todos os materiais e instalações devem estar de acordo com o GED-13 e demais normativas da RGE.
2. Eletrodutos não cotados serão em 3/4".
3. Fiações não cotadas serão em 1,5mm.
4. Eletrodutos embutidos em paredes serão executados com diâmetro de 3/4".
5. Deve ser deixada descida de eletrodutos em todas as paredes que tiverem arandelas, tomadas ou interruptores.
6. Em caso de divergência de projeto arquitetônico luminotécnico, o mesmo deve ser utilizado para locação de luminárias, tomadas e interruptores, e em divergência com esse projeto, deverão ser utilizadas as cotas e níveis do projeto arquitetônico, sendo mantidas as fiações e condutos desse projeto.

LEGENDA DA FIAÇÃO

- Condutor terra / Condutor: verde ou verde e amarelo
- Condutor fase / Condutor: branco
- Condutor neutro / Condutor: azul
- Condutor retorno / Condutor: preto, vermelho e amarelo

Legenda - Tomo

- 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
- 3 Tomadas baixas a 0,30m do piso
- Caixa de passagem 100x100x50 a 2,00 do piso
- Caixa de passagem 200x200x100 a 2,00 do piso
- Caixa de passagem 400x400x400 no piso
- Condutor E - Tomada alta a 2,20m do piso
- Condutor N
- Condutor LL - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
- Condutor LL - Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
- Condutor LL - Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
- Condutor LL - Tomada alta a 2,20m do piso
- Condutor LL - Tomada baixa a 0,30m do piso
- Condutor LL - Tomada baixa a 1,20m do piso
- Condutor LL - Tomada média a 1,20m do piso
- Condutor LR
- Condutor T
- Condutor X
- Condutor X - Tomada alta a 2,20m do piso
- Condutor X - Tomada baixa a 0,30m do piso
- Colocado sob 90°
- Curva 90°
- Entrada de serviço
- Haste de aterramento colocado - 3/4" x 2,40m
- Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
- Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso
- Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
- Ponto genérico de luz 150W
- Ponto genérico de luz 200W
- Quadro de distribuição
- Quadro de medição
- Sobre dupla para eletrodutos
- Sobre horizontal para eletrodutos
- T horizontal 90°
- Tomada alta a 2,20m do piso
- Tomada alta a 2,80m do piso
- Tomada baixa a 0,30m do piso
- Tomada no piso
- Bloco autônomo lum. emergência na parede
- Bloco autônomo lum. emergência no teto
- Bloco autônomo sinal de saída
- Bloco autônomo sinal de saída de emergência

Legenda de condutos - Tomo

Elétrica	
	Direita
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso
Elétrica (PPCI)	
	Teto
	Piso

TECHNISAN ENGENHARIA

PROJETO ELÉTRICO - CENTRO POLIESPORTIVO

PLANTA BAIXA TERREO I - FIAÇÃO

3

Cliente: Prefeitura de São Gabriel

Projeto: Reestruturação do Ginásio de São Gabriel

Responsável Técnico: Eng. Civil Thiago M. Pinheiro

Escala	Data	Revisão	Prof.
INDICADA	NOVEMBRO 2020	00	Rua Cel. Nestrovian, 609 - B. Centro - Santa Maria/RS