


ERGS - SJS - BRIGADA MILITAR
CORPO DE BOMBEIROS
JUI
VENÇÃO DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE
INSPECIONADO
PPCIN Nº 1608
18/11/2008
14.03.08
14.03.08
INSPECIONANTE

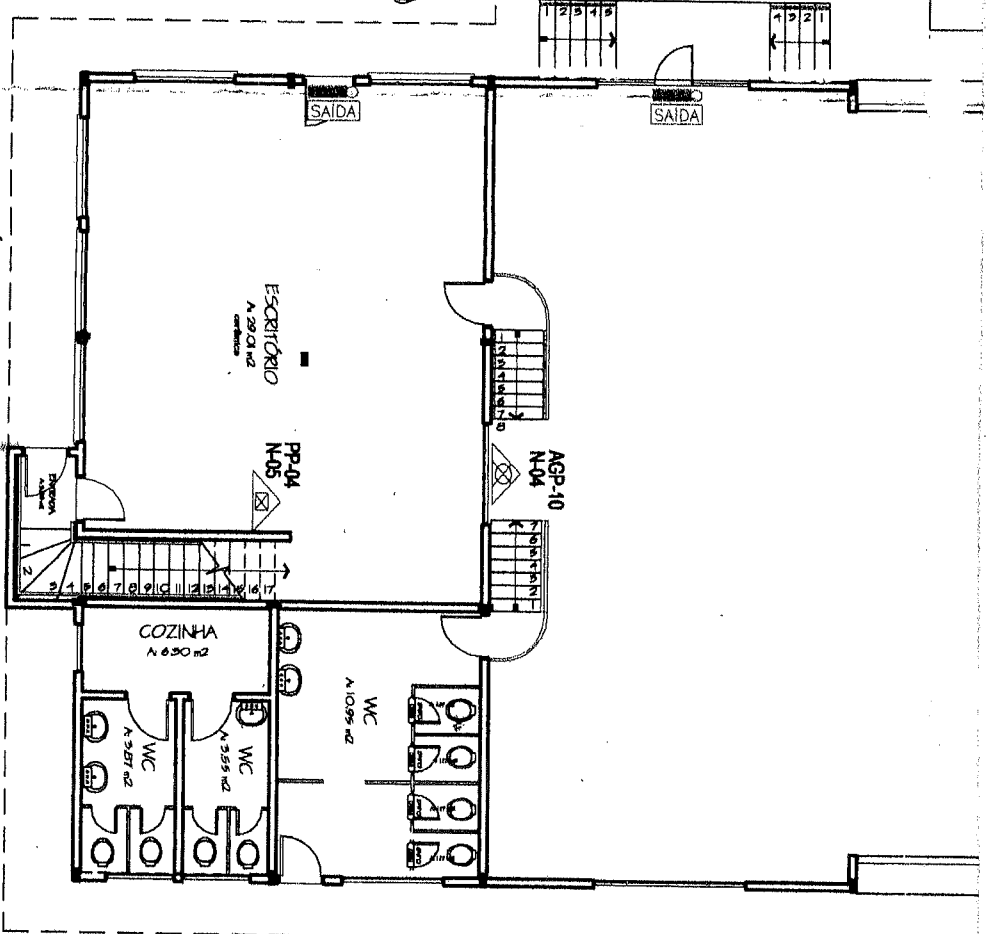

CONVENÇÕES (NBR-14100)

	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO
	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA INDIC. ROTA DE SAÍDA
	BLOCO AUTÔN. DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	SIRENE ALARME INCÊNDIO
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	ACIONADOR ALARME INCÊNDIO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO EMERG.

P. BAIXA TÉRREO
ÁREA: 674,40 m²

APAG
COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA
AV. 21 DE ABRIL, 1268 - B. SÃO GERALDO
FONE: (55) 3332-8940/FAX: (55) 3332-1375
E-mail: apag@zaz.com.br
CEP: 98.700 - 000 - IJUI/RS

PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
GRUTKARGAS TRANSPORTES LTDA
AV. JOSÉ GABRIEL, 2000 - DISTRITO INDUSTRIAL - IJUI - RS

REGISTRO CREAI: Nº 086527
CREDENCIAMENTO ABNT: Nº 110036/85

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARNO FEIGEL - CREAI 0611
ENG.º MEC. E SEGURANÇA DO TRABALHO

DESENHO: NELSON
PRANCHA: 01

ERGS - SJS - BRIGADA MILITAR
CORPO DE BOMBEIROS
JUI
PREVENÇÃO DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE
CONFORME
PPCIN Nº 1608
18/11/2008
14.03.08
14.03.08
INSPECIONANTE

PROJEÇÃO COBERTURA

AGR-10
N-01

PP-08
N-02
AGR-10
N-03

DEPÓSITO
A 59,69 m2
cobertura

ERGS - SJS 1 BRIGADA MILITAR
CORPO DE BOMBEIROS
1 J U I
EVENÇÃO DE ACORDO CO
LEGISLAÇÃO VIGENTE
INSPECIONADO
SPCI Nº: 12.117.16