



01 PLANTA BAIXA
HIDRÁLICA
ESC.:1/50

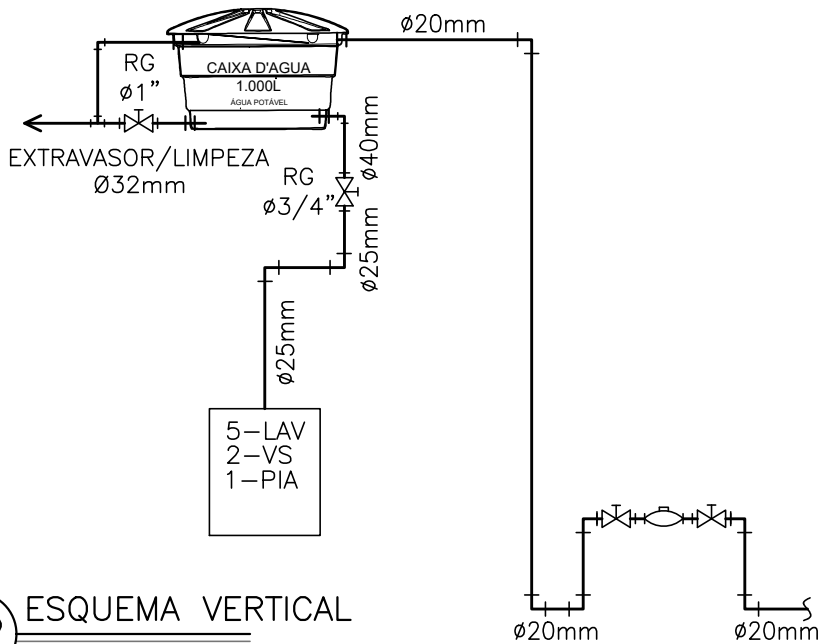

02 ESQUEMA VERTICAL
ESC. S/ESC

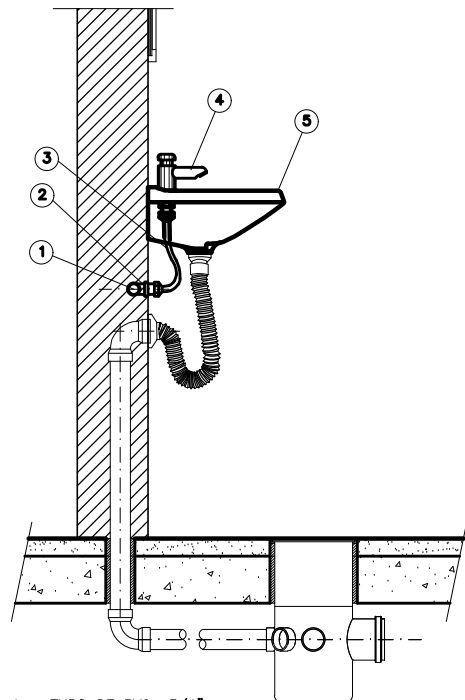

- 1 - TUBO DE PVC Ø3/4";
- 2 - JOELHO 90° OU TÊ. DE RED. EM PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, Ø25mm X 1/2";
- 3 - ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO (COMPLETO) 1/2";
- 4 - TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, METAL CROMADO Ø1/2";
- 5 - LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA.

03 INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO
S/ ESC.

TABELA DE UTILIZAÇÃO DE REGISTROS DE GAVETA	
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO	DIÂMETRO DO REGISTRO
PVC 25mm	3/4"
PVC 32mm	1"
PVC 40mm	1.1/4"
PVC 50mm	1.1/2"
PVC 60mm	2"
PVC 75mm	2.1/2"
PVC 85mm	3"
PVC 110mm	4"

HIDRÁULICA

SIMBOLOGIA:

	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (MARRON), PELO TETO OU PAREDE.
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (MARRON), PELO PISO.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE PASSA
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TORNEIRA DE LAVAGEM
	RG REGISTRO GAVETA h= 1,80m
	RP REGISTRO DE PRESSÃO h= 1,10m
	PONTO PARA DUCHA MANUAL, Ø1/2", h=0,50m
	PONTO P/ TORNEIRA DE LAVAGEM, Ø1/2", h=0,50m.
	PONTO P/ MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, Ø1/2", h=0,90m.
	PONTO P/ LAVATÓRIO.
	PONTO P/ VASO SANITÁRIO
	PONTO P/ PIA DE COZINHA, Ø1/2", h=1,10m.
	PONTO P/ CHUVEIRO, Ø1/2", h= 2,10m.
	PONTO P/ TANQUE, Ø1/2", h= 1,10m.
	XX FUNÇÃO DO TUBO YY NÚMERO DO TUBO ZZ BITOLA DO TUBO
	COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (MARROM), PELO TETO OU PAREDE.
	COLUNA DE ÁGUA FRIA NÃO-POTÁVEL (ÁGUA SERVIDA DE RE-USO), EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL(MARRON), PELO TETO OU PAREDE.

NOTAS:

- Para esclarecimento das instalações, ver especificação.
- Registros não cotados serão de 3/4".
- As tubulações e conexões serão de p.v.c. rígido, do tipo soldado na cor marrom.
- Na mudança de p.v.c. para metal utilizar conexões com rosca interna de latão.
- As tubulações deverão ser testadas a uma pressão de 6kg/cm por 24h, sem apresentar perda de pressão.
- As tubulações aparentes serão fixadas com braçadeiras e deverão se apresentar com as superfícies internas lisas.
- As colunas e o barrilete estão com 20% de folga para futuras ampliações.

APROVAÇÃO :



PREFEITURA MUNICIPAL
DE HULHA NEGRA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 94.702.784/0001-43
Av. Getúlio Vargas, nº 1562, Bairro Centro - Hulha Negra/RS

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E REFORMA - POSTO DE SAÚDE NOVA UNIÃO

ENDEREÇO :

Estrada Geral, N° S/N, Assentamento Nova União, Zona Rural - Hulha Negra/RS

ENGENHEIRO CIVIL :

ARQUITETO E URBANISTA :

ART N°: Jorge Moisés Almeida Pedro
RRT N°: 16699595

PREFEITO MUNICIPAL DE HULHA NEGRA :

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE:

COORDENADOR DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE
RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Fernando Campani

Valdinei Roque de Matos

Adriano Castro dos Santos

CONTEÚDO : PLANTA BAIXA
HIDRÁULICA

ÁREAS:

FOLHA :

03/04

DESENHO:

ESCALAS:

DATA:
26/01/2026

MODIFICAÇÃO

DATA MODIF.

DATA MODIF.

DATA MODIF.

DATA MODIF.

OBS: