



DETALHE 1
1 : 25

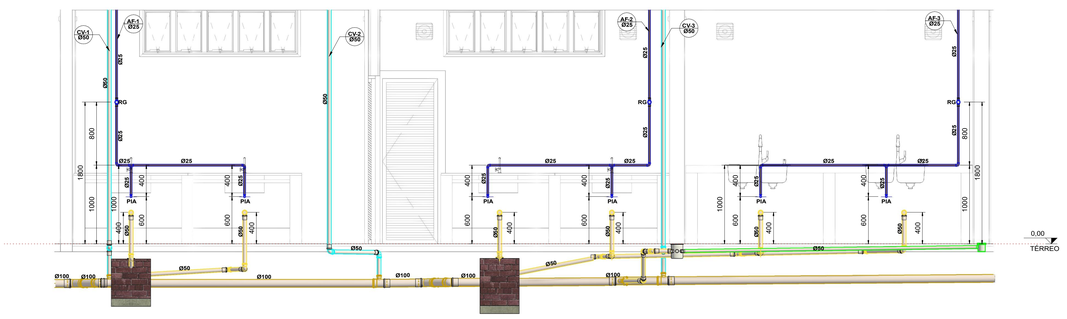

CORTE J - J
1 : 25

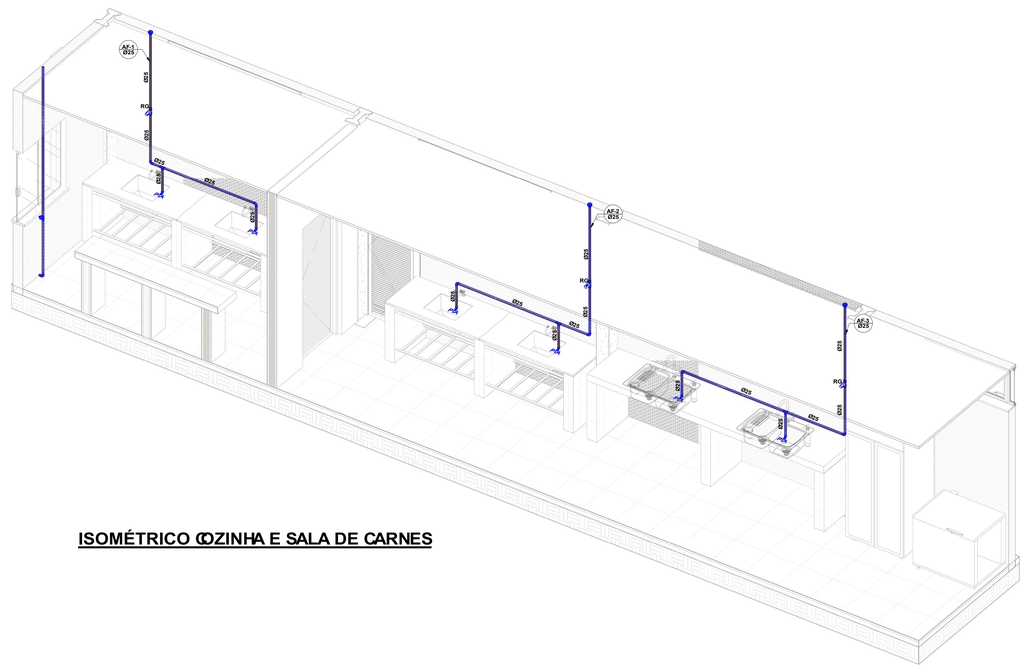

ISOMÉTRICO COZINHA E SALA DE CARNES

LEGENDA:

- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
- -TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- -TUBULAÇÃO CPVC - ÁGUA QUENTE
- TQnn Øxx — -TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- CVnn Øxx — -COLUNA DE VENTILAÇÃO (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- TGnn Øxx — -TUBO DE QUEDA DE GORDURA (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- AFnn Øxx — -COLUNA DE ÁGUA FRIA (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- AQnn Øxx — -COLUNA DE ÁGUA QUENTE (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- (XX) -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ABREVIAÇÕES:

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
BIDÊ - BIDÊ HIGIÊNICO
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DEGAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

NOTAS:

1 - DIMENSIÕES E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TREChOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.

3 - UTILIZAR LUBRIFICANTE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR ÓLEO NAS TUBULAÇÕES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITIVO ANTI ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA ÁREA DE SERVIÇO.
7- A TUBULAÇÃO DE EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
8 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRAÇADEIRA
9 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO
10 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFÍCIE SEM, NIVELADA E BENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS :

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
2. TODAS AS COTAS INTERNAS ESTÃO MEDIDAS EM ESGOTO.
3. QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO, PARA QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA.
4. AS FUNÇÕES EM VIGAS E LAGES SÃO DE RESPONSABILIDADES DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES QUE DEVERÃO FORNECER AO CALCULISTA AS PLANTAS COM AS FUNÇÕES INDICADAS NAS FORMAS
5. PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
6. PARA ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS VER MEMORIAL DESCRITIVO.

MUNICÍPIO DE CANDÓI
SECRETARIA DE URBANISMO E PROJETOS

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO
BARRACÃO PARA NOVO CENTRO COM.
MATAS DO CAVERNOSO
COMUNIDADE MATAS DO CAVERNOSO
CANDÓI- PR

Nº PROJETO: 0001
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA
FASE DO PROJETO: BÁSICO

EQUIPE TÉCNICA: / COLABORADORES:

TIAGO TURCO
CFTA-BR 04833083944 - TÉC. AGROPECUÁRIA

KAUANA KUKUL
CREA-PR 169783-D/ENGENHEIRA CIVIL

HÉLIO DAS. PAULHA
CFT-BR 9566566915 - TÉC. EDIFICAÇÕES

GUILHERME FOGAÇA DOS SANTOS
CREA-PR 203474/D-ENGENHEIRO CIVIL

ALTIERI JOSÉ CORREA
CREA-PR 195305/D-ENGENHEIRO CIVIL

ADRIANO A. DE OLIVEIRA
CREA-BR 168287/D - ENGENHEIRO CIVIL

Nº FOLHA: 03/04

CONTEÚDO	REVISÃO	DATA	ESCALA
PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DETALHES	001	07/2026	INDICA

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE CANDÓI — CNPJ: 95.594.470/0001-54

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: MATHEUS S.MENDES — CREA-PR: 234344-D-ENGENHEIRO CIVIL