
RUA LODOVINO PALOMBIT

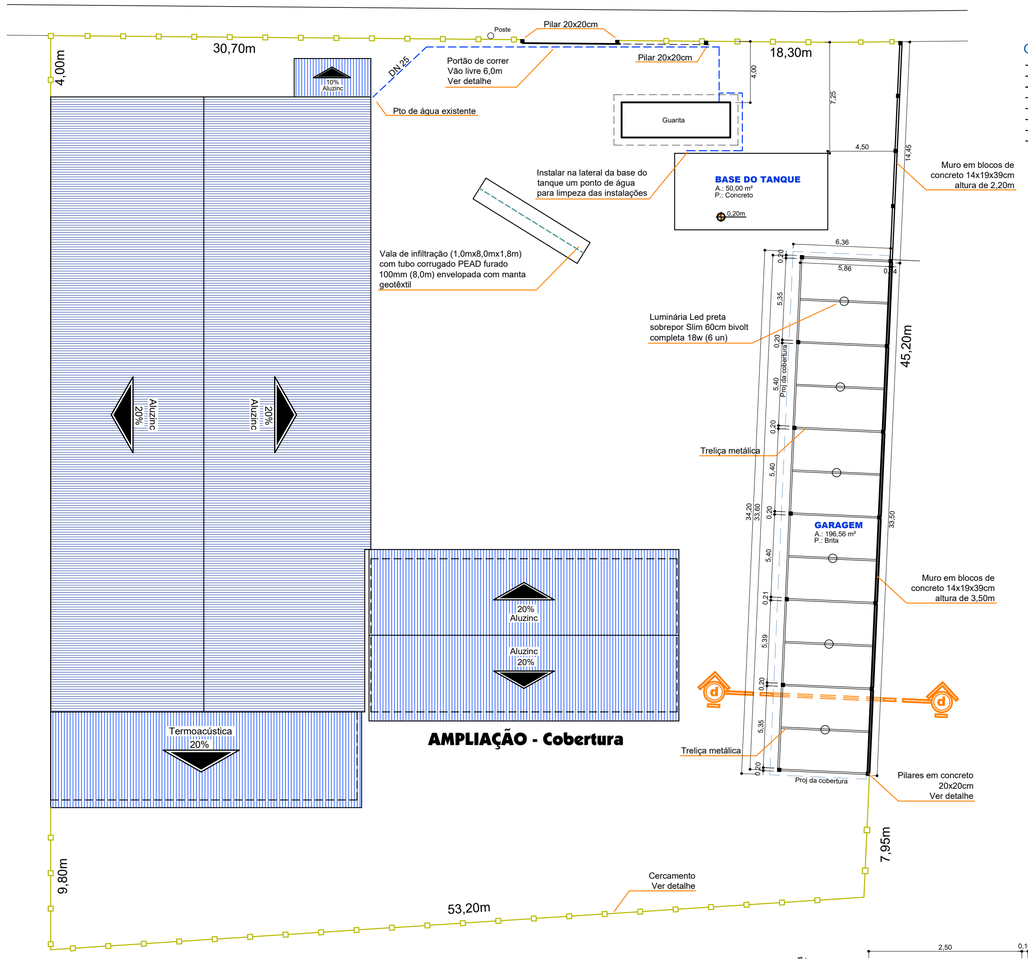


Layout das instalações

Escala: ____ 1:200

OBSERVAÇÕES:

- Tanque de diesel - classificado como líquido estável classe II.
- Pressão de operação menor que 17 kPa.
- **Atendimento por corporação de bombeiros regional.**
- Volume considerado para o tanque: 15.000 litros.
- Localização de tanques de superfície: tabela 2 da NBR 17505-2.
- Afastamento do limite do terreno: mínimo de 4,50m.
- Afastamento de vias e edificações internas: mínimo de 1,50m.
- A instalação deverá seguir as informações técnicas do fornecedor.

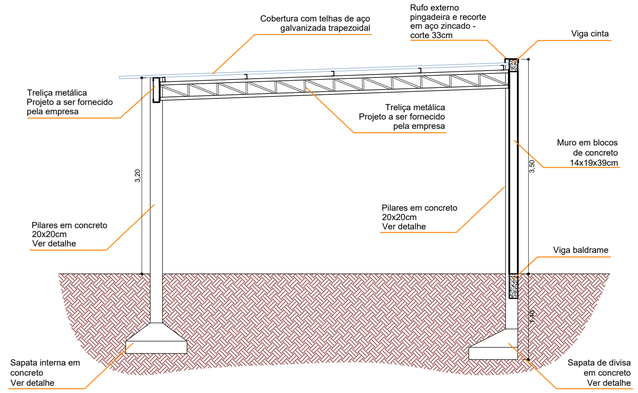


Estacionamento
Corte DD

Escala: ____ 1:50

OBSERVAÇÕES:


- Concreto com classe C20 - fck=20MPa.
- Cobrimento em pilares e vigas de 2,5cm.
- Resistência do solo mínimo de 0,20MPa.
- Compactar em camadas de no máximo 20cm.
- Apoiar a viga baldrame sobre camada de brita e solo compactados adequadamente.
- Transpassar ferragem das vigas nos pilares.
- Locar pilares de acordo com a planta abaixo.

SAPATAS INTERNAS (13x)




N1 - 6 Ø 8,0 c/14 L=102cm
- Sapatas: cobrimento de 4,0cm

SAPATAS DE DIVISA (14x)




N2 - 8 Ø 8,0 c/14 L=82cm
15 112 15
N3 - 4 Ø 8,0 c/14 L=142cm
- Sapatas: cobrimento de 4,0cm

PILARES




4 Ø 10,0mm
Ø 5,0mm c/12 L=70cm

VIGA BALDRAME



N1 - 2 Ø 12,5mm
N2 - 2 Ø 8,0mm
Ø 5,0mm c/17 L=98cm


VIGA CINTA




N4 - 4 Ø 8,0mm
Ø 5,0mm c/17 L=58cm

Estrutural

Sem escala

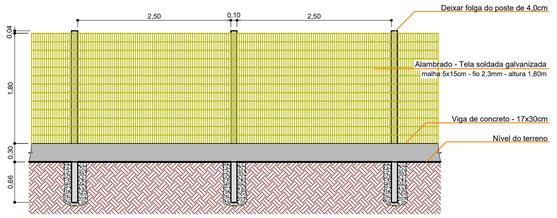


Vista frontal

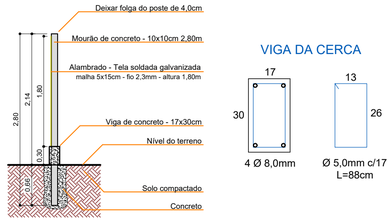

VIGA DA CERCA

4 Ø 8,0mm
Ø 5,0mm c/17 L=88cm

Mourão de concreto

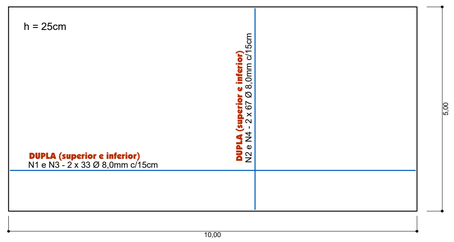

Cercamento


Escala: ____ 1:50

Base do tanque

Escala: ____ 1:75

OBSERVAÇÕES:

- Concreto com fck=30MPa;
- Cobrimento de 4,0cm;
- Resistência do solo mínimo de 0,20MPa;
- Escavar e compactar o solo adequadamente;
- Lançar camada de rachão (30cm) sobre o solo e compactar;
- Lançar camada de brita graduada (10cm) sobre o rachão e compactar adequadamente.

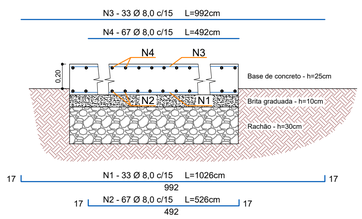




Romper a escada e piso para passar a tubulação

Saída das águas de lavação da vala de manutenção

Dreno da vala de manutenção

Sem escala

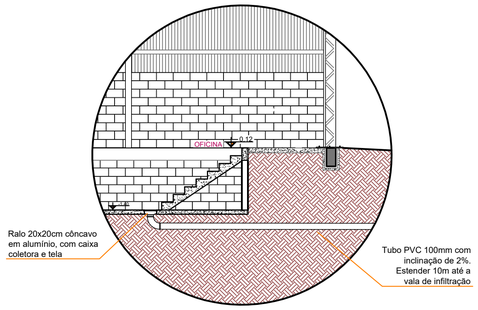

AMOSC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

DESCRIÇÃO: **DMER - Reforma do Parque de Máquinas Municipal**
ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Lodovino Palombit
DATA: novembro/2025
CONTEÚDO: Guarita, cercamento, base do tanque e estacionamento
N. DO PROJETO: 5.337
ÁREA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
Documento assinado digitalmente gov.br
FERNANDO LOTHARIO BECKER
Data: 15/12/2025 10:25:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Eng. Civil Fernando L. Becker
CREA-SC n. 21.266-9
PRANCHA: 02
DESENHISTA: Fernando
ARQUIVO: AmpDMER_5337