

SEM ESCALA

OBS.: 1 O NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO


2 AS FASES DEVERÃO SER NAS CORES PRETA, BRANCA E VERMELHA

3 TODO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO DEVERÁ SER CONTINUAMENTE SINALIZADO POR UM ELEMENTO DE ADVERTÊNCIA/ETIQUETA COM OBRIGADO NÃO

SUJEITO A DETERIORAÇÃO, SITUADO NO MÍNIMO A 20cm DO ELETRODUTO




(CONCRETO PRE-MOLDADO)

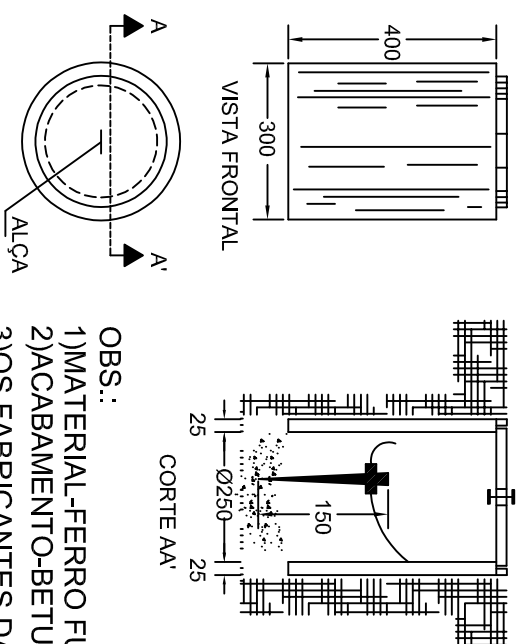


SER CADAS IRADOS PELA I.E.

DIAGRAMMA UNIFILARE

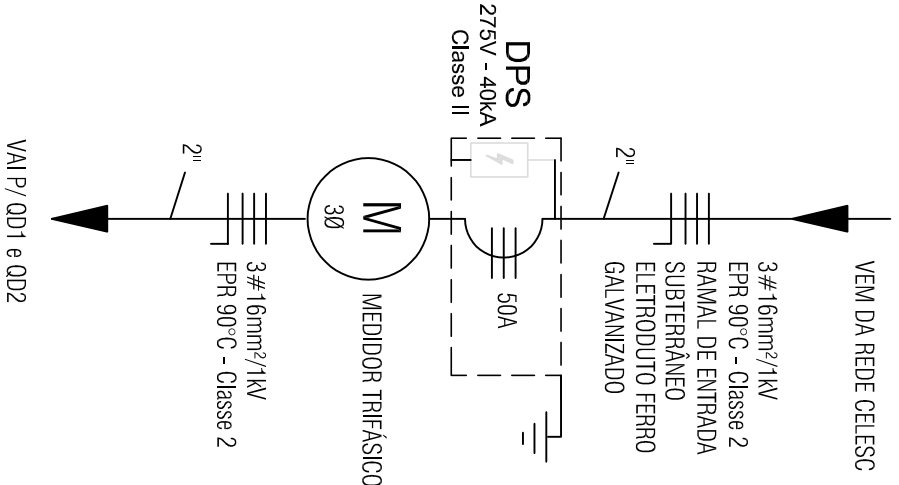

110 WIT-2

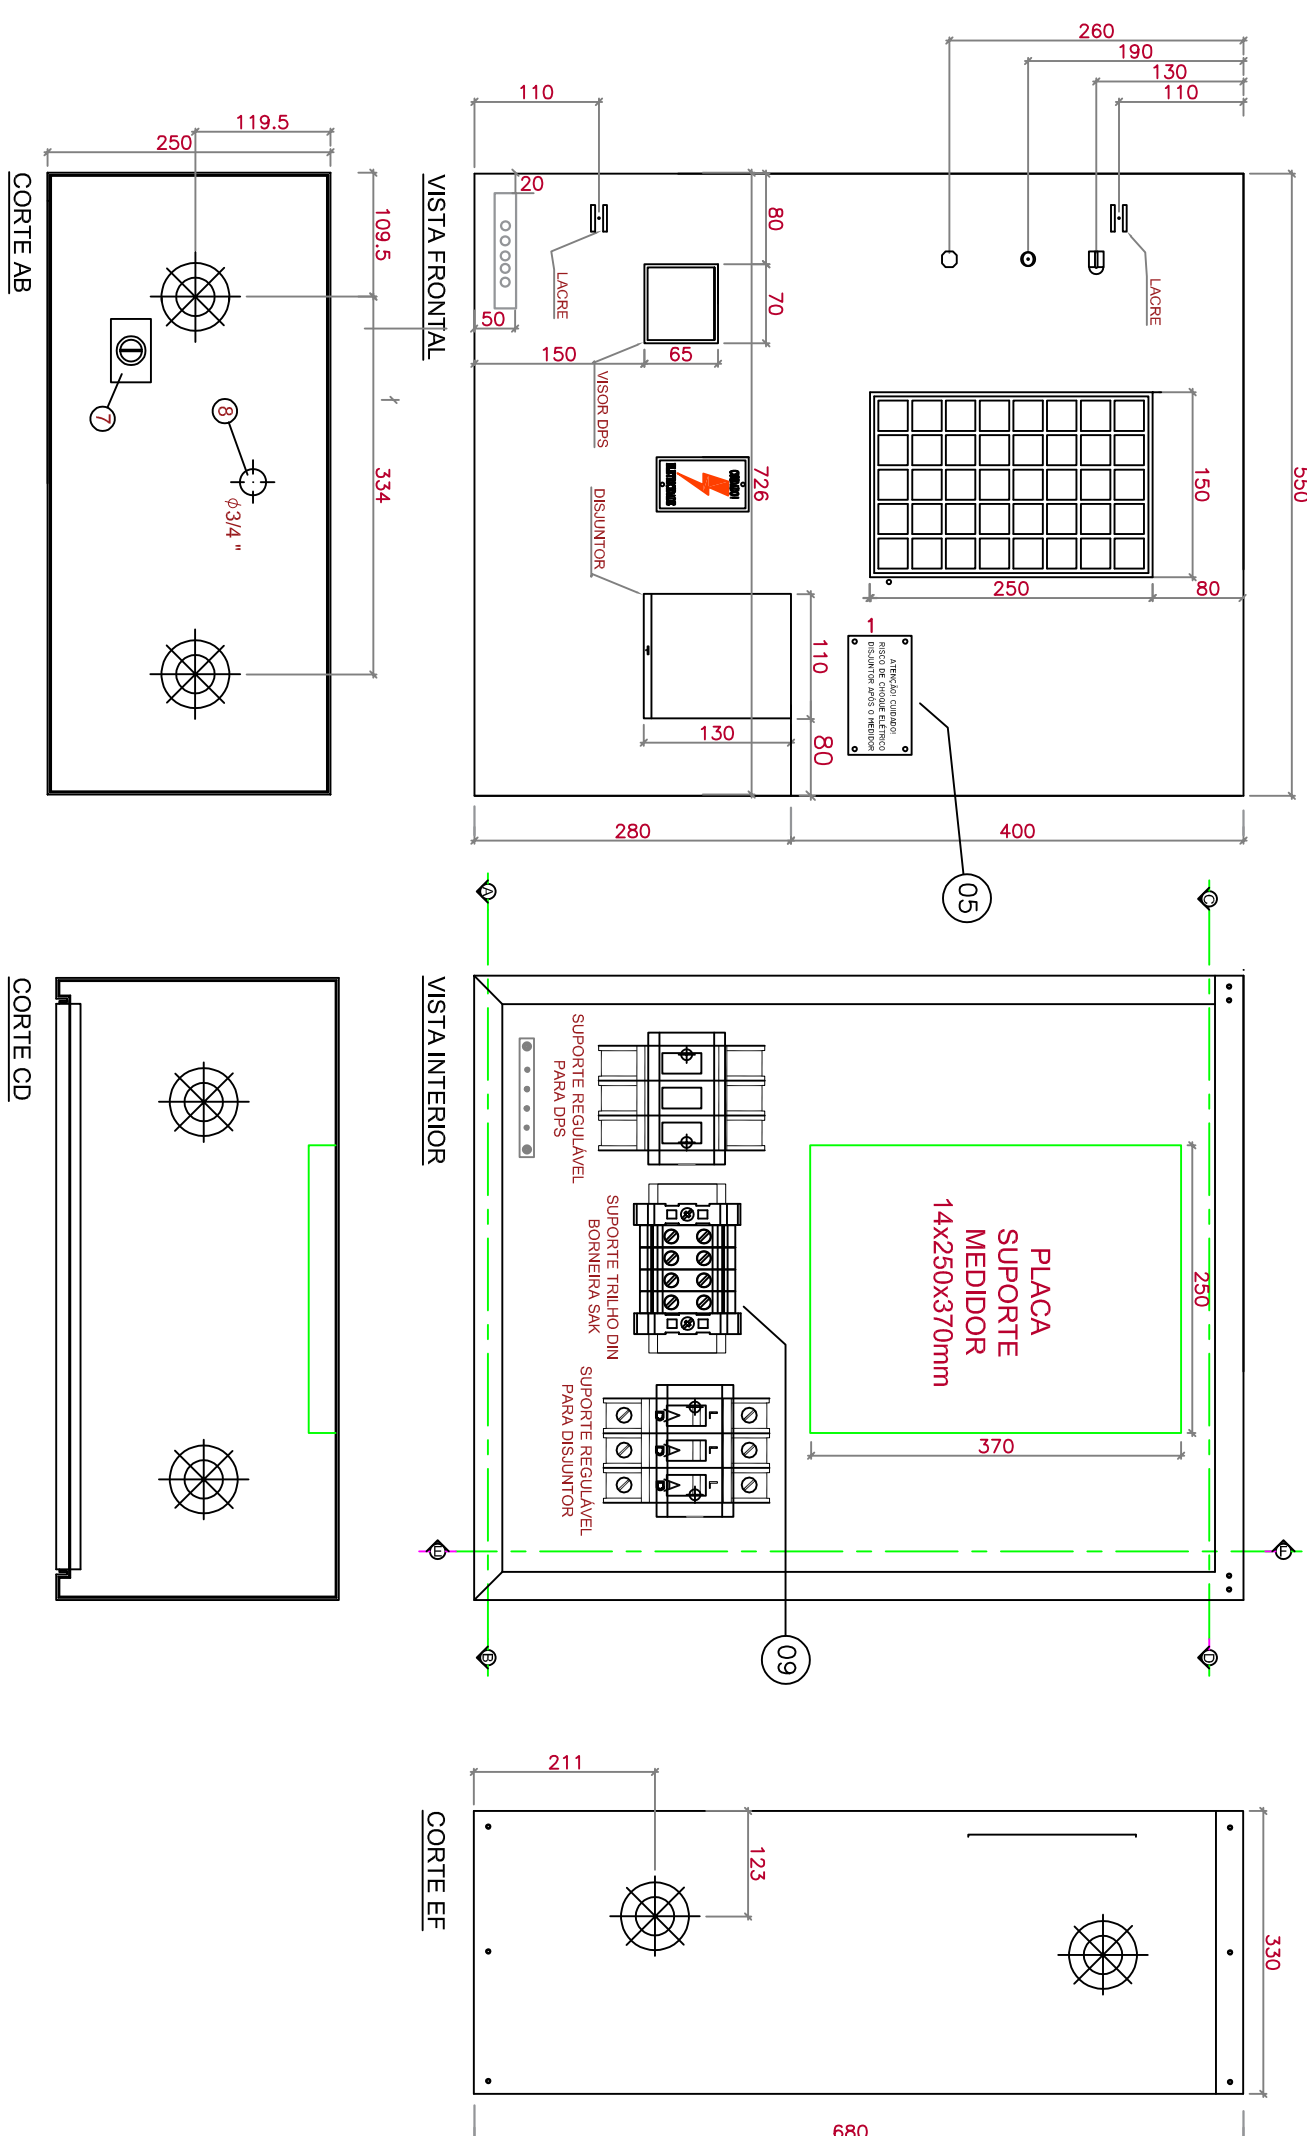


IIPO MP (FERRO OU ALUMINIO)

NOTAS: *USAR CHAPA DE FERRO 18 USG NAS CAIXAS TIPO MME E MMF


NOS DEIXAMOS TIPOS DE CAIXAS USAR CHAPAS DE FERRO 16 USG

*O SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO MEDIDOR DEVERÁ SER EM MADEIRA COMPENSADA.

DE TALHE DE INICIALAÇAO

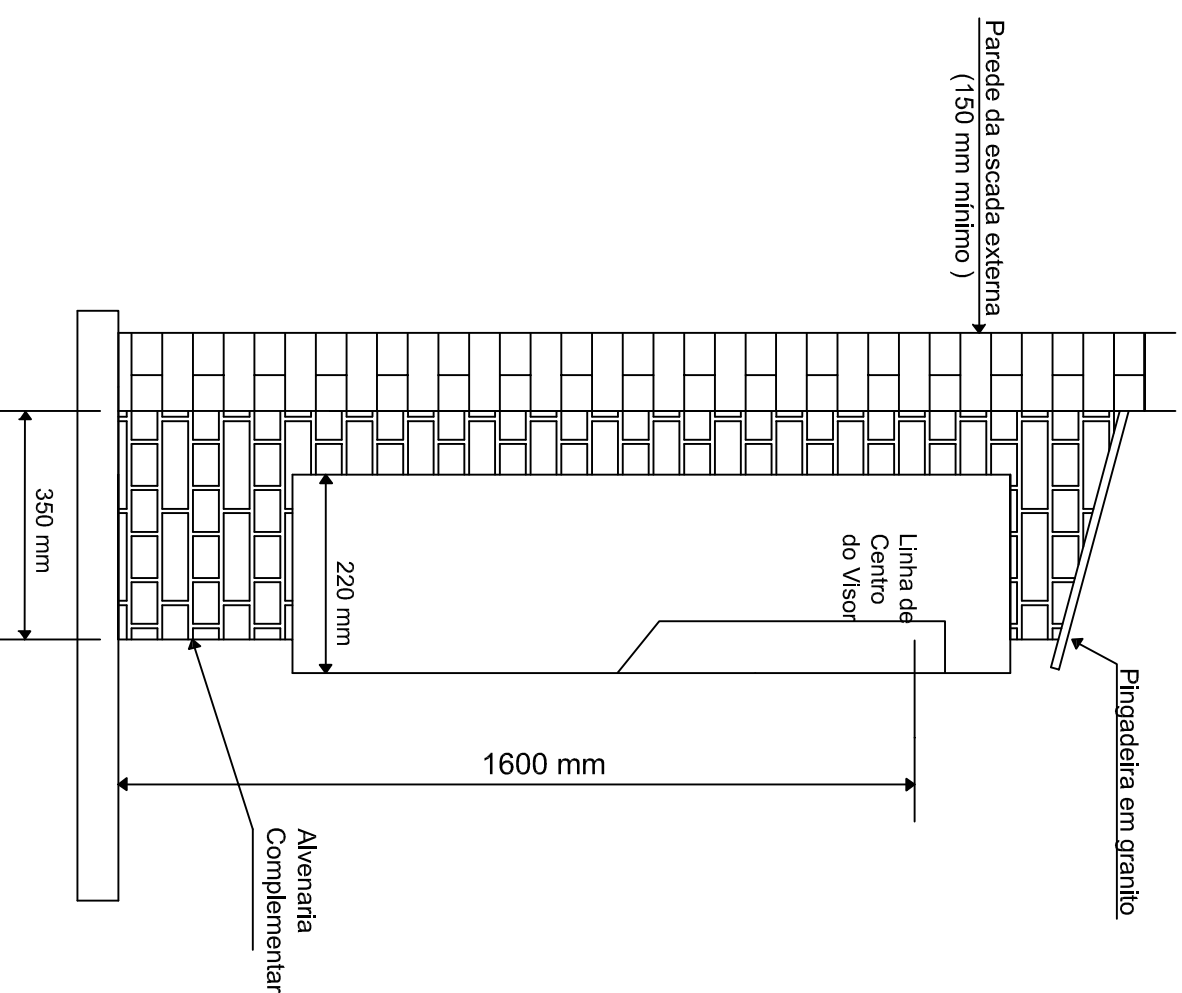

DEI ALTE DA MUONE I A

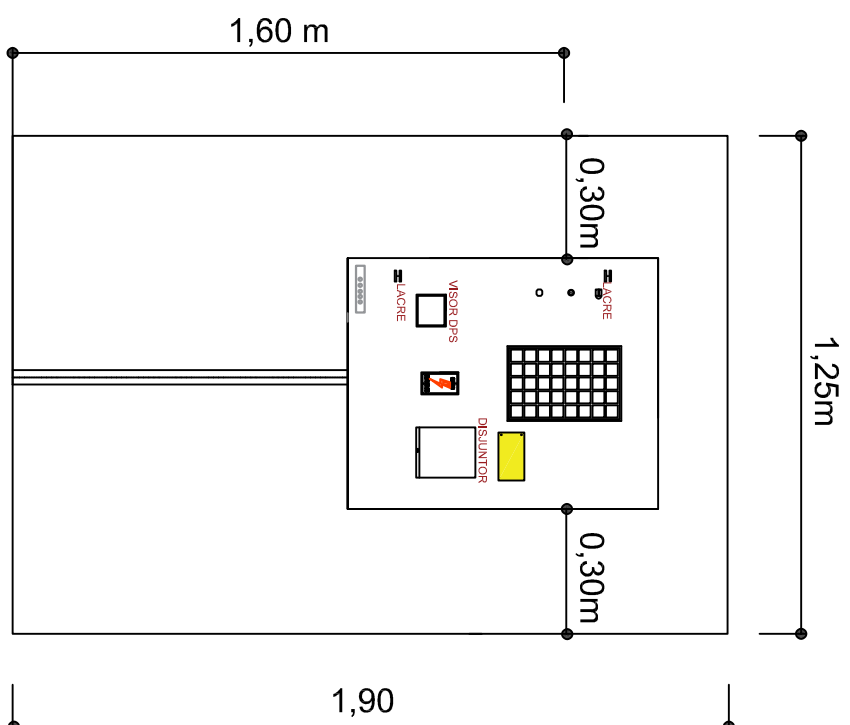

FRBL
Fundo para Investimento
da Bem-Locados
Cordilheira Alta
GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

ESCALA:	Indicada
DATA:	Ago/2025
ABBA:	609,09m ²
DESENHO:	Mirrell
ARGUVO:	Momho Elctrico.dwg

NOTAS:

- a) tempo de tempo lúcido nodular para eritema de energia elétrica subletrao.
- b) O tempo deverá estar de acordo com o nome NBR 10.400 da ABNT.
- c) Deve ser informado o tipo de eletrodo e a distância em milímetros entre os eletrodos identificados como "NBR 10.400".
- d) Não se aplicam "no tipo" de eletrodo, os tratamentos seguintes: "energia" NBR 10.400; "modular", classe B 325 e D 400 e o corpo de controle 125M ou 400M;
- e) Na face inferior, a palavra e/ou nome do fabricante, método de fabricação, lote e outros;
- f) No arco elétrico, a distância de irradiação: NBR 10.400 e a classe B 325 ou D400;
- g) O tempo e o tipo deverão receber uma proteção específica com tinta permanente no corpo do eletrodo, para evitar qualquer alteração de identificação.
- h) Os tratamentos devem ser codificados e ter seu produto codificados pelo CIECIC.
- i) O fabricante deverá ser codificado e ter seu produto codificados pelo CIECIC.

Medidas em milímetros (mm), quando não indicado em contrário.

Figura 01

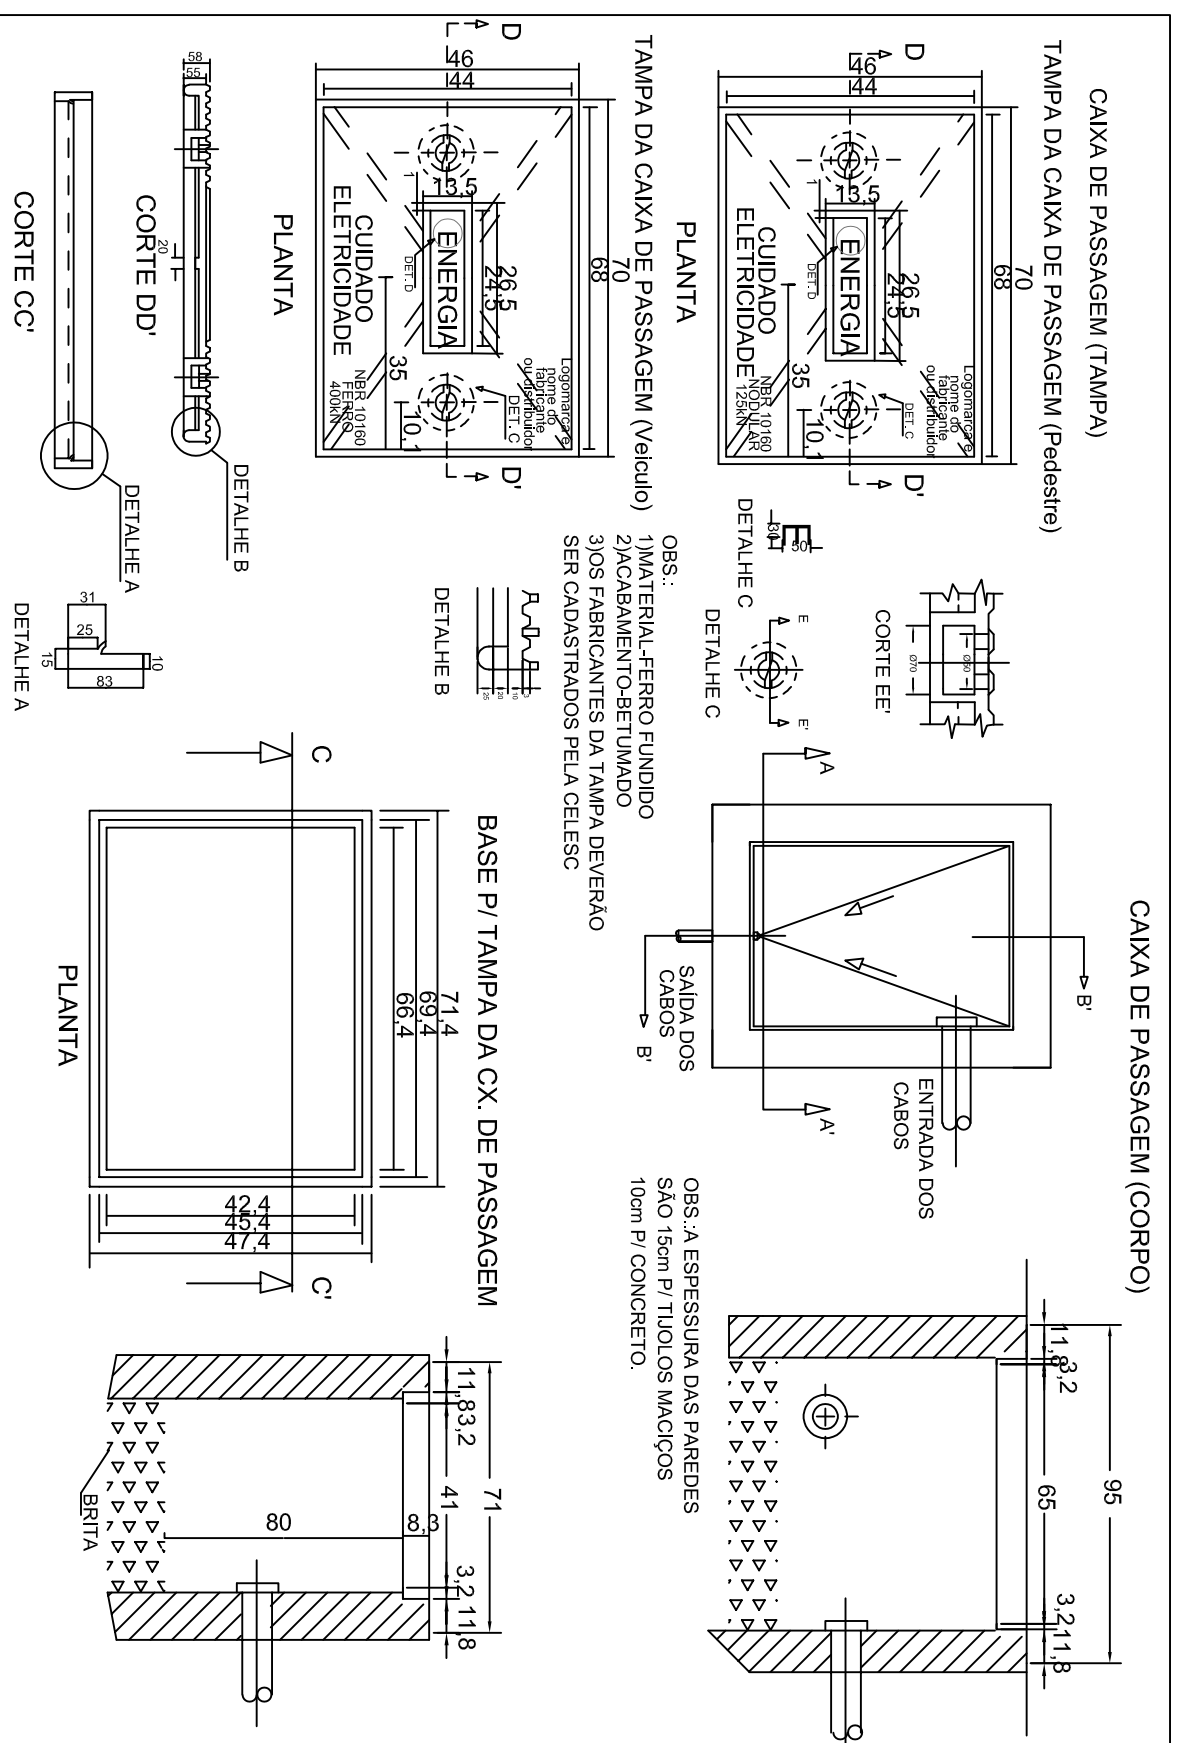


Figura 01