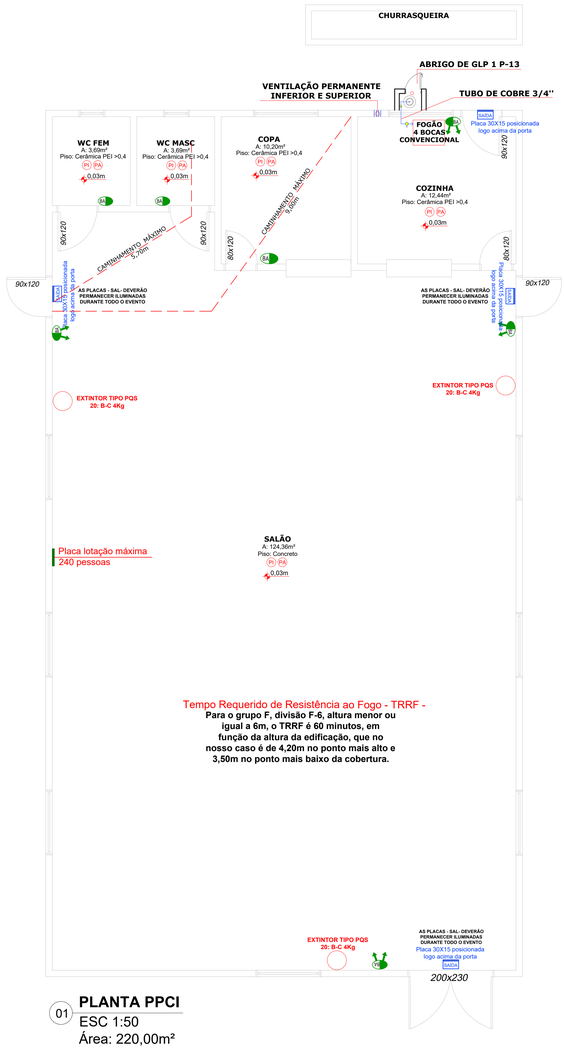


01 **PLANTA PPCI**
ESC 1:50
Área: 220,00m²

NOTA - IN 13 - SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (SAL)

* Os locais com ocupações do tipo F-6 com lotação maior que 200 pessoas, obrigatoriamente, usa-se placa luminosa, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento.
* Deve ser previsto circuito elétrico para placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado automáticos, em caso de falha no fornecimento da energia elétrica convencional;
* As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.

NOTA - IN 11 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

* Os circuitos de iluminação de emergência deverão ser independentes dos circuitos de iluminação, sendo executados em cabo 2,5mm²/750V;
* Todos os elementos instalados e embutidos na parede e teto devem ser de PVC rígido, anti-chama;
* Todos os elementos instalados aparentes devem ser de ferro galvanizado;
* Os circuitos de iluminação de emergência são alimentados pelos quadros de energia comum indicado no projeto elétrico.

NOTA - IN 09 - CAMINHAMENTO MÁXIMO

* Ocupação F-6, com quatro saídas de emergência, o caminhamento máximo permitido é de 50 metros;

NOTA: O PROJETO ATENDE À - IN 19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME ART. 48.

* Fonte de segurança - blocos autônomos alimentados por baterias/ os sistemas alimentados por conjunto de blocos autônomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo;

* Manutenções preventivas e corretivas, conforme item 8 da NBR 5410, de acordo com a classificação da ocupação dos grupos, no caso F-6, serão realizadas a cada 5 anos.




02 **MAPA DE SITUAÇÃO**
SEM ESCALA

https://maps.app.goo.gl/BypXpqTYoy4XXexf9

NOTA:


A OBRA EM COMENTO É UMA EDIFICAÇÃO NOVA A SER CONSTRUÍDA. POR SE TRATAR DE UMA COMUNIDADE NO INTERIOR, A LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SE DARÁ DE FORMA QUE FIQUE MELHOR DISTRIBUÍDA NO TERRENO EM QUESTÃO. NÃO TEMOS O MAPA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA COMUNITÁRIA, POR ISSO NÃO É POSSÍVEL REPRESENTAR GRAFICAMENTE A LOCAÇÃO DA OBRA.
NA PLANTA ARQUITETÔNICA, REPRESENTAREMOS COM ESTIMATIVA, A DISTÂNCIA QUE O SALÃO FICARÁ DA ESTRADA GERAL, SERVINDO DE UMA PLANTA DE LOCAÇÃO.

NOTA
As roscas devem ser cônicas ou macho-cônicas e fêmea paralela, aplicado um vedante, como fita pentatetrafluor etileno, ou compatíveis com o gás. Não é permitido o uso de fio de cânhamo. As tubulações expostas deverão ser pintadas em cor de alumínio.

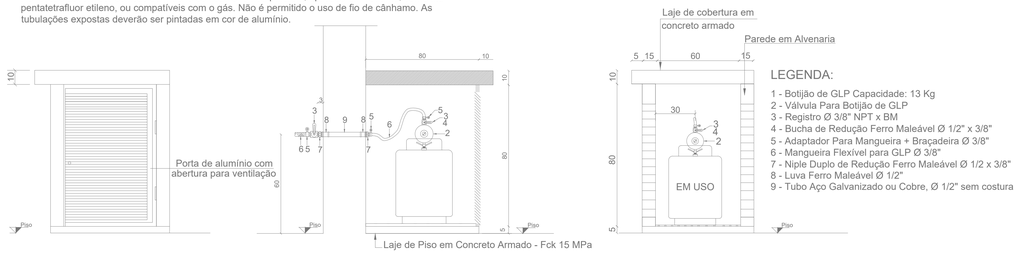

LEGENDA:
1 - Botijão de GLP Capacidade: 13 Kg
2 - Válvula Para Botijão de GLP
3 - Registro Ø 3/8" NPT x BM
4 - Bucha de Redução Ferro Maleável Ø 1/2" x 3/8"
5 - Adaptador Para Mangueira + Braçadeira Ø 3/8"
6 - Mangueira Flexível para GLP Ø 3/8"
7 - Niple Duplo de Redução Ferro Maleável Ø 1/2 x 3/8"
8 - Luva Ferro Maleável Ø 1/2"
9 - Tubo Aço Galvanizado ou Cobre, Ø 1/2" sem costura

ABRIGO DE GÁS
SEM ESCALA




REGULADOR DE 2° ESTÁGIO
INSTALADOS NAS PAREDES PRÓXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO

LEGENDA/SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR PQS - TIPO 20: B-C - 4 kg
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - PLACAS LUMINOSAS
BA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTONOMO - 30 LEDS - 2W)
BA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO TIPO FAROLETE - 8W - 1200 LUMENS)
	SENTIDO DE ROTA DE FUGA
PA	PISO ANTIDERRAPANTE
PI	PISO INCOMBUSTIVEL
	CAMINHAMENTO DO EXTINTOR
LOTAÇÃO MÁXIMA 400 PESSOAS	PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA - DIMENSÕES: 20 X 40cm


Para os sistemas de iluminação de emergência e sinalização de abandono de local deverá ser previsto circuito elétrico específico com disjuntor devidamente identificado, sendo que cada bloco autônomo deverá possuir uma tomada independente.


CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS			
LOCAIS	POSIÇÃO	MATERIAL UTILIZADO	PROPRIEDADES
SANITÁRIOS COZINHA SALÃO	PISO	CONCRETO DESEMPENADO	CLASSE IV-A
	PAREDE	ALVENARIA	REVESTIMENTOS - CLASSE II-A ACABAMENTOS - CLASSES III-A sem gotejamento flamejante
	TETO E FORRO	MADEIRA E PVC	CLASSE II-A sem gotejamento
	COBERTURA	FIBROCIMENTO	CLASSE III-B sem gotejamento
O PROJETO ATENDE A IN 18 - CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS			

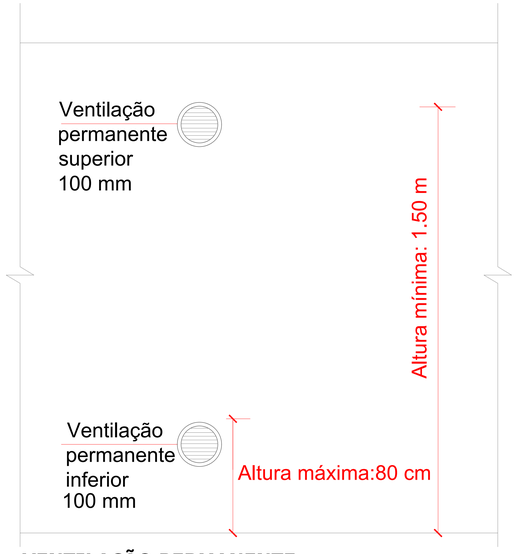

VENTILAÇÃO PERMANENTE
SEM ESCALA


SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
SEM ESCALA

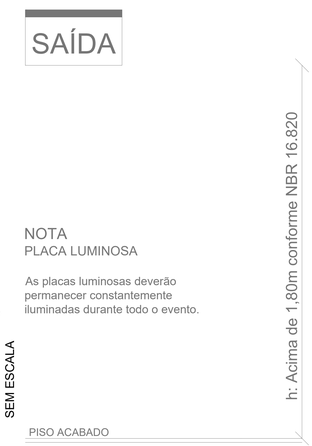

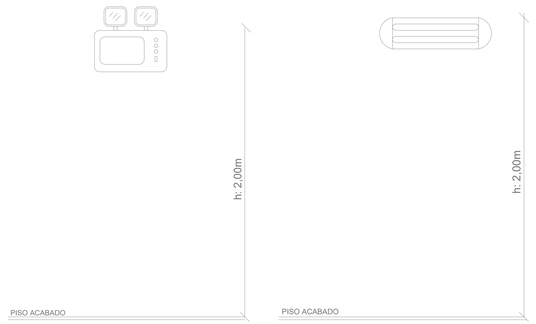

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

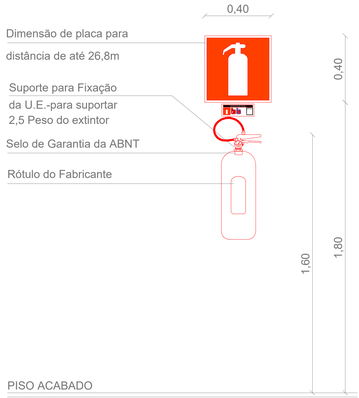

EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA



Placa em acrílico ou material similar.
Dimensões: 20X40 cm

PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA
SEM ESCALA

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Aprovações:

Revisão:
REV 01 - 18/09/2026 - INCLUSÃO DE NOTA SOBRE A LOCAÇÃO DA OBRA.
MUDANÇA DO NOME DO RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NORMATIVAS CBMSC.

Direitos autorais reservados - Lei 5988/73;
Consultar projetos complementares;
Verificar medidas na obra;
Medidas em metros, divergência entre cotas e escalas, prevalece as cotas;
Qualquer alteração deverá ser autorizado pelo responsável técnico;
Declaro que a aprovação do projeto não implica no recolhimento de taxas, nem do direto de propriedade do terreno.

Obra: SALÃO COMUNITÁRIO

Local: PA 20 DE NOVEMBRO, INTERIOR, PASSOS MAIA/SC

Responsável técnico:
govbr Documento assinado digitalmente
MORGANA MARIA GONCALVES DE AZEVEDO
Data: 16/01/2026 08:44:19 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
MORGANA MARIA GONÇALVES DE AZEVEDO
ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A265153-0

Responsável pelo imóvel:
ELEANDRO ROSSONI
CPF: 051.781.959-60

Referência: * PLANTA PPCI
Conteúdo: * DETALHES * LEGENDA

Responsabilidade:	Data:	RRT:	Área Total:	Prancha:
☑ PROJETO ☐ EXECUÇÃO	Agosto/2026	20023759	220,00m²	01/01
	Desenho: Morgana	Escala: Indicada	Revisão: REV 01	